


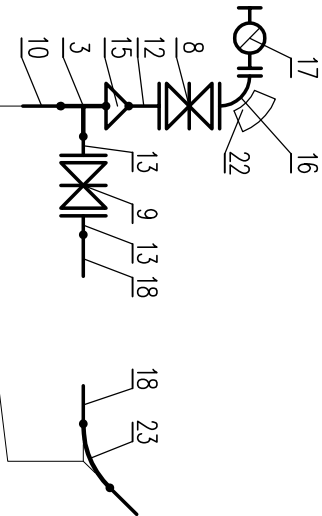

P.P. = 220.00 m npm		0.60	Włączenie do proj. wodociągu Ø110 PE w ul. Słowackiego	
RZĘDNA TERENU	231.30	231.19	Kolano 45°	
RZĘDNA WODOCIAĞU	229.75	229.74	Istn. kabel teletechniczny	
GŁĘBOKOŚĆ	1.55	1.55	Istn. kabel energetyczny	
DŁUGOŚCI I SPADKI	1.55	0.70	Ściana budynku nr 10	
MATERIAŁ I ŚREDNICA	152.25	152.85	8.40	
ODLEGŁOŚCI	152.85	156.70	L=9.00 m	
RURY DN 63/5.8 PE 80, PN12.5, SDR 11		159.25	i=0.70%	
161.25		161.25		

OZNACZENIA:

- Trójnik stalowy kołnierzyowy równoprzelotowy 100/100/100.
- Trójnik równoprzelotowy DN 110/110/110 PE.
- Trójnik redukcyjny DN 110/63/110 PE.
- Uchwyty nawiertniczy z odejściem kołnierzyowym DN 100/50 firmy HAWLE.
- Łącznik kompensacyjny DN 100 stalowy.
- Kołnierz stalowy dociskowy DN 100.
- Zasuwa kołnierzowa DN 100 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
- Zasuwa kołnierzowa DN 80 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
- Zasuwa kołnierzowa DN 50 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
- Projektowany wodociąg DN 110/6.6 PE 100, PN10, SDR 17.
- Tuleja kołnierzowa PE DN 110/100 z kołnierzem stalowym galwanizowanym DN 110/100 z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych DN 110/100.
- Tuleja kołnierzowa PE DN 90/80 z kołnierzem stalowym galwanizowanym DN 90/80, z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych PN10 DN 90/80.
- Tuleja kołnierzowa PE DN 63/50 z kołnierzem stalowym galwanizowanym DN 63/50 z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych PN10 DN 63/50.
- Istniejący wodociąg DN 100 stalowy.
- Redukcja PE DN 110/90 mm.
- Kolano stopowe DN 80 stal.
- Hydrant DN 80.
- Projektowane podłączenie wody DN 63/5.8 PE 80, PN12.5, SDR 11.
- Projektowane podłączenie wody DN 40/3.7 PE 80, PN12.5, SDR 11.
- Kołnierz stalowy DN 50 z gwintem 5/4".
- Kształtka złączka PE/stal z gwintem zewn. 40x5/4" POLYRAC.
- Betonowy blok oporowy.
- Kolano PE DN 63/45°.
- Kolano PE DN 63/90°.
- Kolano PE DN 110/90°.
- Luk PE DN 110/2°.
- Luk PE DN 110/9°.
- Luk PE DN 110/52°.
- Kolano PE DN 40/45°.
- Kolano PE DN 40/90°.
- Luk PE DN 40/65°.
- Luk PE DN 40/22°.

Inwestor:				URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN, ul. Krasickiego 9	
Stadium:		Obiekt:		Nr rys:	2E
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIAMI DOMOWYMI ul. SŁOWACKIEGO KRUPSKI MŁYN		Skala:	1:100/100
Projektant:		Nazwa rysunku:		Data opracowania:	
Irena GOLA-RESPONDEK		PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DN 63 PE DO BUDYNKU NR 10		03/2011	