
Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

ZKA

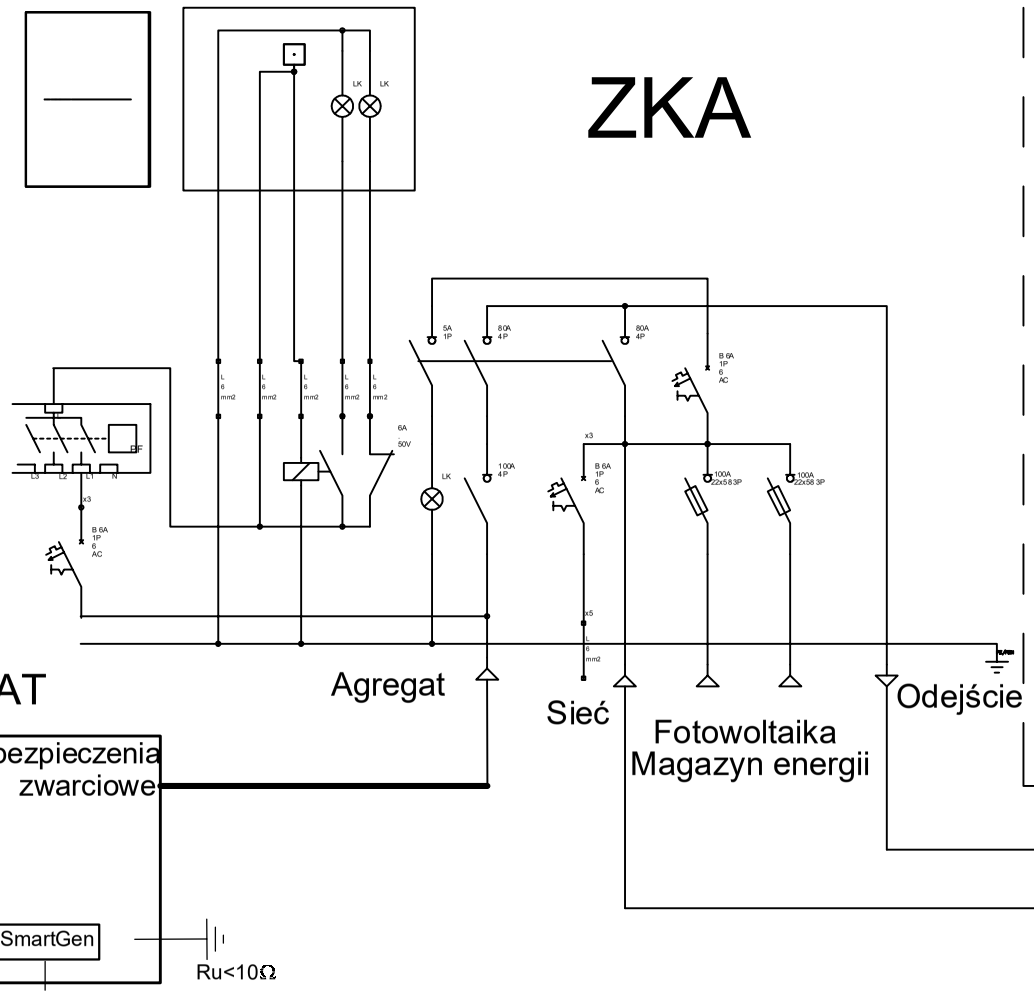

Przyborów budynek szkoły

ZK-

Istniejący rozłącznik głowny

80A

3

Istniejące złacze pomiarowe

kWh
3f
400/230V
T63-63A
P1MB3P

rozdzielnia główna

RG

proj. N2XH-J 5x25 10metrów

proj. N2XH-J 5x25 10metrów

Zakres modernizacji

Starium, obiekt, adres: PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKU SZKOŁY W PRZYBOROWIE			
Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN			Formatlisz: A3
Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0039/PWBE/18	Data: 09.2026r	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA Skala:
Sprawdzający:			Rysunek: Schemat ideowy zasilania budynku szkoły w Przyborowie Nr rys. E4