
Borzęcin Dolny Remiza

ZKA

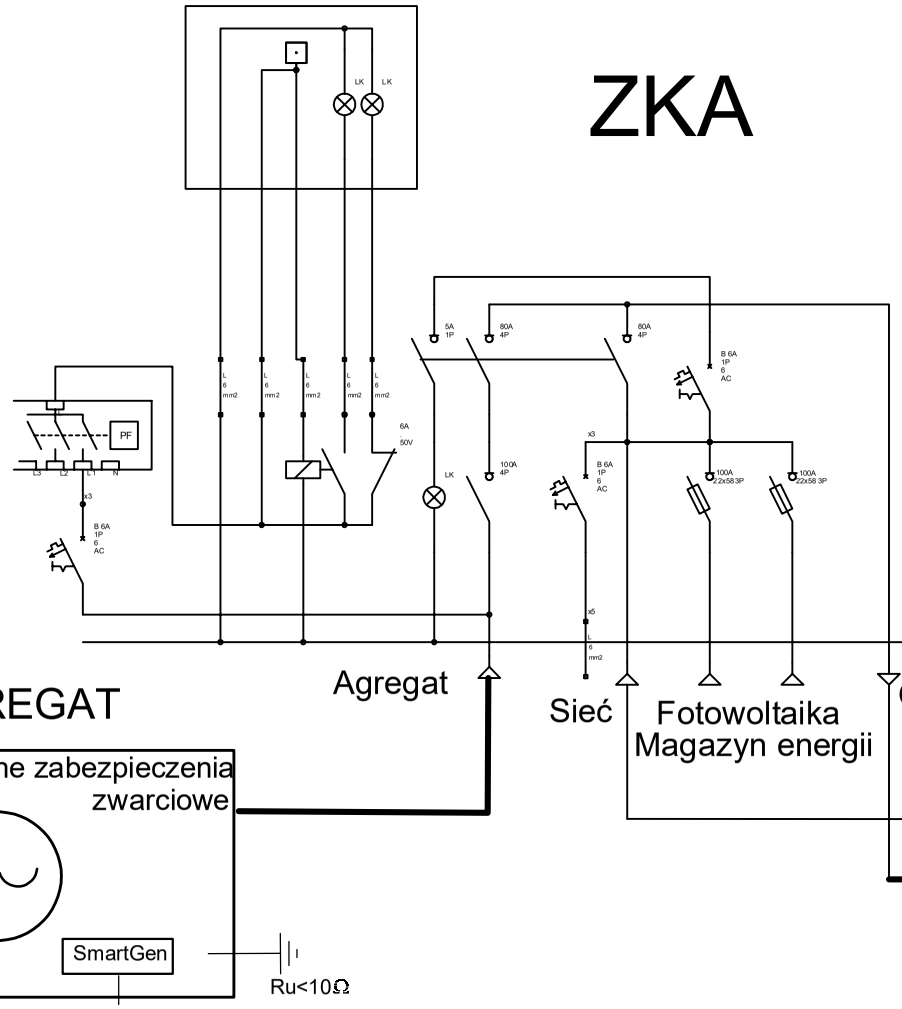

z sieci napowietrznej

istniejące złącze na słupie

kWh
3f
400/230V
T63-63A
P1MB3P

rozdzielnia główna
RG

Istniejący YKY 4x25 12metrów

połączyć z istniejącym WLZ

proj. N2XH-J 4x25 8metrów

proj. N2XH-J 4x25 8metrów

Zakres modernizacji

Stanium, obiekt, adres: PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIE REZERWOWE DLA OSP W BORZĘCINIE DOLNYM				
Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN				Formatka: A3
Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0039/PWBE/18	Data: 09.2026r	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala:
Sprawdzający:			Rysunek: Schemat ideowy zasilania	Nr rys. E4