

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

ZKA1


Bielcza Budynek Wielofunkcyjny

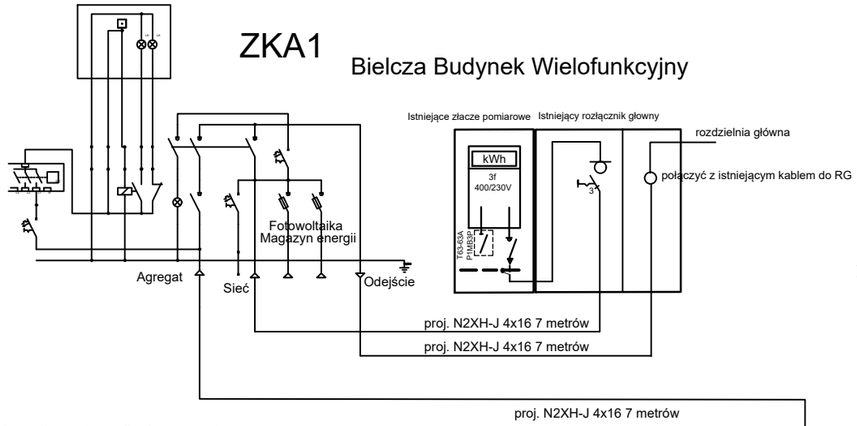


AGREGAT

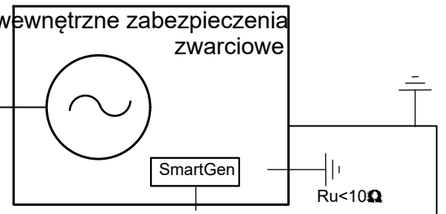



ZK

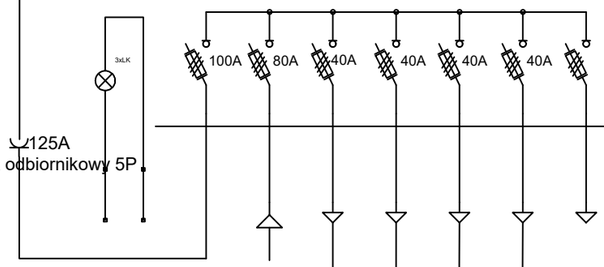



proj. N2XH-J 4x16 7 metrów

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

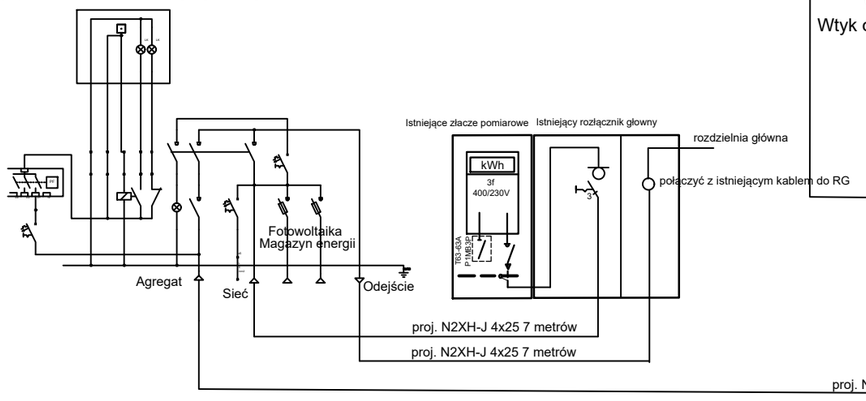


proj. N2XH-J 4x25 7 metrów


Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

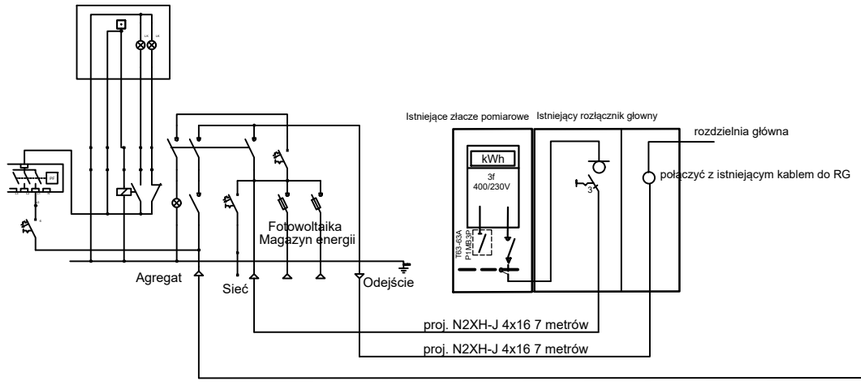


proj. N2XH-J 4x16 7 metrów

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

Bielcza OSP

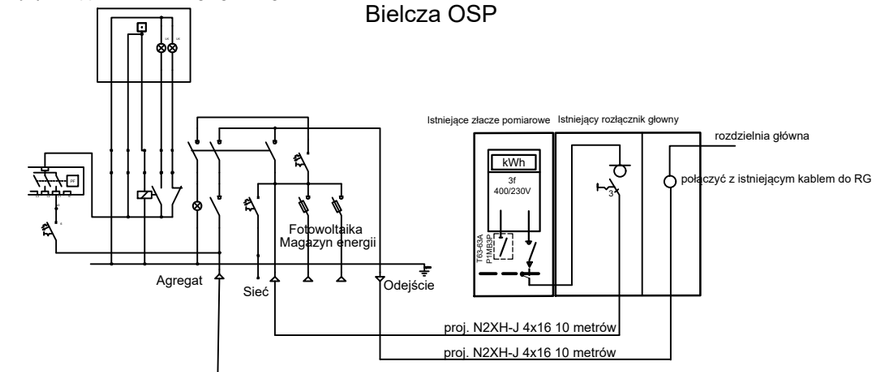


proj. YAKXS 4x35 90 metrów

Na obudowie szafki i w szafce obok aparatów
umieścić tabliczki / naklejki
WYŁĄCZNIK AGREGATU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Starium, obiekt, adres: PROJEKT TECHNICZNY<br>ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO I OSP W BIELCZY<br>BIELCZA 325, 32-824 BIELCZA, DZIAŁKA NR 2174 | | | | |
| Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN | | | | Formatka: A3 |
| Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień<br>upr. nr MAP/0039/PWBE/18 | Data: 09.2026r | Podpis: | Branża: ELEKTRYCZNA | Skala: |
| Sprawdzający: | | | Rysunek: Schemat ideowy zasilania ZK, ZKA1 I ZKA2 | Nr rys. E2 |