
ZKA2

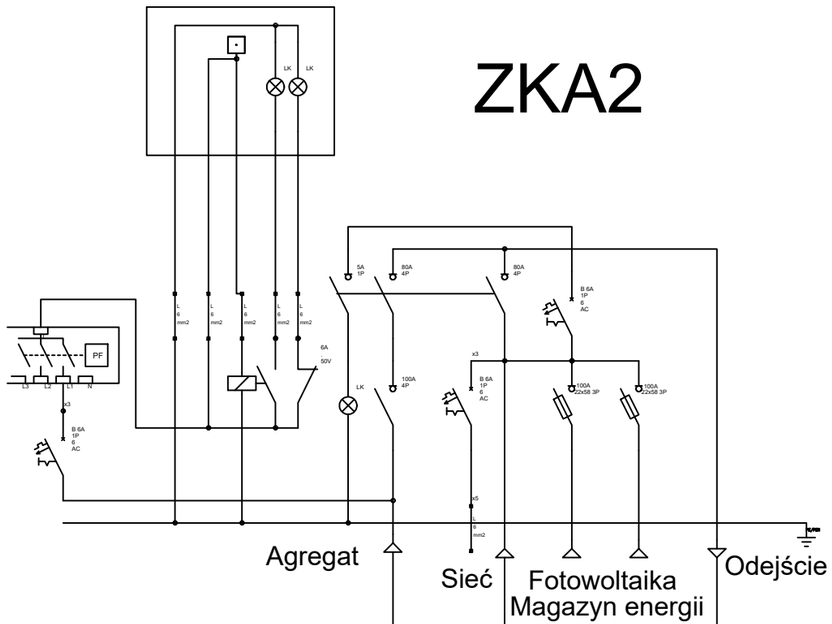


ZK

Złącze zasilajace z agregatem

proj. YAKXS 4x35 90 metrów

Bielcza OSP

zasilanie z sieci napowiertrznej

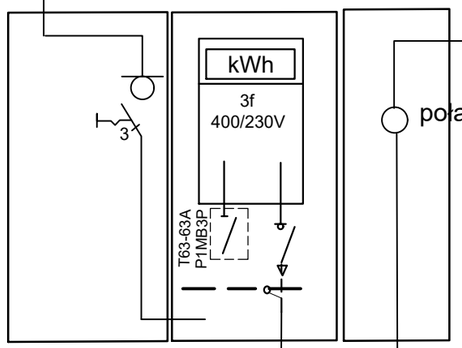

rozdzielnia główna

połączyć z istniejącym kablem do RG

proj. N2XH-J 4x16 10metrów

proj. N2XH-J 4x16 10metrów

Zakres modernizacji

Starium, obiekt, adres: PROJEKT TECHNICZNY ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO I OSP W BIELCZY BIELCZA 325, 32-824 BIELCZA, DZIAŁKA NR 2174				
Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN				Formatka: A3
Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0039/PWBE/18	Data: 09.2026r	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala:
Sprawdzający:			Rysunek: Schemat ideowy zasilania OSP w Bielczy	Nr rys. E6