Ulan-Majorat, dnia 20 lipca 2026 r.

RKS.271.11.8.2026

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej**”, nr referencyjny postępowania: **RKS.271.11.2026**

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

A. **Zamawiający – Gmina Ulan-Majorat,** działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) **przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań nr 1 z dnia 9 lipca 2026 r.

Pytanie nr 1: Proszę aby Zamawiający wskazał wymagania dotyczące włazu żeliwnego do przykrycia studni - czy będzie to standardowy właz, czy Zamawiający wymaga włazu z konkretnym logo.

Odpowiedź: **Zamawiający nie będzie wymagał oznakowania logo studni włazowych żeliwnych.**

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający posiada w gminie system monitoringu pompowni, jeśli tak, prosimy o wskazanie nazwy dostawcy systemu


Odpowiedź: **Istniejące przepompownie ścieków posiadają monitoring firmy Wilo.**
Powyższe dane służą jedynie celom informacyjnym, nie sugerują rozwiązania i w projektowanych przepompowniach należy wykonać system monitoringu zgodnie z dokumentacją projektową.
Należy zamontować monitoring przepompowni umożliwiający dostęp z poziomu aplikacji mobilnej.

Zestaw pytań nr 2 z dnia 13 lipca 2026 r.

Pytanie nr 1: W przedmiarze są duże ilość nawierzchni do wykonania. Proszę o rysunki w których miejscach tą nawierzchnie trzeba wykonać wraz z przekrojem normalnym z zaznaczonym wykopem po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: **Zakres robót odtworzeniowych nawierzchni jezdni będzie uzależniony od tego w jakim zakresie Wykonawca będzie prowadził wykopy pod kanalizację, studnie kanalizacyjne oraz przyłącza.**
W załączeniu schematyczny rysunek odtworzenia nawierzchni.

Rysunek poglądowy dla odtworzenia nawierzchni jezdni
po wykonaniu robót kanalizacyjnych

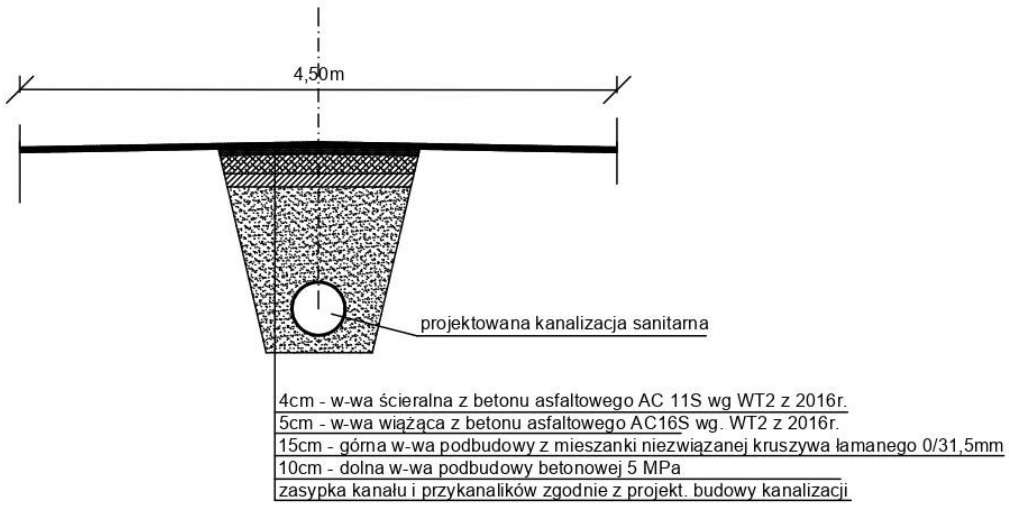

Zestaw pytań nr 3 z dnia 14 lipca 2026 r.

Pytanie nr 1: Czy przepompownie ścieków P7 i P8 należy wpiąć do istniejącego monitoringu? Jeśli tak, to proszę o podanie nazwy dostawcy monitoringu

Odpowiedź: **Istniejące przepompownie ścieków posiadają monitoring firmy Wilo.**

Powyższe dane służą jedynie celom informacyjnym, nie sugerują rozwiązania i w projektowanych przepompowniach należy wykonać system monitoringu zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy zamontować monitoring przepompowni umożliwiający dostęp z poziomu aplikacji mobilnej

B. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższe wyjaśniania oraz modyfikacja SWZ obligują, Zamawiającego do <u>przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą</u> tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone:

- <u>w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:</u>

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ <u>przed zmianą jest:</u>

Termin składania ofert: 23 lipca 2026 r. godzina 10:00:00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ <u>po zmianie jest:</u>

Termin składania ofert: 30 lipca 2026 r. godzina 10:00:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ <u>przed zmianą jest:</u>

Termin otwarcia ofert: 23 lipca 2026 r. godzina 10:30:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2026 r. godzina 10:30:00

w rozdziale 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21 sierpnia 2026 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 sierpnia 2026 r.

WÓJT GMINY ULAN-MAJORAT
Jarosław Koczkodaj
(podpisano podpisem kwalifikowalnym)