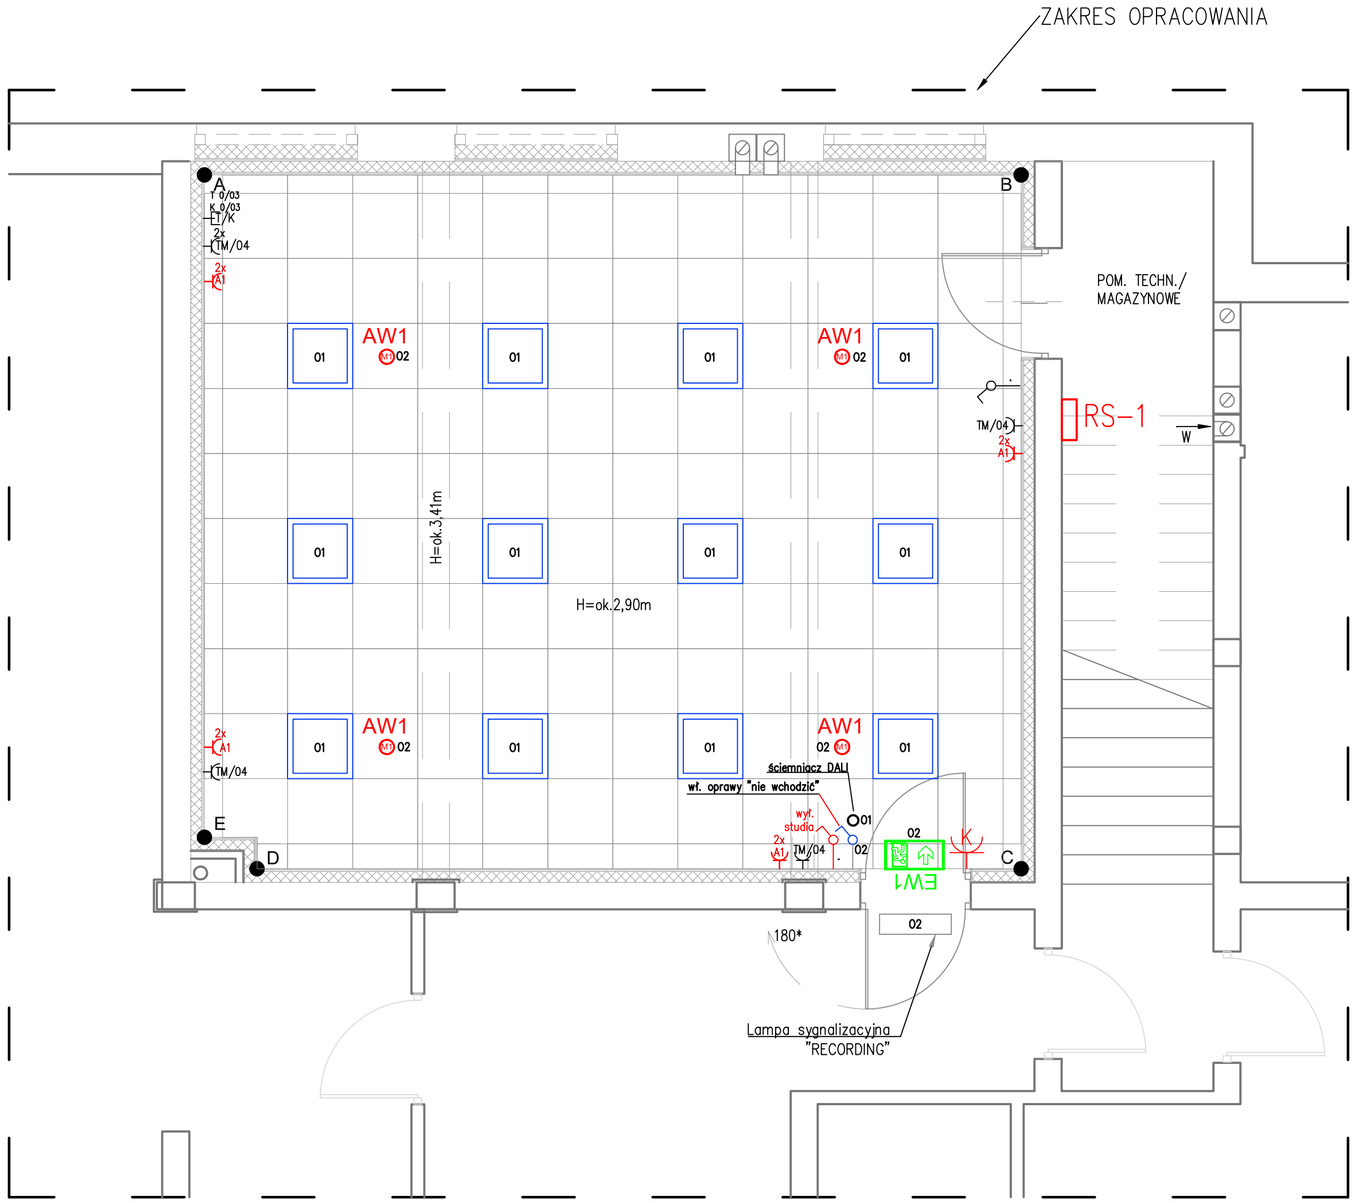


UWAGI:

1. Gniazda (16A/230V) w ustrojach akustycznych montowane w puszkach do G-K w drugim etapie.
Na etapie konstrukcji ścian pozostawić luźne przewody o dł. ok. 50cm.
2. W celu ograniczenia rozszczelniania akustycznego pomieszczeń, stosować osprzęt nadtynkowy.
Przejścia przewodów przez ścianę uszczelnić masą elastyczną (np. silikon, akryl)
3. Wszelkie przepusty przez ściany izolacyjne konsultować z projektantem akustyki.

ilość modułów
3X
A1
numer obwodu

TM/04 GNIAZDA ISTNIEJĄCE

GNIAZDA AUDIO-VIDEO

ŁĄCZNIK ISTNIEJĄCY

ŁĄCZNIK PROJEKTOWANY

ZASILANIE JEDN. WEWN. KLIMATYZACJI Z JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

OPRAWA LED 27,2W, 4568lm, DALI

AW1 M1 OPRAWA AWARYJNA LED 3W, 338lm

EW1 OPRAWA AWARYJNA LED ŚCIENNA Z PIKTOGRAMEM EWAKUACYJNYM 2,5W, 150lm

NAZWA OPRACOWANIA:
Projekt instalacji elektrycznej

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
18-300 Zambrów

INWESTOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
18-300 Zambrów

PROJEKTANT:
techn. Krzysztof Kozal
Upr. Nr 186/89/WŁ

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT STUDIA – instalacje elektryczne

DATA	SKALA	NR RYS.
PAŹDZIERNIK 2026	1:40	E-3