PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD RURY SPUSTOWEJ ZA STUDNIĄ SD2 DO STUDNI SD2

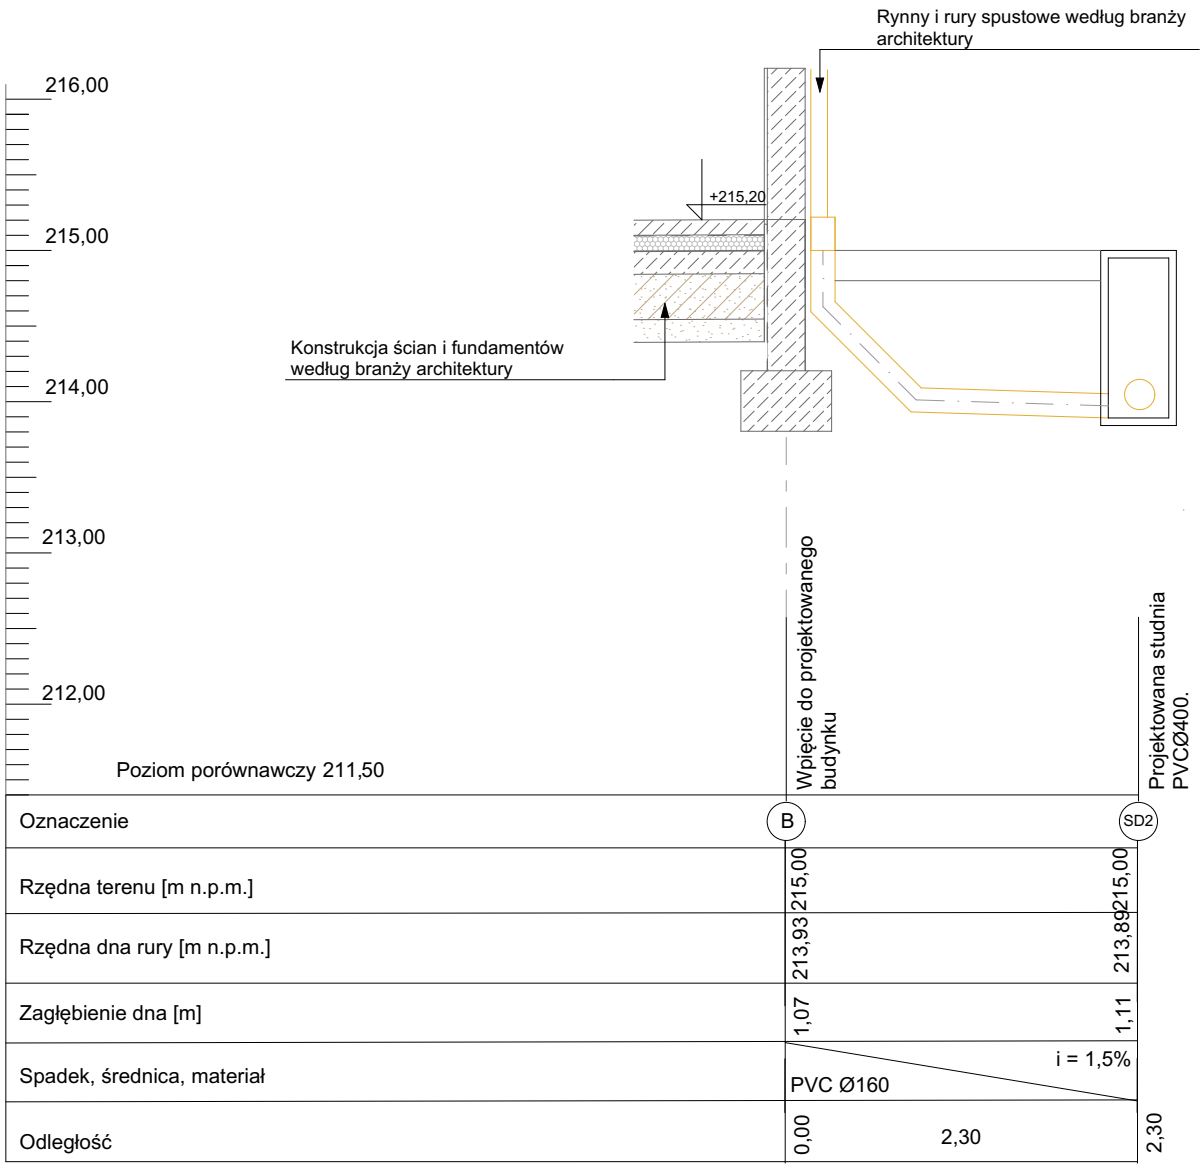


Legenda

SD2 - projektowana studnia kanalizacyjna pvcØ400 z włazem żeliwnym klasy D400.

B - wpięcie do rury spustowe projektowanego budynku za studnią SD5

Grunt

Projektowany odcinek kanalizacyjny PVCØ160

Uwaga:

1. Na terenie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne terenu i zweryfikować.
2. Na trasie projektowanej instalacji nie lokalizować stałych nasadzeń w tych drzew i krzewów.


**Usługi Budowlano - Projektowe**

**Leszek Zaremba**

ul. Rynek 17
28-200 Staszów
697-942-129


| | | |
|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Tuczępy<br>Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy | |
| Nazwa inwestycji: | Budowa magazynu obrony cywilnej | |
| Treść rysunku: | Profil kanalizacji deszczowej | Data: 12.06.2026 r. |
| Projektant sanitarna: | mgr inż. inż arch. Małgorzata Szywacz<br>SWK/0091/PBS/21 | |
| Sprawdzający sanitarna: | mgr inż. Jakub Przyłucki<br>SWK/0108/PBS/17 | |
| Opracował sanitarna: | mgr inż. Ewa Ziółek | |
| Lokalizacja inwestycji: | działki nr ewid. 283/4, 283/2 oraz 85/2, obręb 0014 Tuczępy<br>jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy | |
| Format/skala | A4/1:50 | Nr rysunku ISZ - 2 |