Z uwagi na istniejącą wysokość pomieszczenia należy zabudować sufit podwieszany GK 1,25 mm z płyt wodoodpornych, celem uzyskania wysokości pomieszczenia 3,00m

Zabudowa stelaża podtynkowego z płyt GK 1,25mm wodoodpornego na wysokość 1,50m

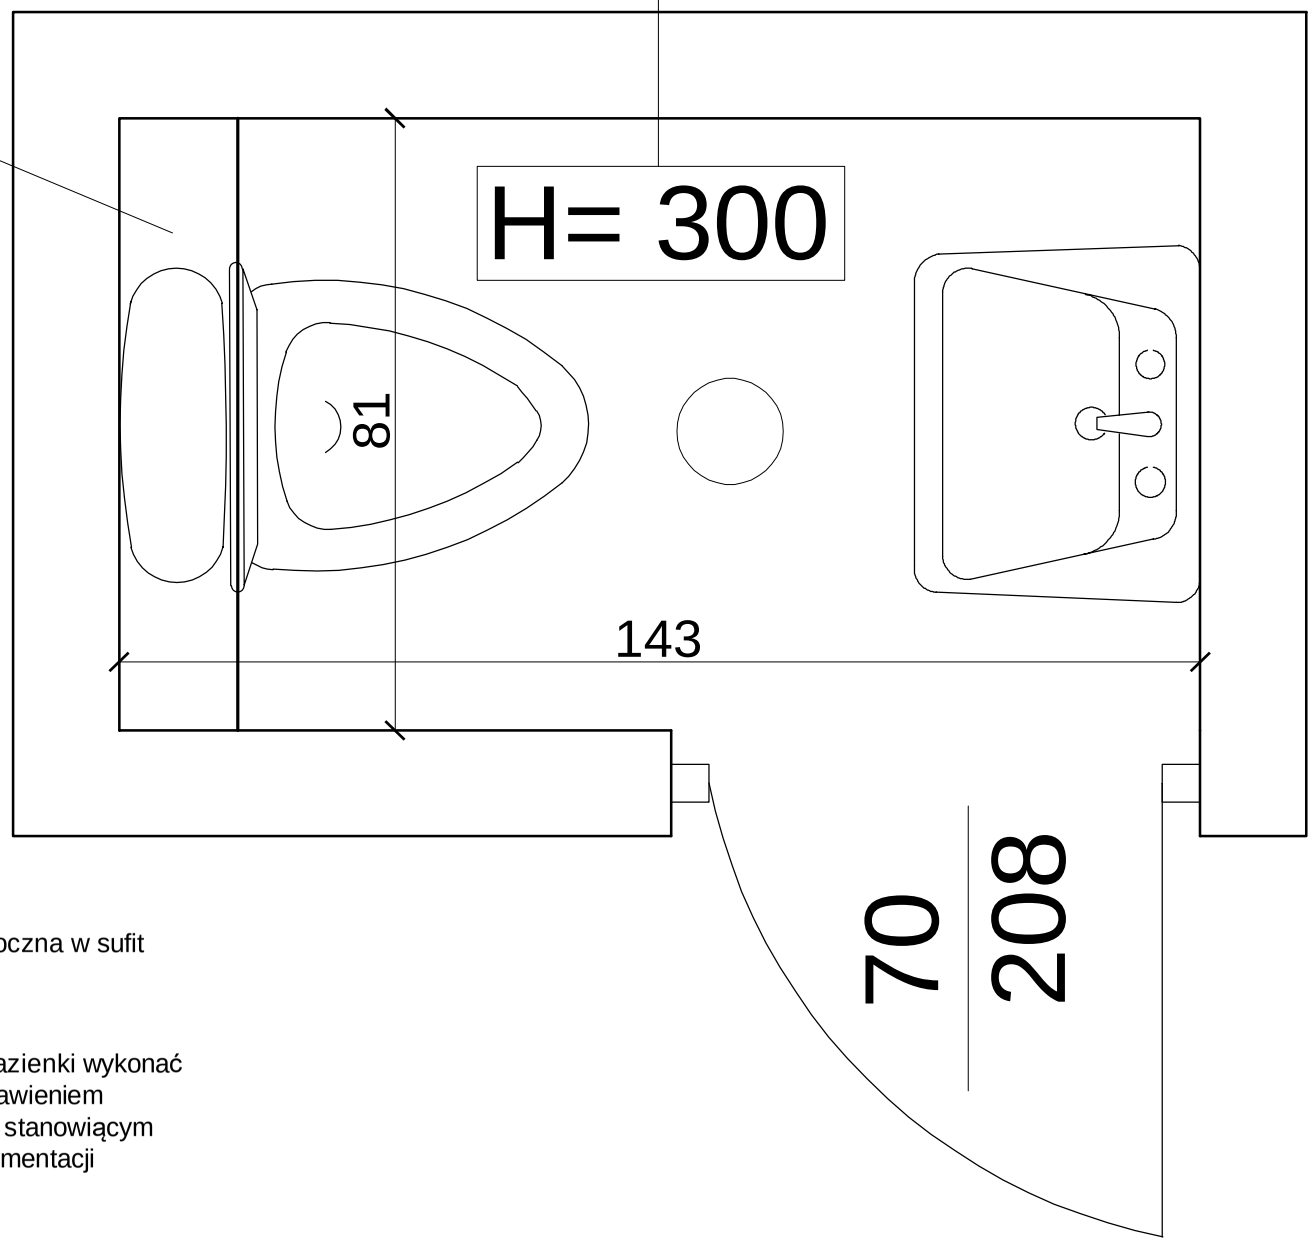

LEGENDA:

oprawa wpuszczona w sufit podwieszany

W — wyposażenie łazienki wykonać zgodnie z zestawieniem tabelarycznym stanowiącym załącznik dokumentacji

Inwestor:
Gmina Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy kuchni

Stan projektowany