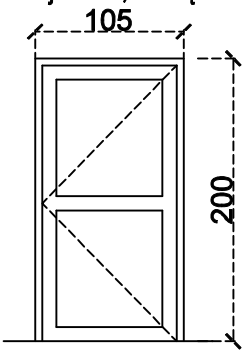
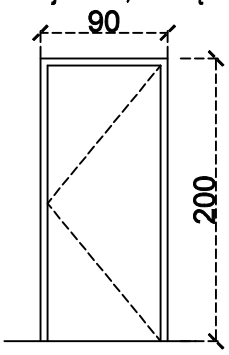
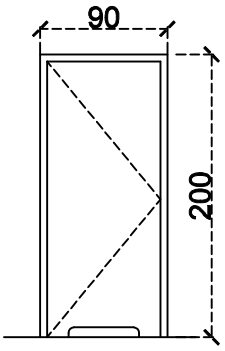
# Zestawienie stolarki

| | Wejściowe, zewnętrzne | Wejściowe, wewnętrzne | WC |
|---|---|---|---|
| SCHEMAT GRAFICZNY |  |  |  |
| Wymiar w świetle muru<br>S / H (mm) | S = 1150<br>H = 2100 | S = 1100<br>H = 2100 | S = 1100<br>H = 2100 |
| Wymiar w świetle ościeża<br>So / Ho (mm) | So = 1050<br>Ho = 2000 | So = 900<br>Ho = 2000 | So = 900<br>Ho = 2000 |
| Ilość | 1 | 1 | 1 |
| L/P | P | P | L |
| Konstrukcja skrzydła | Ramowa | Ramowo-płytowa | Ramowo-płytowa |
| Wypełnienie skrzydła | Pakiet szybowy | Wiórowo-otworowane | Wiórowo-otworowane |
| Wykończenie skrzydła | Fabryczne | Laminowane | Laminowane |
| Kolor skrzydła | Szary | Szary | Szary |
| Ościeżnica | Stalowa | Stalowa | Stalowa |
| Kolor ościeżnicy | Antracyt | Antracyt | Antracyt |
| Okucia | Obustronny pocwhyt prosty, kolor antracytowy, zamek bębenkowy - 2 szt. | Klamka kolor antracytowy, zamek bębenkowy - 2 szt. | Klamka kolor antracytowy, zamek łazienkowy antracytowy |

Uwagi

- współczynnik U dla drzwi wejściowych U ≤ 0,9
- profile aluminiowe
- szklenie bezpieczne
- szczegółowe rysunki wg producenta
- drzwi do WC z podcięciem wentylacyjnym o łącznej powierzchni 0,022m2

H i S = Wysokość i szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia okna.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację otworów na budowie, przed przyjęciem zamówienia.