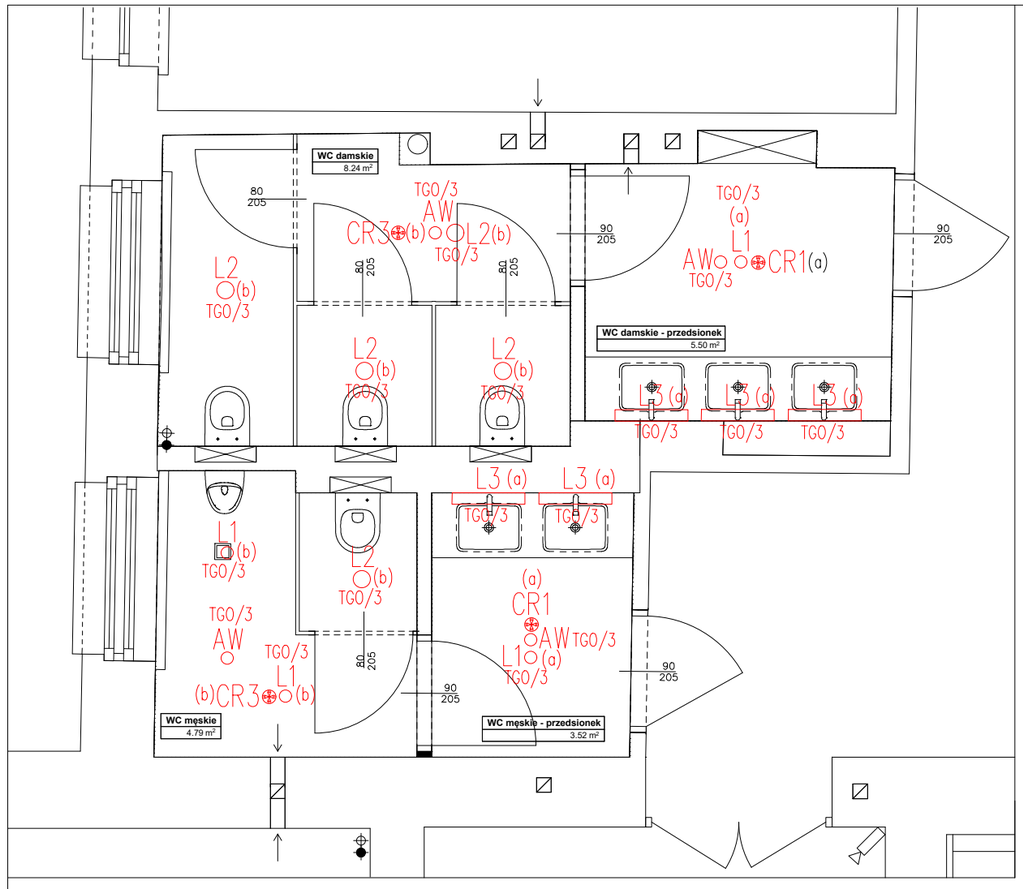


L1 - OPRAWA DO STROPU PODWIESZONEGO LED 9W 4000K IP-44

L2 - OPRAWA DO STROPU PODWIIESZONEGO LED 13W 4000K IP-44

L3 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU KINKIET LED 13W 595mm 4000K IP-44

AW - OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA DO STROPU PODWIESZONEGO
2W 1H SE AT IP-65 PRACA NA CIEMNO (CERTYFIKAT CNBOP)

CR1 - CZUJNIK OBECNOŚCI, N/T, KĄT WIDZENIA 360°, ZASIĘG PROMIENIOWY 4,5m, ZASIĘG STYCZNY 8m,
ZASIĘG OBECNOŚCI 6m, IP-54 LUB INNY RÓWNORZĘDNY

CR3 - CZUJNIK OBECNOŚCI ULTRADZWIĘKOWY P/T Z ADAPTEREM N/T, KĄT WIDZENIA 360°, ZASIĘG PROMIENIOWY 6m,
ZASIĘG STYCZNY 10m, ZASIĘG OBECNOŚCI 6m, IP-54

- OSTATECZNA LOKALIZACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ CZUJNIKÓW NA ETAPIE WYKONAWSTWA

ARCHITRAW
BARBARA ODOLCZYK

ul. D. Siedzikówny "Inki" 10/1,
01–449 Warszawa
tel: +48 501 687 936

Remont łazienek w budynku dydaktycznym UW Warszawa, ul Hoża 69

Inwestor
Uniwersytet Warszawski Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Działka nr	Obręb
146510_8.0503.4	0503

Projektował	Podpis
mgr inż. Bogdan Stanisław Perka nr upr. MAZ/IE/0593/08 spec. instalacyjna elektryczna	

Opracował	Podpis
mgr inż. Joanna Jaświłko spec. instalacyjna elektryczna	

Rysunek

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ
PIĘTRO +1

Piętro	Skala	Data	Nr rys.
+1	1:50	06.2025	E–06