


(główny prądu




Stycznik mocy D 3P AC 40A 1R + 1Z 230V AC na szynę DIN K1

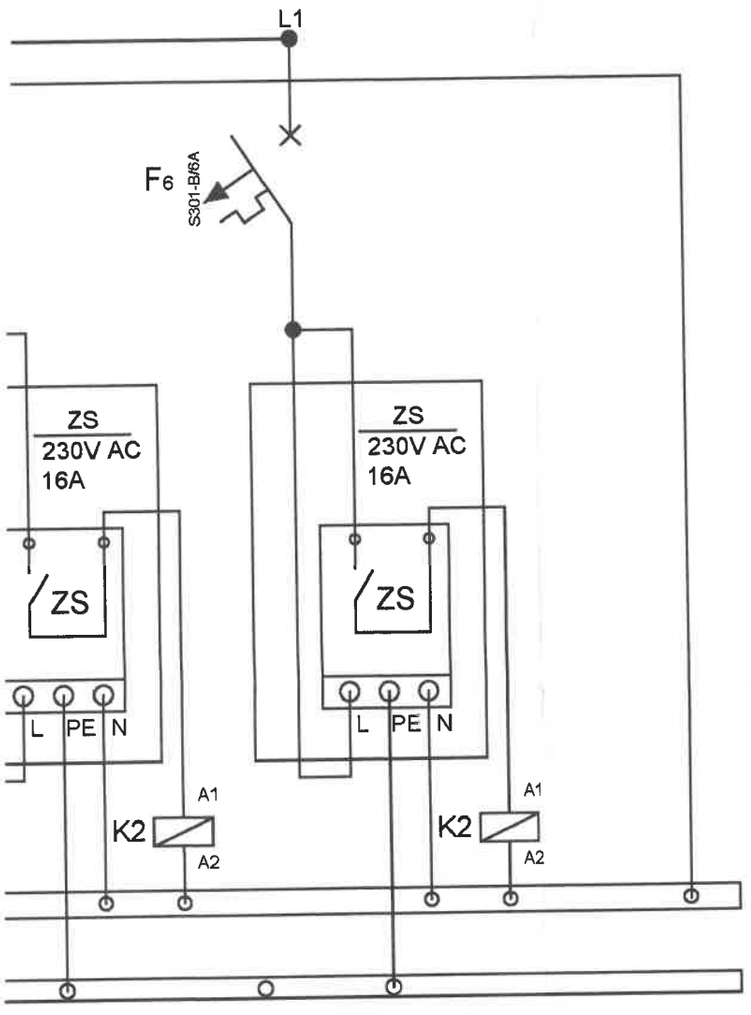

Stycznik mocy 1P AC 25A 1R + 1Z 230V AC na szynę DIN K2

301 F



-F1-1, - ochronnik przepięć B+C



Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A IΔ=30mA

40A IΔ=100mA

Pi=2,64kW, kj=0,64 Ps=1,68kW
Ib=2,6A, Un=230/400V 50Hz

UKŁAD SIECI zasilającej TN-C
UKŁAD instalacji TN-C-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOWY
ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ
ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK
W MIŁOMŁYNIE

DZIAŁKI (FRAGMENT DZIAŁEK) NR.ID. 281507_4.0001.**922/2**,
281507_4.0001.**3160/4**, 281507_5.0016.**3160/3**,
ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.**906**

ETAP 3 PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR **Gmina Miłomłyn**
ul. Twarda 12; 14-140 Miłomłyn

A R T U R C E B U L A
A N N A K U N K E L
A R C H I T E K C I
SOWIA WOLA FOLWARCZNA, UL. RYSIA 13; 05-152 CZOSNÓW

AUTORZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. Grzegorz Cebula
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA