

świetlenia

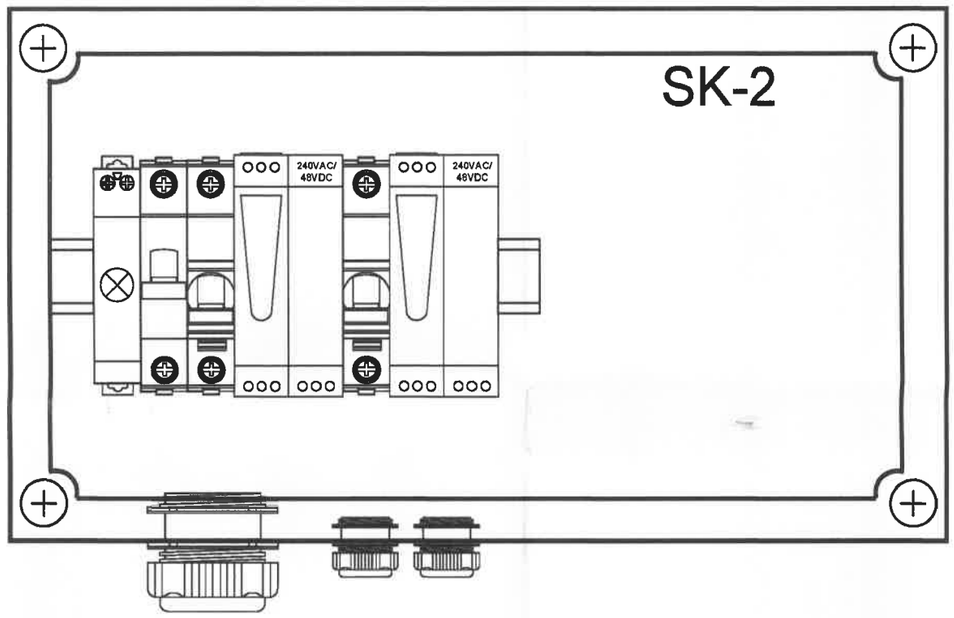

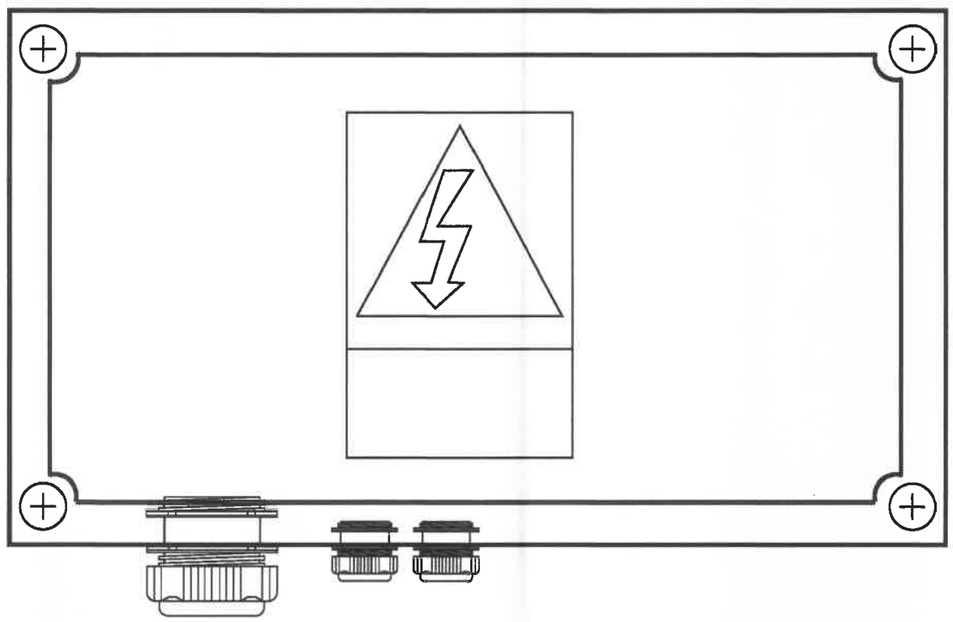

Pi=120W, kj=1,0 Ps=120W
Ib=0,5A, Un=230V 50Hz

KŁAD SIECI zasilającej TN-S
KŁAD instalacji TN-S
CHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
AMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOW
ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ /
ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA
W MIŁOMŁYNIE

DZIAŁKI (FRAGMENT DZIAŁEK) NR.ID. 28150
281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0
ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_

ETAP 3 PROJEKT TECH

INWESTOR **Gmina Miłomłyn**
ul. Twarda 12; 14-140

A R T U R C E
A N N A K U
A R C H I T

SOWIA WOLA FOLWARCZNA, UL. RYSIA 1

AUTORZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT mgr inż. Grzegorz Cebu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJE
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRAN
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INST
CZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH;

SPRAW DZENIE mgr inż. Dariusz Saram
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJE
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRAN
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INST
CZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH;

SCHEMAT IDEOWY SK
SK-2 OŚWIETLENIE PO

SKALA -

BRANŻA ELEKTRYCZNA

DATA 6.02.2026