

świetlenia

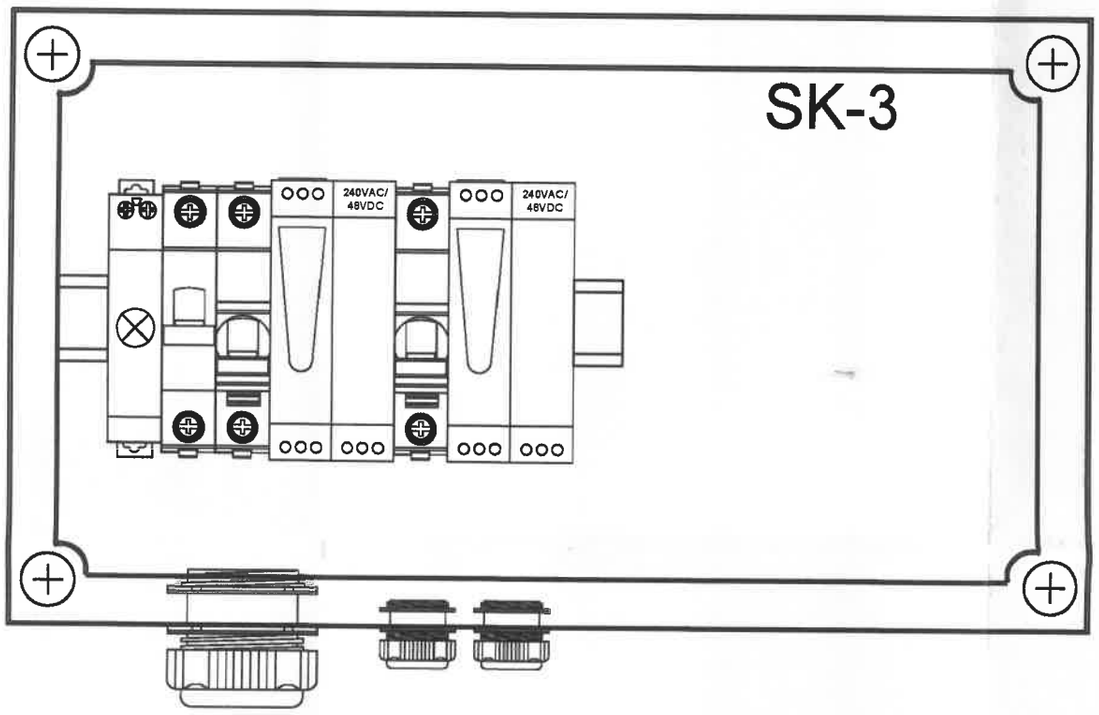

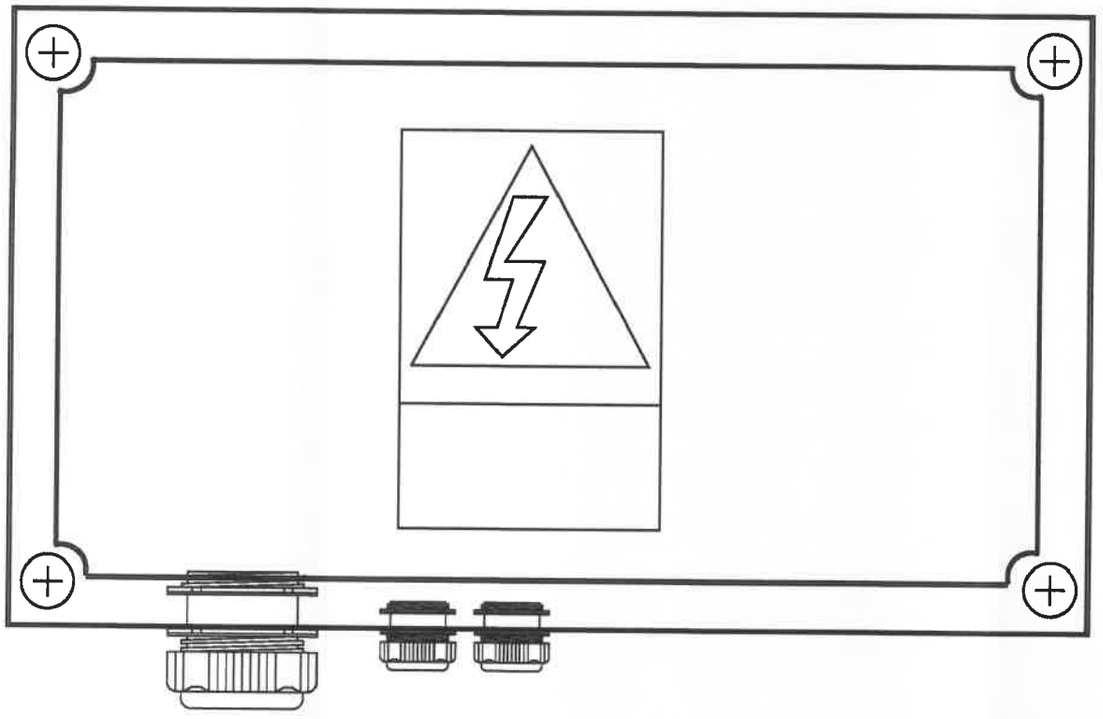

Pi=92W, kj=1,0 Ps=92W
Ib=0,4A, Un=230V 50Hz

KŁAD SIECI zasilającej TN-S
KŁAD instalacji TN-S
CHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA