

# oświetlenia

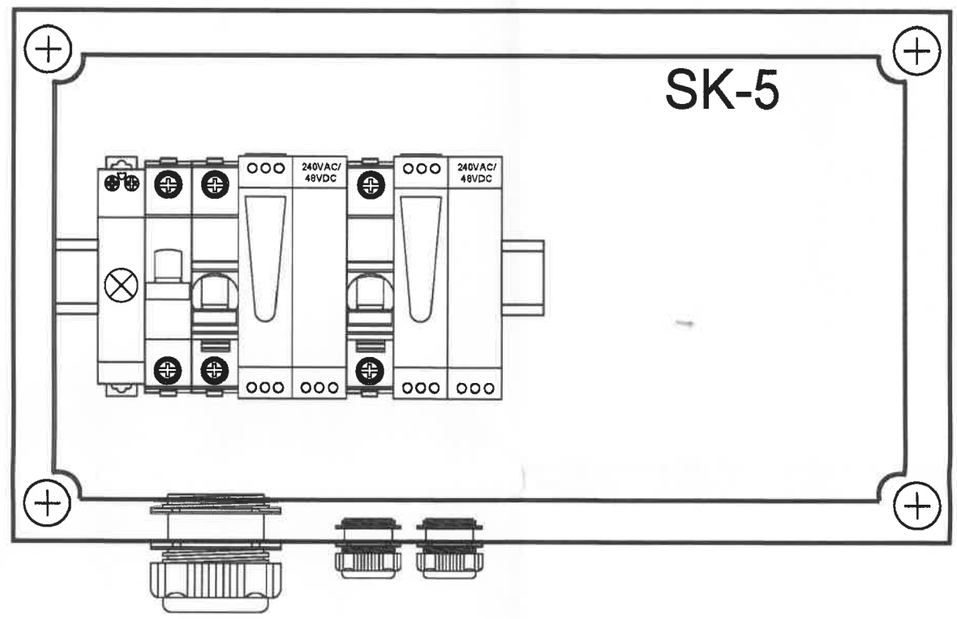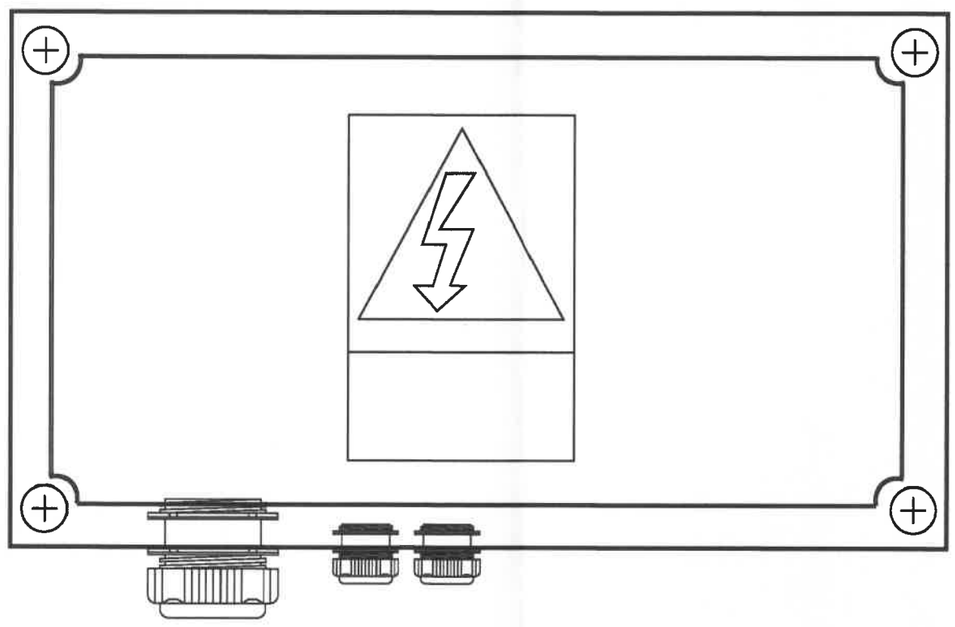

Pi=132W, kj=1,0 Ps=132W
Ib=0,6A, Un=230V 50Hz

UKŁAD SIECI zasilającej TN-S
UKŁAD instalacji TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT
ŚCIEŻKI UZDROWISI
ORAZ URZĄDZENIA NA
W MIŁC

DZIAŁKI (FRAGMENT DZIAŁEK)
281507_4.0001.**3160/4**,
ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI

| | |
|---|---|
| ETAP 3 | PROJEKT |
| INWESTOR | **Gmina Miłomł**<br>**ul. Twarda 12;** |

A R T U R
A N N A K
A R C H I
SOWIA WOLA FOLWARCZNA,

AUTORZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| PROJEKT | mgr inż. Grzeg<br>UPRAWNIENIA BUDOWLA<br>ROBOTAMI BUDOWLANYI<br>INSTALACYJNEJ W ZAKRE<br>CZNYCH I ELEKTROENERG |
| SPRAW DZENIE | mgr inż. Darius<br>UPRAWNIENIA BUDOWLA<br>ROBOTAMI BUDOWLANYI<br>INSTALACYJNEJ W ZAKRE<br>CZNYCH I ELEKTROENERG |

SCHEMAT IDE
SK-5 OŚWIETL

| | |
|---|---|
| SKALA | - |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |
| DATA | 6.02.2026 |