

ca oświetlenia

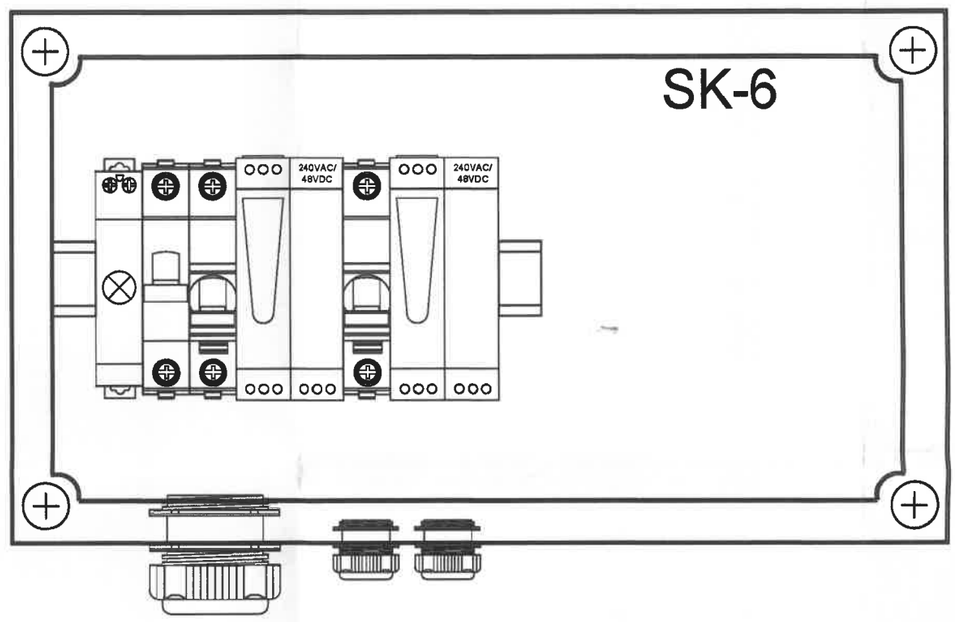

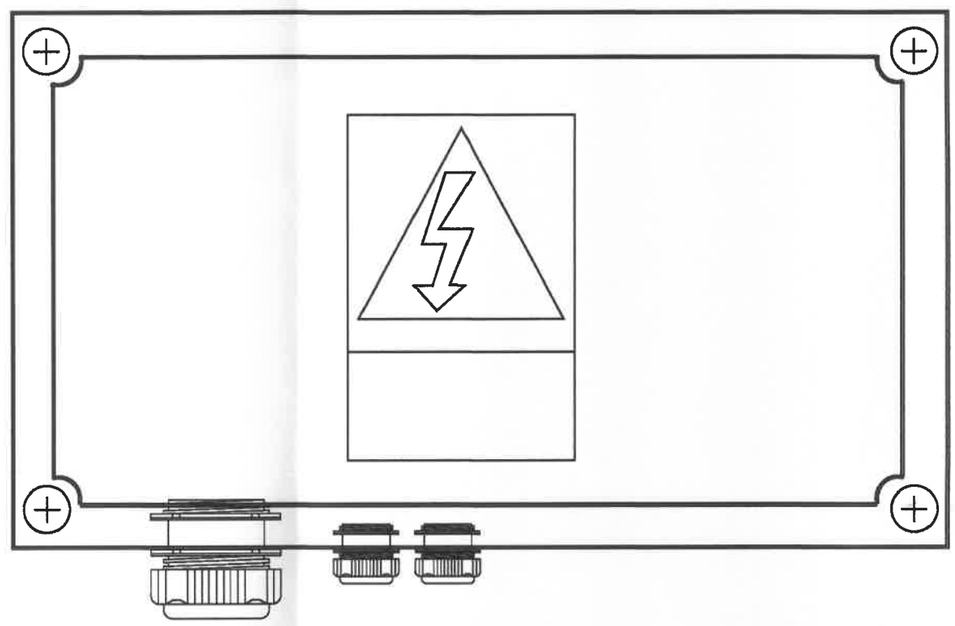

Pi=144W, kj=1,0 Ps=144W
Ib=0,6A, Un=230V 50Hz

UKŁAD SIECI zasilającej TN-S
UKŁAD instalacji TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ŚCIE
ORAZ U
DZIAŁ
2
ETAP 3
INWESTOR
A R
A N
A R
SOWIA W
AUTORZ
BRANŻA
PROJEKT
SPRAW
DZENIE
SKALA
BRANŻA
DATA