

oświetlenia WIEŻY

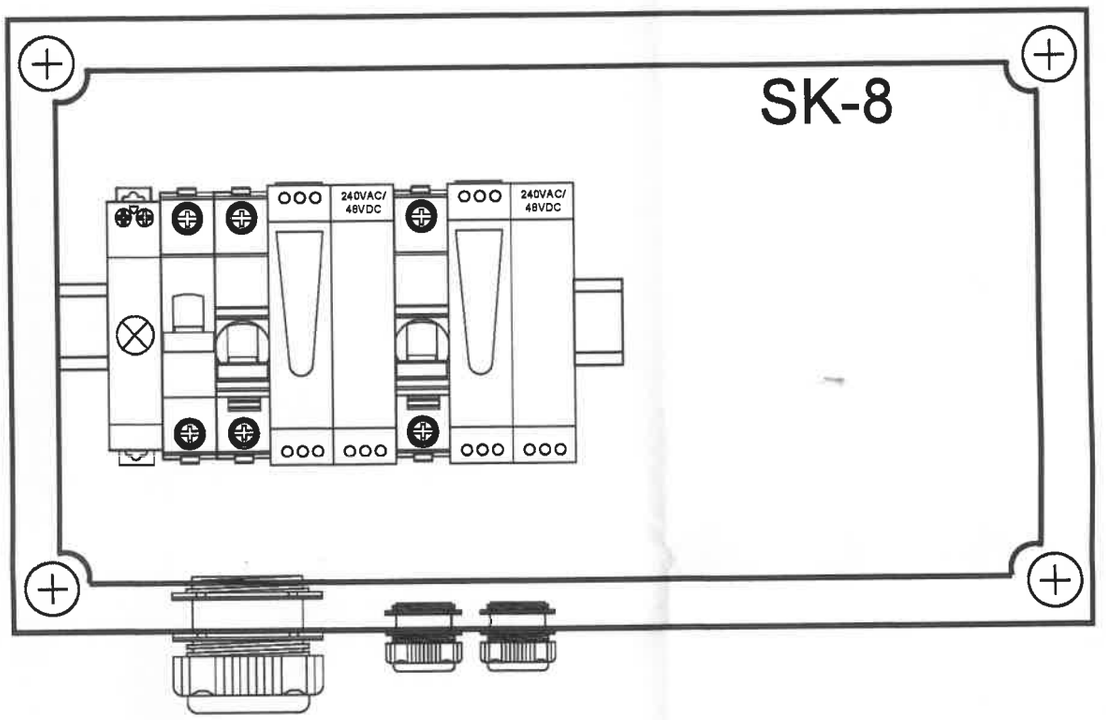

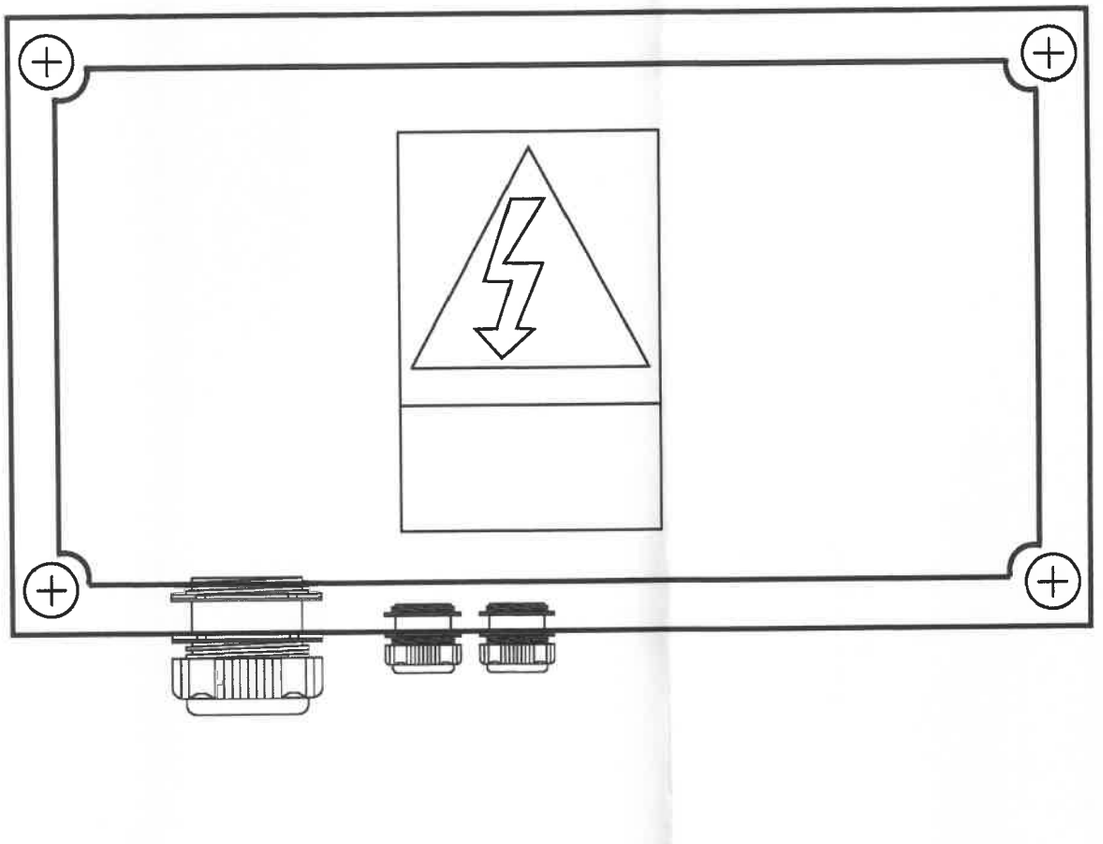

Pi=108W, kj=1,0 Ps=108W
Ib=0,5A, Un=230V 50Hz

UKŁAD SIECI zasilającej TN-S
UKŁAD instalacji TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA