

zeń monitoringu

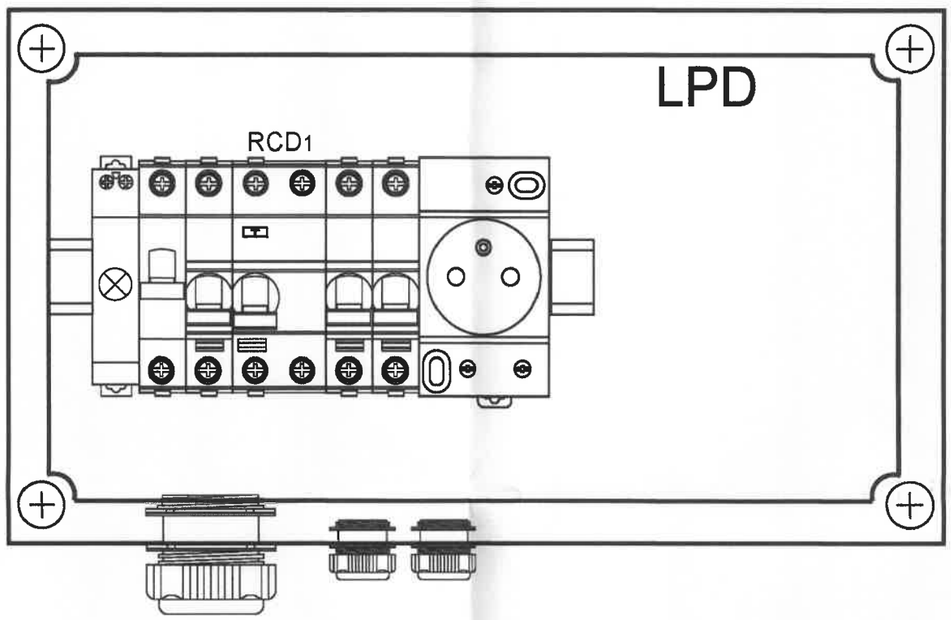

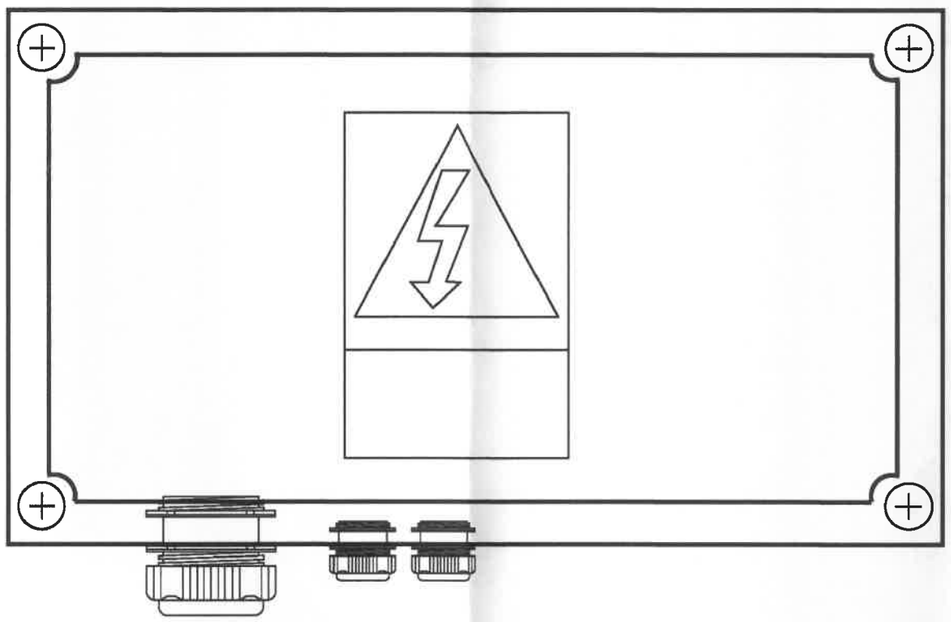

, kj=0,6 Ps=18W
Un=230V 50Hz

SIECI zasilającej TN-S
instalacji TN-S
NA PRZECIWPORAŻENIOWA
YNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOWY
ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCH
ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIO
W MIŁOMŁYNIE

DZIAŁKI (FRAGMENT DZIAŁEK) NR.ID. 281507_4.000
281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.316
ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.5

ETAP 3 PROJEKT TECHNIC

INWESTOR **Gmina Miłomłyn**
ul. Twarda 12; 14-140 Miłom

A R T U R C E B
A N N A K U N
A R C H I T E
SOWIA WOLA FOLWARCZNA, UL. RYSIA 13; 05-1

AUTORZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT mgr inż. Grzegorz Cebula
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWAN
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I
CZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH; NR: SWK

SPRAWDZENIE mgr inż. Dariusz Saramok
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWAN
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
CZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH; NR: LUB

SKRZYNKA LPD
ZASILAJĄCA URZĄDZENIA MONIT

SKALA	-
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
DATA	6.02.2026