


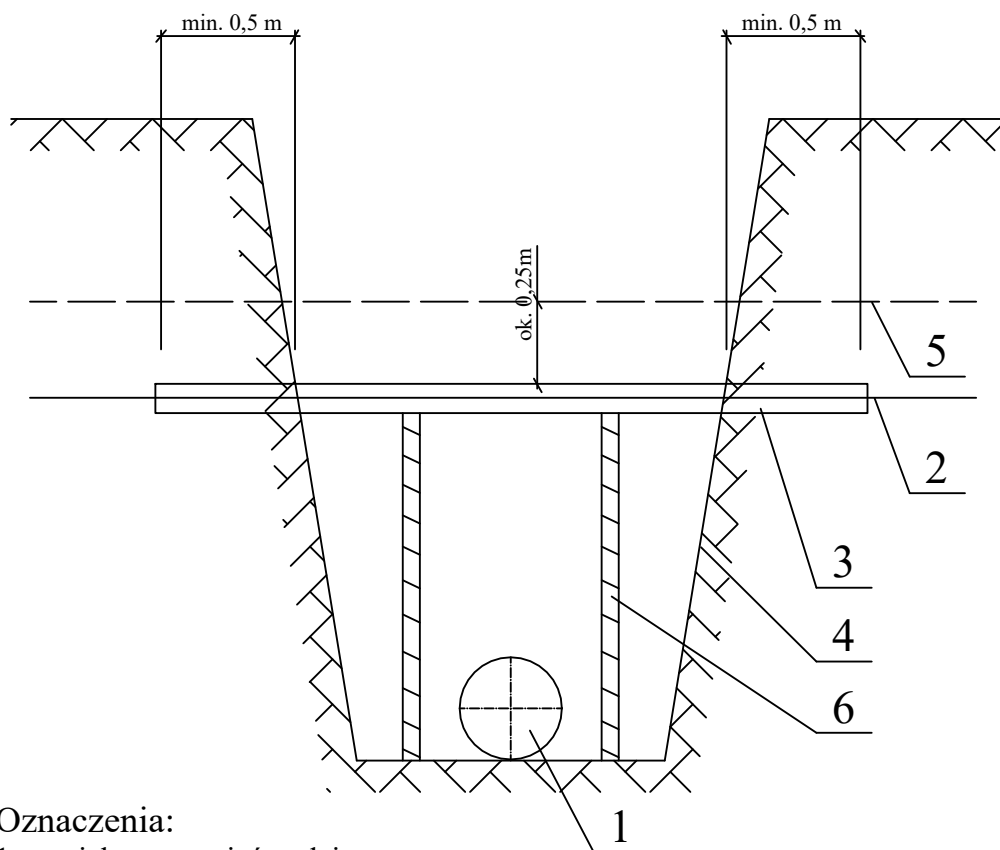

Oznaczenia:

- 1 - projektowana sieć podziemna
- 2 - istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny
- 3 - projektowana rura Arota rura dzielona
 - kabel energetyczny nn - PS A110 L=2m koloru niebieskiego
 - kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=2m koloru czerwonego
- 4 - obrys wykopu
- 5 - folia PVC
- 6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejność wykonywania prac:

- 1 - uzgodnić termin założenia złącza z Rejonem Energetycznym
- 2 - odkopać ręcznie istniejący kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
- 3 - założyć przepust z rury dzielonej Arota i uszczelnić końce rury pakułami i olkitem. Zgłosić wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
- 4 - wykonać wykop docelowy
- 5 - w przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane
- 6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię
 - dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego
 - dla kabla energetycznego koloru czerwonego

Jednostka projektowa:	Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego  Tomasz Borowik ul. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Białystok tel.: 721 359 777; 660 694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok.pl		
TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Arkusz:	
Adres:	ul. Spółdzielcza w Studziankach, gmina Wasilków, powiat białostocki	Załącznik:	
Nazwa rysunku:	Zabezpieczenie kabli energetycznych	Stadium:	
		Skala:	---
	Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.	Data:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk BŁ/198/01	14.04.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Beata Paszkiewicz-Kiluk BŁ/204/01	14.04.2023	