


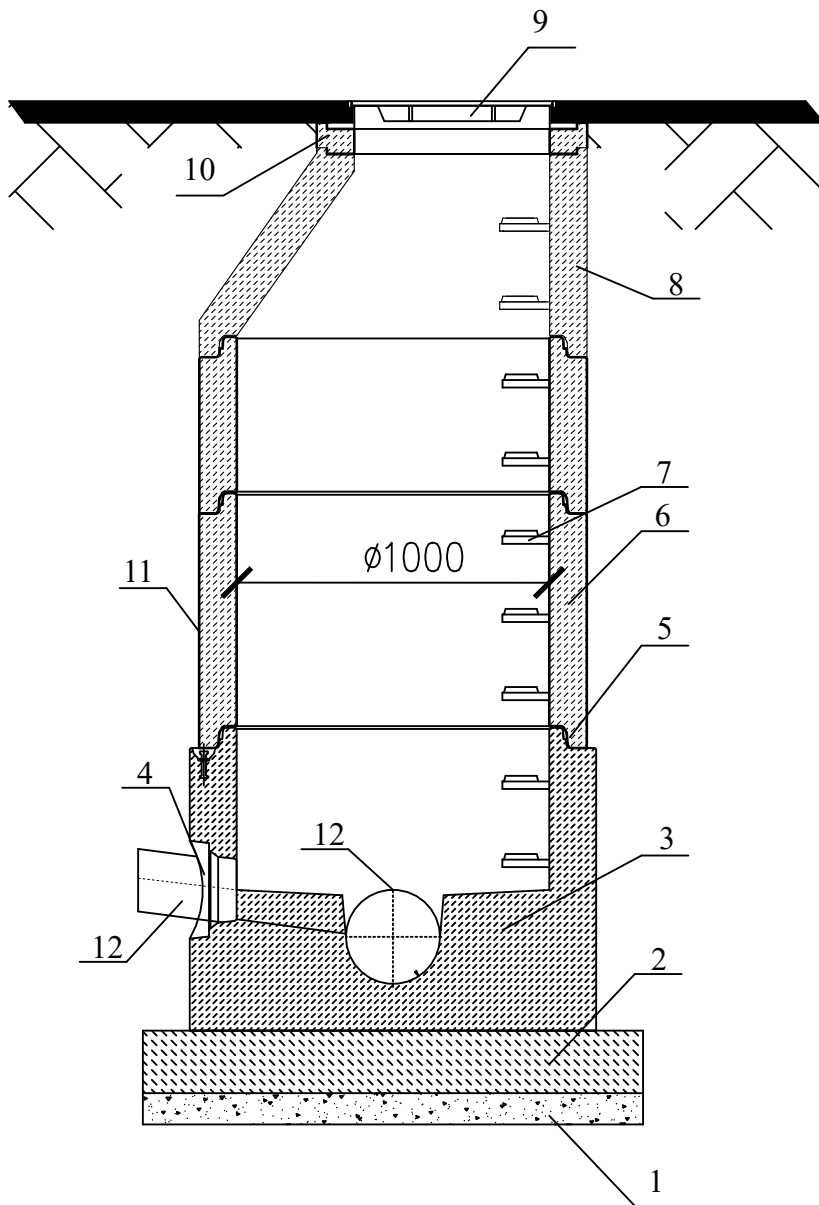

1. Podsypka piaskowa gr 10cm

2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 10cm

3. Dennica z kinetą monolityczną i otworami. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), dojrzewający w formie. Kształt kinety wykonany zgodnie z zamówieniem dla każdej studni indywidualnie.

4. Przejścia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej zamontowanej w zakładzie prefabrykacji. Odpowiednio do materiału kanału.

5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej

6. Kręgi betonowe wibroprasowane.

7. Szerokie (podwójne) szczelnie złączowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji. Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2005. Uwaga! Lokalizację szczelnie złączowych dostosować do lokalizacji wjazdu w osi pasa ruchu.

8. Zwężka betonowa $\phi 1000/625$

9. Właz żeliwny typ ciężki D400 bez zawiasów, nieryglowany.

10. Pierścienie regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

11. Izolacja elementów betonowych abizolem 2R+P,

12. Rura kanalizacyjna $\phi 400$, $\phi 315$, $\phi 200$ PCV

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu C35/45, wodoszczelność W6, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

Jednostka projektowa:	Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego strada Tomasz Borowik ul. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Białystok tel.: 721 359 777; 660 694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok.pl		
TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Arkusz:	
Adres:	ul. Spółdzielcza w Studziankach, gmina Wasilków, powiat białostocki	Załącznik:	
Nazwa rysunku:	Studnia rewizyjna betonowa $\phi 1000$	Stadium:	
		Skala:	- - -
	Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.	Data:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bogusław Kiluk BŁ/198/01	14.04.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Beata Paszkiewicz-Kiluk BŁ/204/01	14.04.2023	