


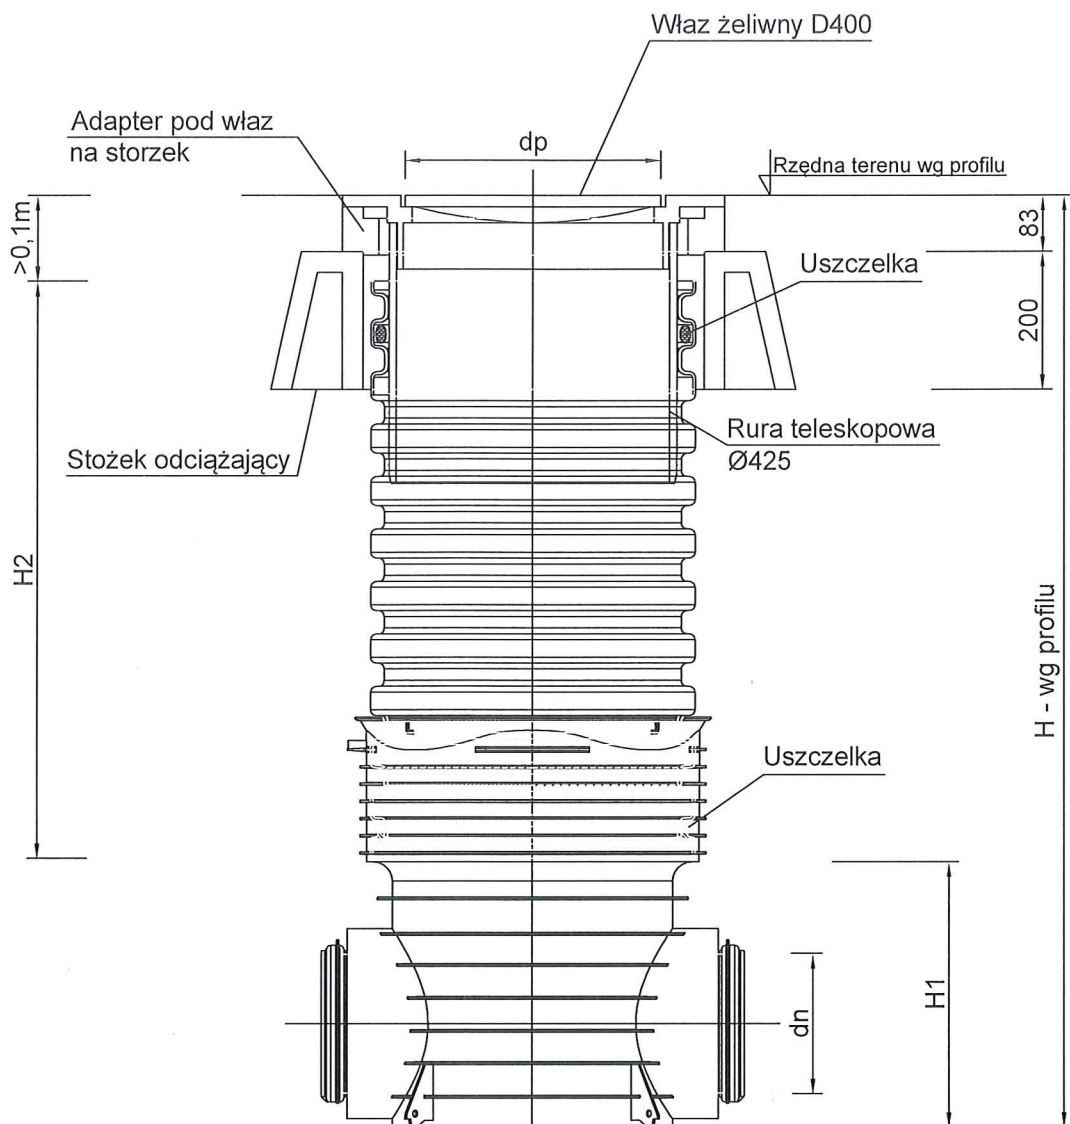

1. Średnica kanału (materiał PVC)
Ø160, Ø200

2. Zwięzczenie żeliwne

Klasa	Średnica dp [mm]	Wysokość [mm]
D400	377	45

3. Wysokość użyteczna kinety
H1= 457mm

4. Wysokość rury teleskopowej
L = 375

5. H2 - wartość zależna od H

Wykonawca	PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska		kom. 510 14 13 27
dokumentacji projektowej :	43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej		
Adres:	43-450 Ustroń, ul. Myśliwska		
Nazwa rys.:	Studnia tworzywowa Ø425		
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis:	Skala: -
Opracował:	mgr inż. Natalia Duda	Podpis:	Branża: IS
Projektował:	mgr inż. Magdalena Poniatowska nr upr. SLK/8398/PWBS/18	Podpis:	Data: VIII.2022r.
Inwestor:	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń		Rys. nr 3