


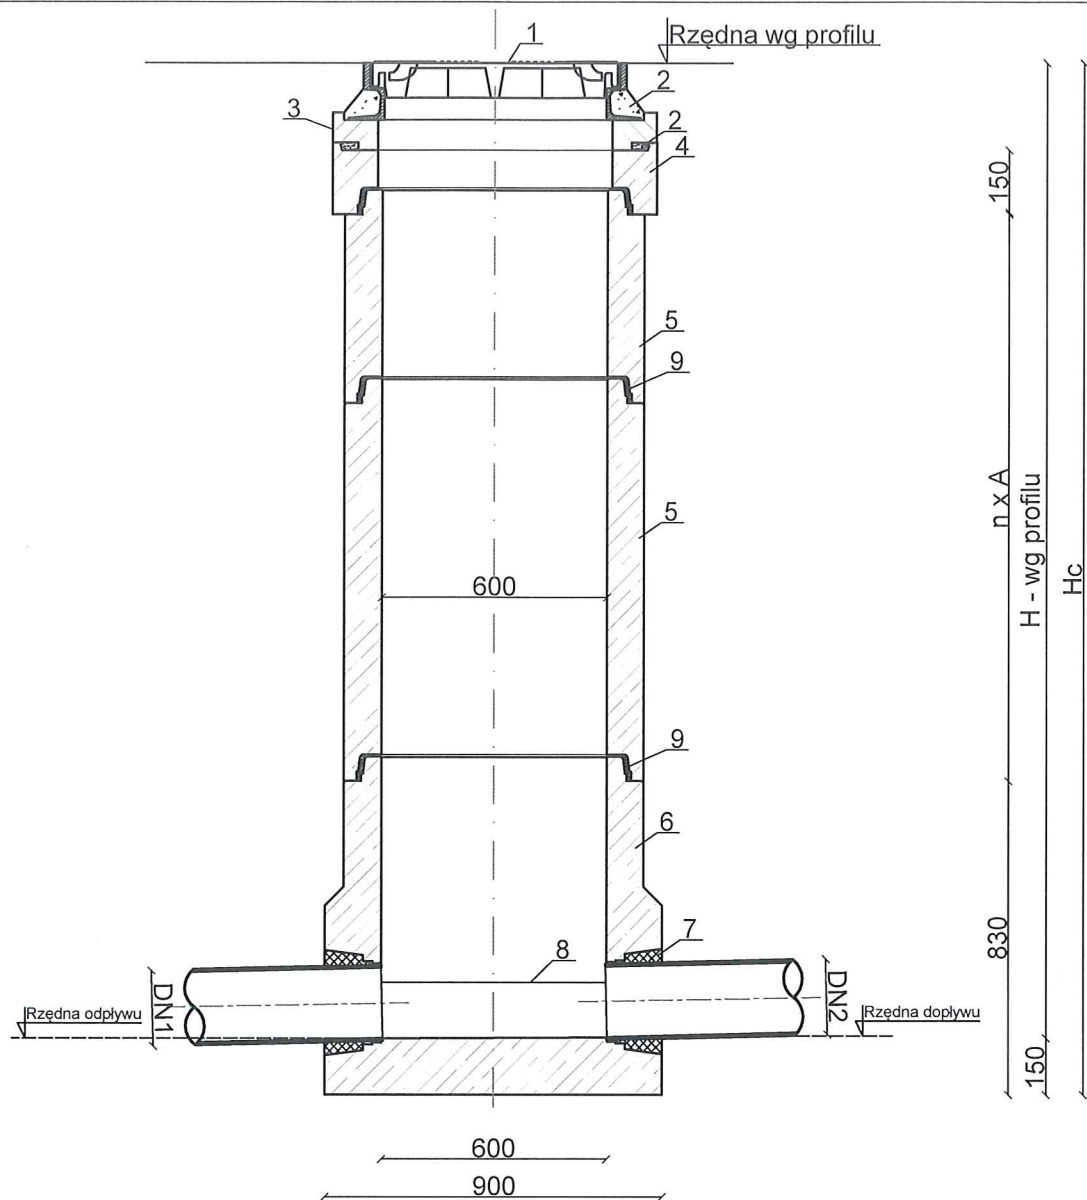

LEGENDA:

- 1 - Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400
- 2 - Beton
- 3 - Pierścień regulacyjny B=80 mm
- 4 - Płyta pokrywowa łączona na uszczelkę
- 5 - Kręgi żelbetowe łączone na uszczelkę DN1000 (A=250/500/750/1000mm) wg DIN4034
- 6 - Dennica prefabrykowana łączona na uszczelkę
- 7 - Szczelne przejście dla rur PVC-U
- 8 - Spocznik ze spadkiem min. 2% z wyprofilowaną kinetą
- 9 - Uszczelka tworzywowa prefabrykowana

UWAGI:

- Elementy studni muszą być wykonane z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości nie większej niż 5%.
- Studnie muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1917:2004/AC:2009
- Wszystkie zastosowane uszczelki muszą być wykonane z elastomeru SBR zgodnie z normą PN-EN 681-1.
- Rzędna wjazdu należy dostosować do niwelety terenu.

Wykonawca dokumentacji	PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska		kom. 510 14 13 27
projektowej	43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej		
Adres:	43-450 Ustroń, ul. Myśliwska		
Nazwa rys.:	Studnia betonowa Ø600 z elementów zbrojonych		
Opracował:	mgr inż. Lidia Poniatowska	Podpis: <i>[Signature]</i>	Skala: -
Opracował:	mgr inż. Natalia Duda	Podpis: <i>[Signature]</i>	Branża: JS
Projektował:	mgr inż. Magdalena Poniatowska nr upr. SLK/8398/PWBS/18	Podpis: <i>[Signature]</i>	Data: VIII.2022r.
Inwestor:	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń		Rys. nr 4