


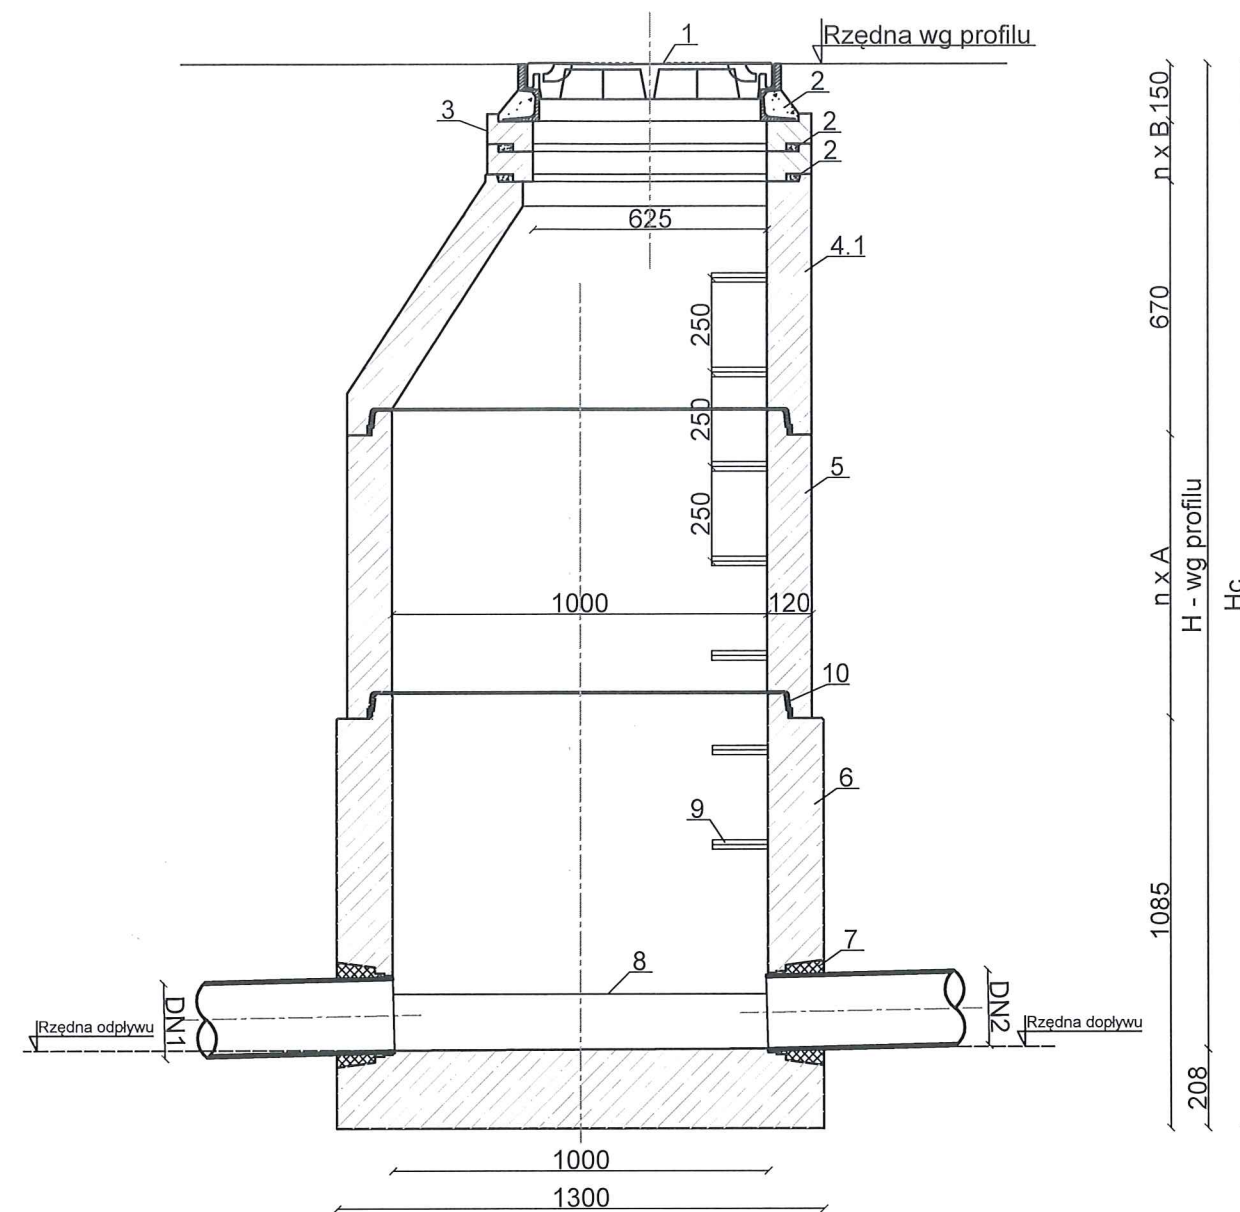


### UWAGI:

- Elementy studni muszą być wykonane z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości nie większej niż 5%.
- Studnie muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1917:2004/AC:2009
- Wszystkie zastosowane uszczelki muszą być wykonane z elastomeru SBR zgodnie z normą PN-EN 681-1.
- Rzędna wjazdu należy dostosować do niwelety terenu.

### LEGENDA:

- 1 - Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400
- 2 - Beton
- 3 - Pierścień regulacyjny B=80 mm
- 4.1 - Stożek żelbetowy
- 4.2 - Pokrywa betonowa
- 5 - Kręgi żelbetowe łączone na uszczelkę DN1000 (A=250/500/750/1000mm) wg DIN4034
- 6 - Dennica prefabrykowana łączona na uszczelkę
- 7 - Szczelne przejście dla rur PVC-U/PE
- 8 - Spocznik ze spadkiem min. 2% z wyprofilowaną kinetą
- 9 - Stopnie złazowe typu S
- 10 - Uszczelka tworzywowa prefabrykowana

### Studnia S8 i S54

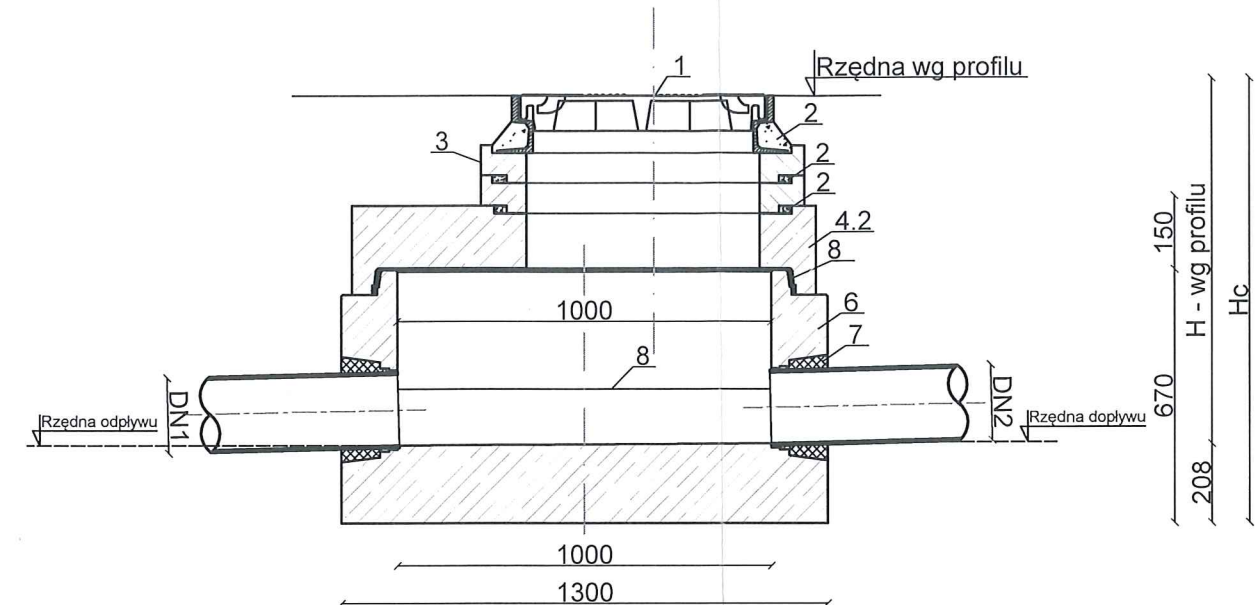

|                        |                                                         |         |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Wykonawca dokumentacji | PUHP ALEX mgr inż. Lidia Poniatowska kom. 510 14 13 27  |         |                   |
| Adres:                 | 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15                       |         |                   |
| Temat:                 | Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej     |         |                   |
| Nazwa rys.:            | Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych           |         |                   |
| Opracował:             | mgr inż. Lidia Poniatowska                              | Podpis: | Skala: -          |
| Opracował:             | mgr inż. Natalia Duda                                   | Podpis: | Branża: JS        |
| Projektował:           | mgr inż. Magdalena Poniatowska nr upr. SLK/8398/PWBS/18 | Podpis: | Data: VIII.2022r. |
| Inwestor:              | Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń                |         | Rys. nr 5         |