


SCHEMATY MONTAŻOWE

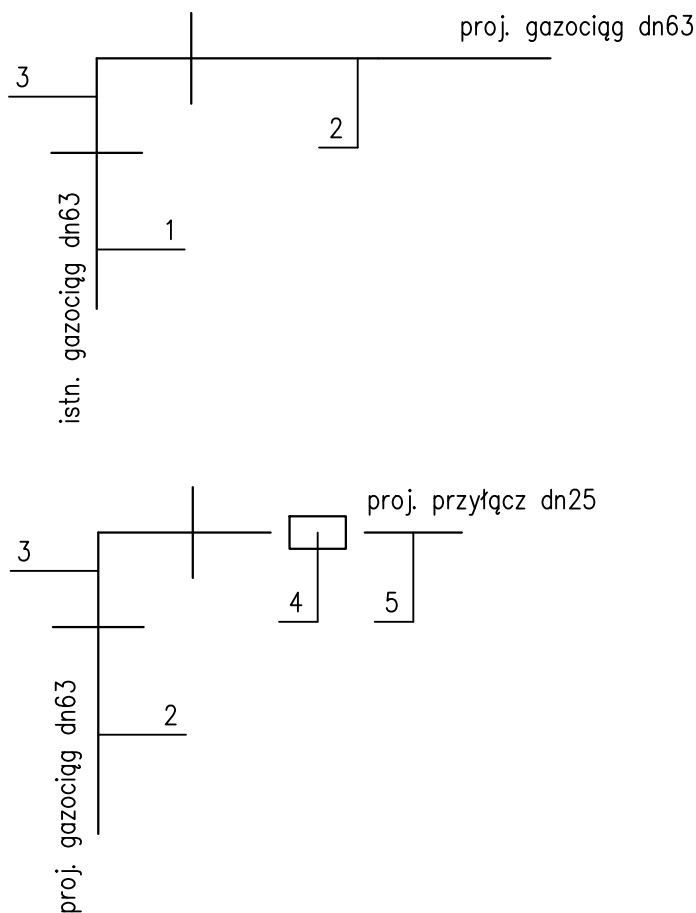

OZNACZENIA:

1. Istn. gazociąg średniego ciśnienia PE dn63 gr. ścianek 5,8mm
2. Proj. gazociąg średniego ciśnienia PE dn63 gr. ścianek 5,8mm
3. Kolano elektrooporowe dn63/90° PE100 SDR11
4. Redukcja elektrooporowa dn63/25 PE100 SDR11
5. Proj. przyłęcz gazowe dn25 PE100 SDR11 gr. ścianek 5,8mm

SAN-PROJ		"SAN-PROJ" Usługi Projektowe			
		Janusz Kalamarz			
OBIEKT:Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o ganek i taras wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek kultury, nauki i oświaty – Dom Ludowy wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., gazowej i elektrycznej, przebudowa przyłęczu wodociągowego oraz sieci gazowej, budowa przyłęczu kanalizacji sanitarnej w m. Wola Baranowska					
TREŚĆ RYSUNKU		SCHEMATY MONTAŻOWE			
imię i nazwisko		specj.	nr upr.	podpis	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ:					3
mgr inż. Marek Kosior		sanit.	UAN/III/7342/ 12/98		
PROJEKTOWAŁ:					
inż. Paulina Gurak		sanit.			
STADIUM		DATA	BRANŻA	SKALA	
PT		05-2024	sanitarna	-	