


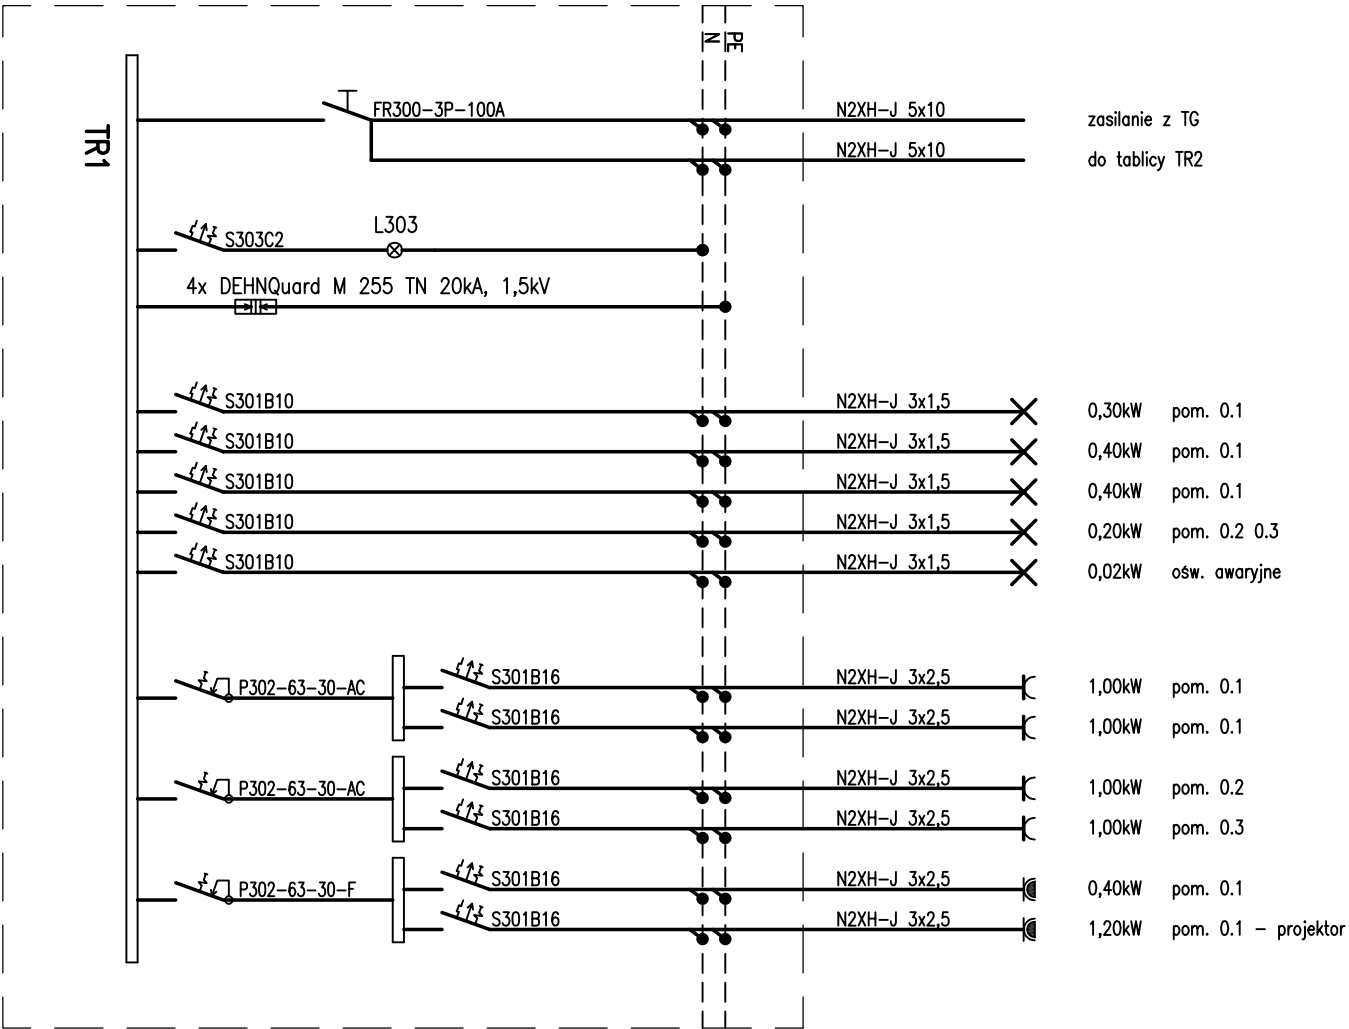

- UWAGA:
- Dopuszcza się stosować równomiarne opardły.
 - Dopuszcza się stosować równomiarne przewody i kable.
 - Wewnętrzne linie zasilające oraz przewody, przebiegające na trasie ewakuacyjnej i poza nią jako kable w klasie B2ca-s1b, dl, ol.
 - W tablicach należy umieścić zaktualizowane schematy tablic.
 - Na wszystkich projektowanych kablach należy przewidywać oznakowania cyfrowe na tworych poskach mocowanych do kabli.
 - podając numer ewidencji linii, typ kabla, znak użytkownika kabla oraz drogę ułożenia.
 - Znakowanie należy wykonać zarówno po stronie tablicy rozdzielczej jak i po drugiej stronie kabla.
 - Dodatkowo znakowanie należy wykonać przy przechodzeniu kabli przez stropy, ściany budynku oraz szachtu zarówno po stronie wejścia jak i wyjścia kabli.

modus Michał Maciejewski ul. Szlak 65, 1004, 31-153 Kraków tel. + 48 12 63 11 036 e-mail: biuro@architektura-modus.pl			
TEMAT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIELMOŻY			
ADRES WIELMOŻA 192, 32-045 SUŁOŚCZOWA			
INWESTOR GMINA SUŁOŚCZOWA REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTĘ GMINY SUŁOŚCZOWA 32-045 SUŁOŚCZOWA			
Tytuł SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR1			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. WOJCIECH LISEK		UPRAWNIENIA MAP/IE/1502/01	
SPRAWDZIŁ mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ		UPRAWNIENIA MAP/IE/0321/01	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		DATA 06.2025	NR RYSUNKU E103
WNIOSKOWANIE O WYKONANIE PRAC W RAMACH WARTOŚCI ADRESOWEJ			