


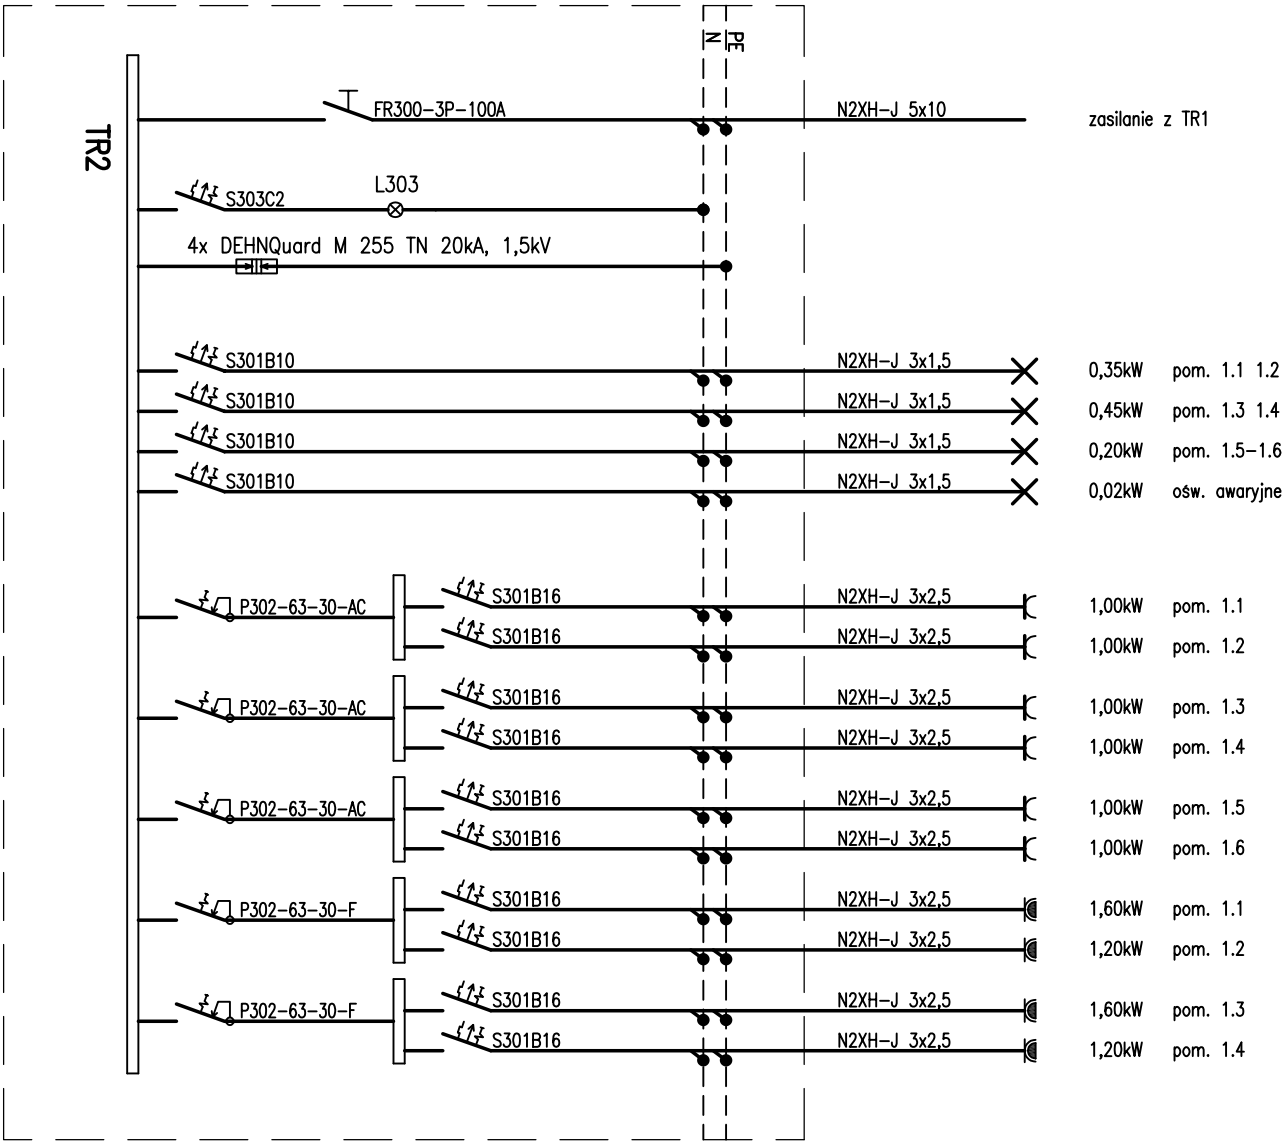

- UWAGA:
1. Dopuszcza się stosować równomiarne oprawy.
 2. Dopuszcza się stosować równomiarne przewody i kable.
 3. Wewnętrzne linie zasilające oraz przewody, przebiegające na trasie ewakuacyjnej i poza nią jako kable w klasie Bzco-s1b, dl. ol.
 4. W tablicach należy umieścić zakładowe schematy tablic.
 5. Na wszystkich projektowanych kablach należy przewidywać oznakowanie cyfrowe na dwóch poskach mocowanych do kabli
 6. Znakowanie należy wykonać zarówno po stronie tablicy rozdzielczej jak i po drugiej stronie kabla.
 7. Dodatkowo znakowanie należy wykonać przy przechodzeniu kabli przez stropy, ściany budynku oraz szachtu zarówno po stronie wejścia jak i wyjścia kabli.

modus biuro projektowe ul. Szlak 65, 1004, 31-153 Kraków tel. + 48 12 63 11 036 e-mail: biuro@architektura-modus.pl			
TEMAT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIELMOŻY			
ADRES WIELMOŻA 192, 32-045 SUŁOSZOWA			
INWESTOR GMINA SUŁOSZOWA REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTĘ GMINY SUŁOSZOWA 32-045 SUŁOSZOWA			
TITUL SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR2			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. WOJCIECH LISEK	UPRAWNIENIA MAP/IE/1502/01	PODPIS	
SPRAWDZIŁ mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ	UPRAWNIENIA MAP/IE/0321/01	PODPIS	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA 06.2025	Faza PT/PW	NR RYSUNKU E104
WYKREŚLONO NA RYSUNKU W RZĘDZIE WZGLĘDNEJ SKALOWANIE, SE 1. PROJEKTANTA KROTKIE ZAMKI UZDOLNIŁO 1. PROJEKTANTA W RAMACH WZGLĘDNEJ AUTORSKIEGO			