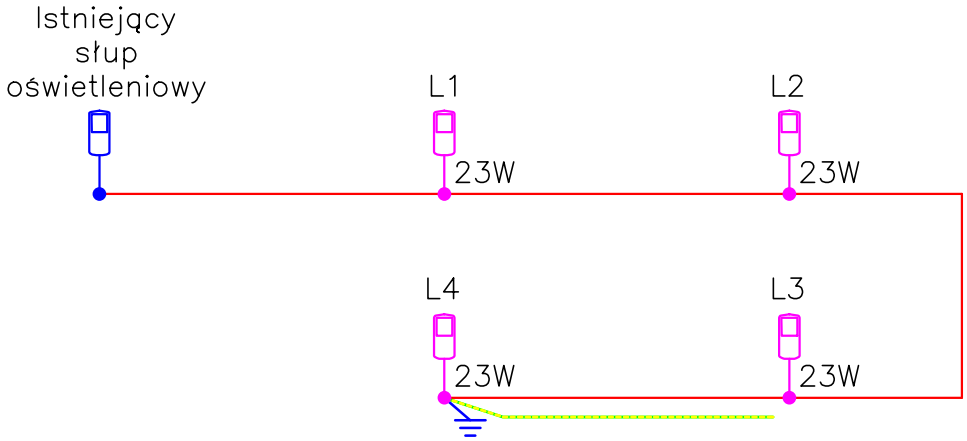

Projektowany Obwód

P– 0,092 kW
YAKXS 5x25 mm^2
Lk–176m
Lw–160m
Fe/ZN 25x4 mm–42m

Nazwa i adres obiektu:	"Przebudowa drogi wewnętrznej łącznika pomiędzy ul. W. Polskiego a ul. Czerwony Dworek w Mysłakowicach – dz. nr 742"			Skala:
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA			Branża: E
				Nr rysunku: 03
Imię i Nazwisko:		Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. Łukasz Gałęzyka		elektryczne DOŚ/0310/PWBE/21	03.2026	Arkusz: