


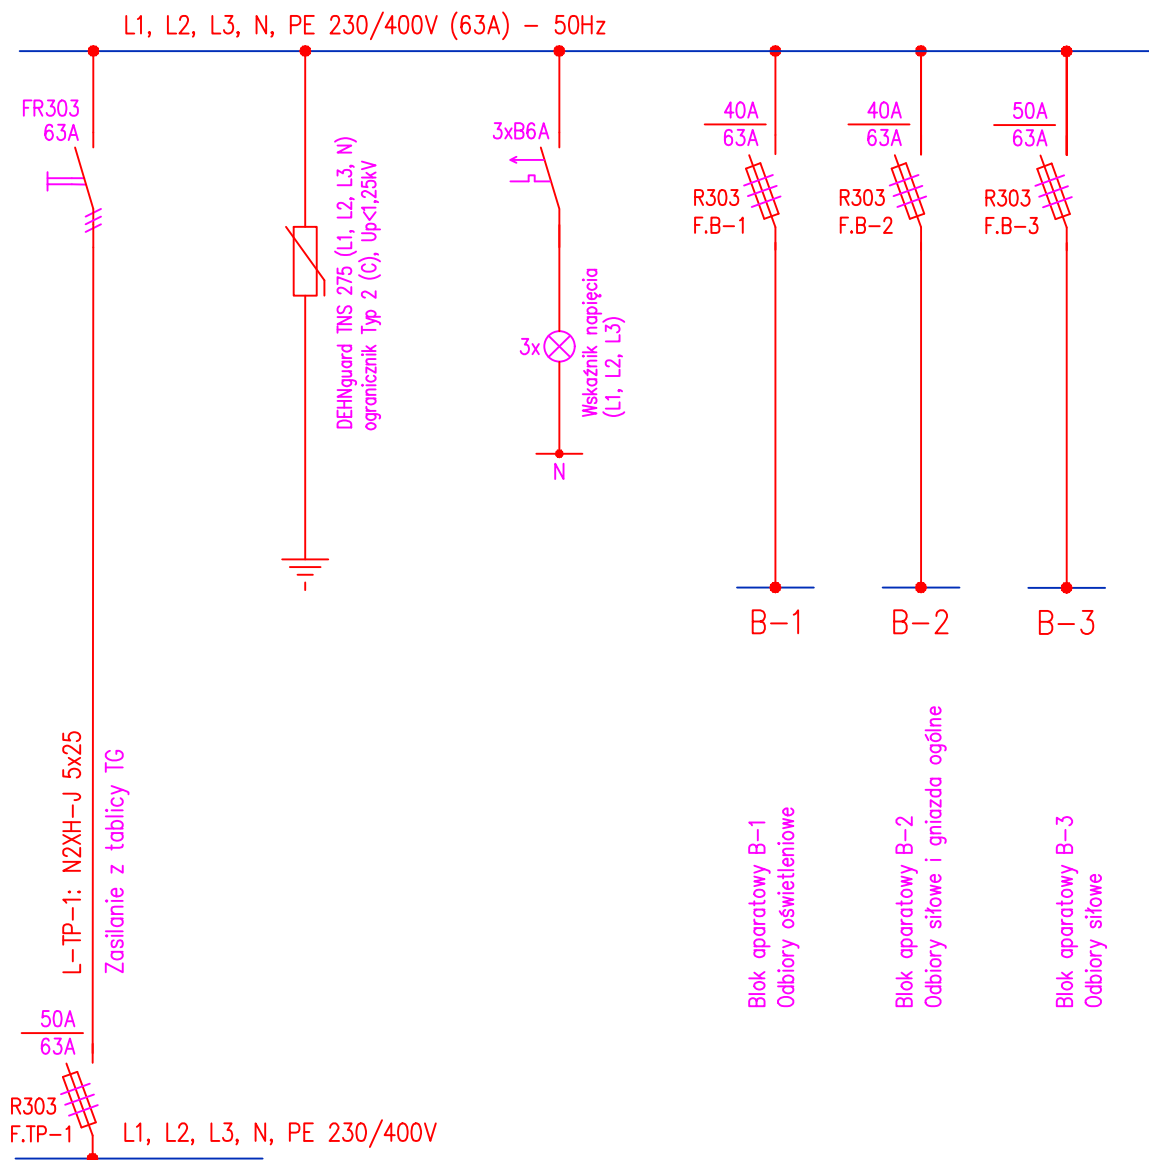

Uwagi:

Zasilanie od góry, odpływy do góry

Zasilanie od góry, odpływy do góry

Wyposażenie do zabudowy szeregowej

Wszystkie aparaty – wytrzymałość zwarcia 6kA

Moc zainstalowana

Pi= 51,42 kW

Moc szczytowa

Ps= 24,56 kW

Prąd znamionowy

In= 37,85 A

Sieć zasilająca TN-C

Instalacja odbiorcza TN-S

Instalacja odbiorcza TN-S

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARKADIUSZ BUKALSKI UPR. BUD. NR EMD. MAZ/0542/PWOE/14	PODPIS:	PROJEKT: Przebudowa budynku żłobka nr 19 przy ul. Rabsztyńskiej 22 w Warszawie ul. Rabsztyńska 22,01-143 Warszawa	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	TEMAT: SCHEMAT TABLICY TP-1	DATA: 07.2026	SKALA: –
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JANUSZ SZYMKOWIAK UPR. BUD. NR EMD. MAZ/0282/PWBE/15	PODPIS:	INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Belgijska 4	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS./NR ARKUSZA E.08.1	