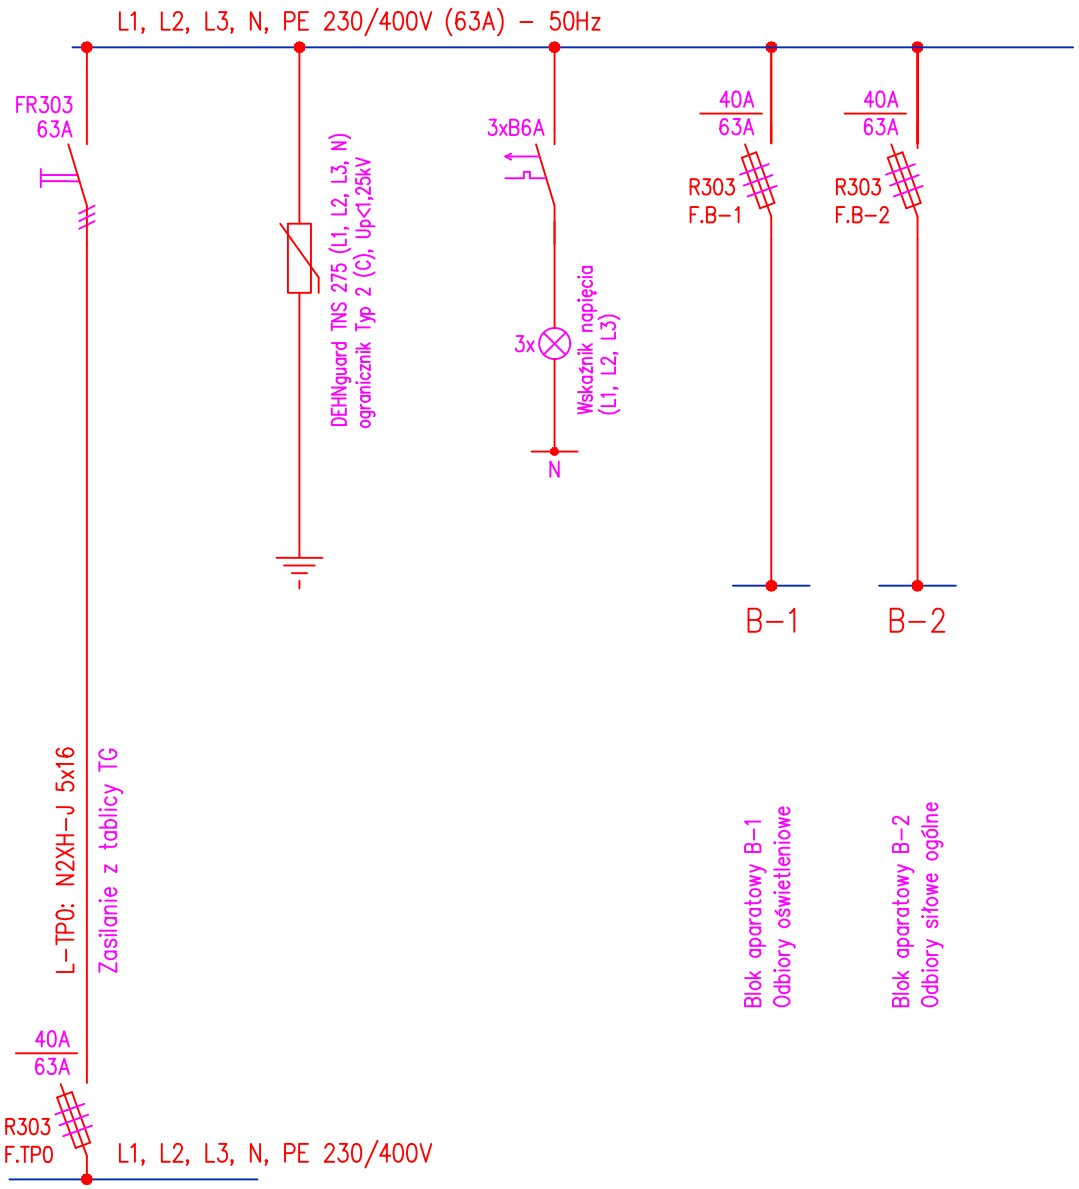

Uwagi:

Zasilanie od góry, odpływy do góry
Wyposażenie do zabudowy szeregowej
Wszystkie aparaty – wytrzymałość zwarciowa 6kA

Moc zainstalowana	Pi= 36,64 kW
Moc szczytowa	Ps= 11,50 kW
Prąd znamionowy	In= 18,20 A
Sieć zasilająca TN–C	
Instalacja odbiorcza TN–S	

Instalacja odbiorcza TN–S

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARKADIUSZ BUKALSKI UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0542/PWOE/14	PODPIS:	PROJEKT: **Przebudowa budynku żłobka nr 19 przy ul. Rabsztyńskiej 22 w Warszawie** ul. Rabsztyńska 22,01-143 Warszawa	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	TEMAT: SCHEMAT TABLICY TP0	DATA: 07.2026	SKALA: –
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JANUSZ SZYMKOWIAK UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0282/PWBE/15	PODPIS:	INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Belgijska 4	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS./NR ARKUSZA E.09.1	