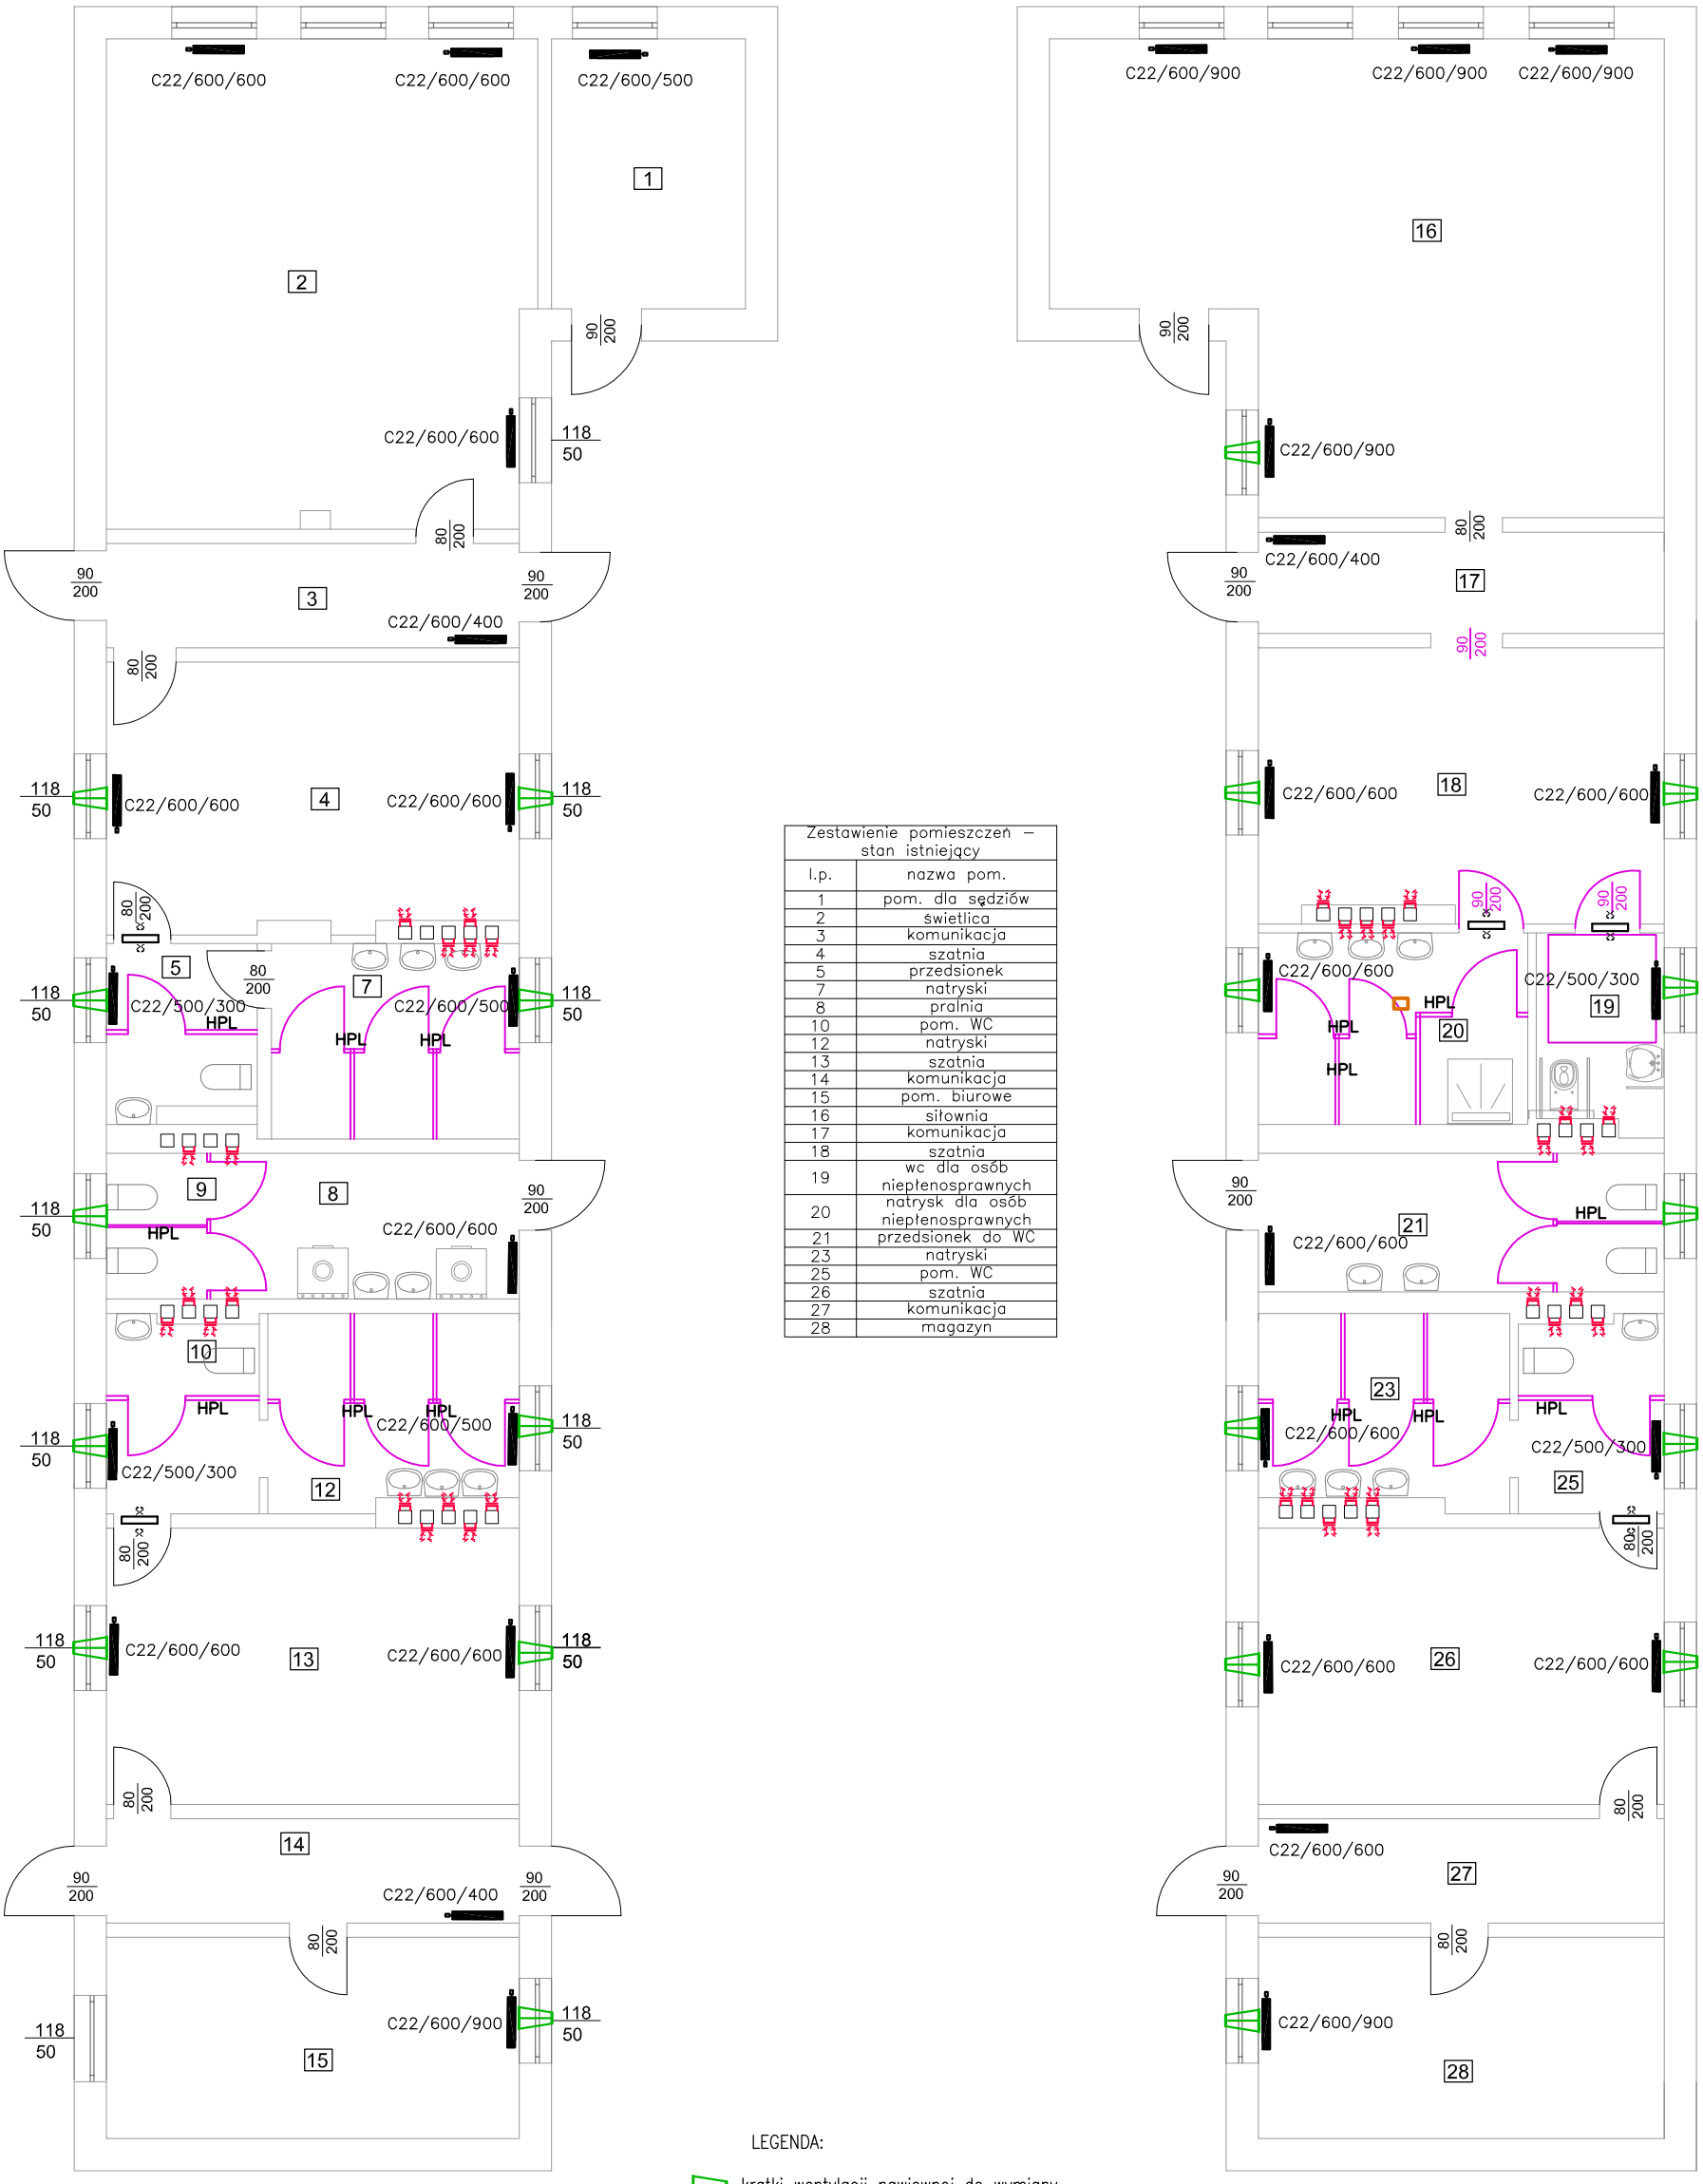

Zestawienie pomieszczeń – stan istniejący	
l.p.	nazwa pom.
1	pom. dla sędziów
2	świetlica
3	komunikacja
4	szatnia
5	przedsionek
7	natryski
8	pralnia
10	pom. WC
12	natryski
13	szatnia
14	komunikacja
15	pom. biurowe
16	siłownia
17	komunikacja
18	szatnia
19	wc dla osób niepełnosprawnych
20	natrysk dla osób niepełnosprawnych
21	przedsionek do WC
23	natryski
25	pom. WC
26	szatnia
27	komunikacja
28	magazyn

LEGENDA:

- kratki wentylacji nawiewnej do wymiany
- kratki wentylacji wywiewnej do montażu na ist. kominie murowanym
- kratki wentylacyjne u dołu drzwi o pow. czynnej min 220cm2
- grzejniki dwupłytowe

UWAGA!
– Podłogę w miejscu prysznicy należy wyprofilować ze spadkiem w kierunku odpływu liniowego, wynoszącym maksymalnie 1–2%.
– W strefie prysznicowej sla osoby niepełnosprawnej nalezy zamontowac krzesełko prysznicowe wraz z stałymi uchwytmi.
– Przed wykonaniem robót nalezy zweryfikowac położenie istniejących pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej oraz wody użytkowej. Nalezy sprawdzic stan techniczny oraz drożnośc istniejącej kanalizacji sanitarnej w posadzce.
– Podczas prac należy wymienic wszytkie okna zewętrzne – domierzyć na budowie.
– Nalezy wymienic drzwi wewnetrzne i zewnetrze na nowe – doomierzyć na budowie.
– Po zdemontowaniu istanijących ścianek murowanych w pomieszczeniach natrysków i WC nalezy zamontowac nowe ścianki HPL wraz z drzwiami, okuciami itd.

– Instalację wody użytkowej oraz c.o. należy wykonać z rur miedzianych lub stalowych zaciskowych.
– Rury wody zimnej i ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach o grubości zgodnej z WT. Na etapie budowy należy wykonac odkrywki i zweryfikować położenie istaniących pionów wody użytkowe i kanalizacji sanitarnej.
– Wszystkie przybory sanitarne należy wyposażyć w zawory odcinające na wodzie zimnej i ciepłej.
– Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
– Należy wyminić na nowe wszystkie kratki nawiewne montowane w ścianach zeqnętrznych oraz kwartki wywiewne montowane na istaniących kominach murowanych.
– Należy wymienic wszutkie grzejniki na nowe, dwpłytowe – zgodnie z częścią rysunkową. W pomieszczeniach mokrych należe zamontować grzejniki przystosowanego do takich warunków. Podejścia do montażu grzejników należy dostosować do istniejącej instalacji . Stosować grzejniki bocznozasilane.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 16.10.2026
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jeczkowska			
Temat:	"Remont istniejącego zaplecza szatniowo–sanitarnego budynku Stadnionu Miejskiego w Lubawce położonego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawca " dz. nr 257/1 obręb 0002 Lubawka – miasto			Stadium: PT
Inwestor:	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce Ul. Przyjaciół Żonierza 6a 58–420 Lubawka			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT SZATNI – WENTYLACJA NAWIENO–WYWIEWNA I OGRZEWANIE			Nr rys.: rys. nr 3