

OPINIA Nr 109/R126

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych

w Szczecinie, ul. Piastów

Nr 62

dotycząca mieszkania nr 21 Ob. Szczec. Towarzystwo Budob. Społecznego

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego

Ob. R. Brasse

w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenia

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia

3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) Nr 218 (Patrz szkic na odwrocie) odpowiada(ją) - nie odpowiada(ją) wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia wykonania

wentylacji indywidualnych z Kuchni i z łazienki na ul. p. M-21

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

po wyposażeniu przewodów kominowych we wkłady kominowe

z folii aluminiowej rozpiętej w systemie ALUfol

2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy spaliny gazowe

z kotła gazowego - dwufunkcyjnego kondensacyjnego

odprowadzić ponad dach budynku po elewacji od strony

3. Urządzenie(a) podwórza za pomocą rur dwusiecz. prawidłowo - nie prawidłowo

hnej ze stali kwasoodpornej w systemie powietrzno-spalino-
wym Ø 80 mm na Ø 125 mm.

4. Inne

5. Uwagi:

a) Opinia traci ważność po upływie 6 miesięcy od daty wydania jeżeli nie zostały zainstalowane urządzenia grzejne na które opiewa.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 7.07.94 r. (Dz. U. nr 89, poz 414) oraz Ustawę o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 3.11.1992 r. (Dz. U. nr 92, poz. 460) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla usługobiorcy.

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia..... podpis.....

opiniodawca

Uwagi :

MISTRZ KOMINIARSKI
Pieczęć i podpis Mistrza Kominarskiego
Ryszard Brasse
nr upr. 1844/78


RYSEK SYTUACYJNY-ROBOCZY: (INWENTARYZACYJNY)

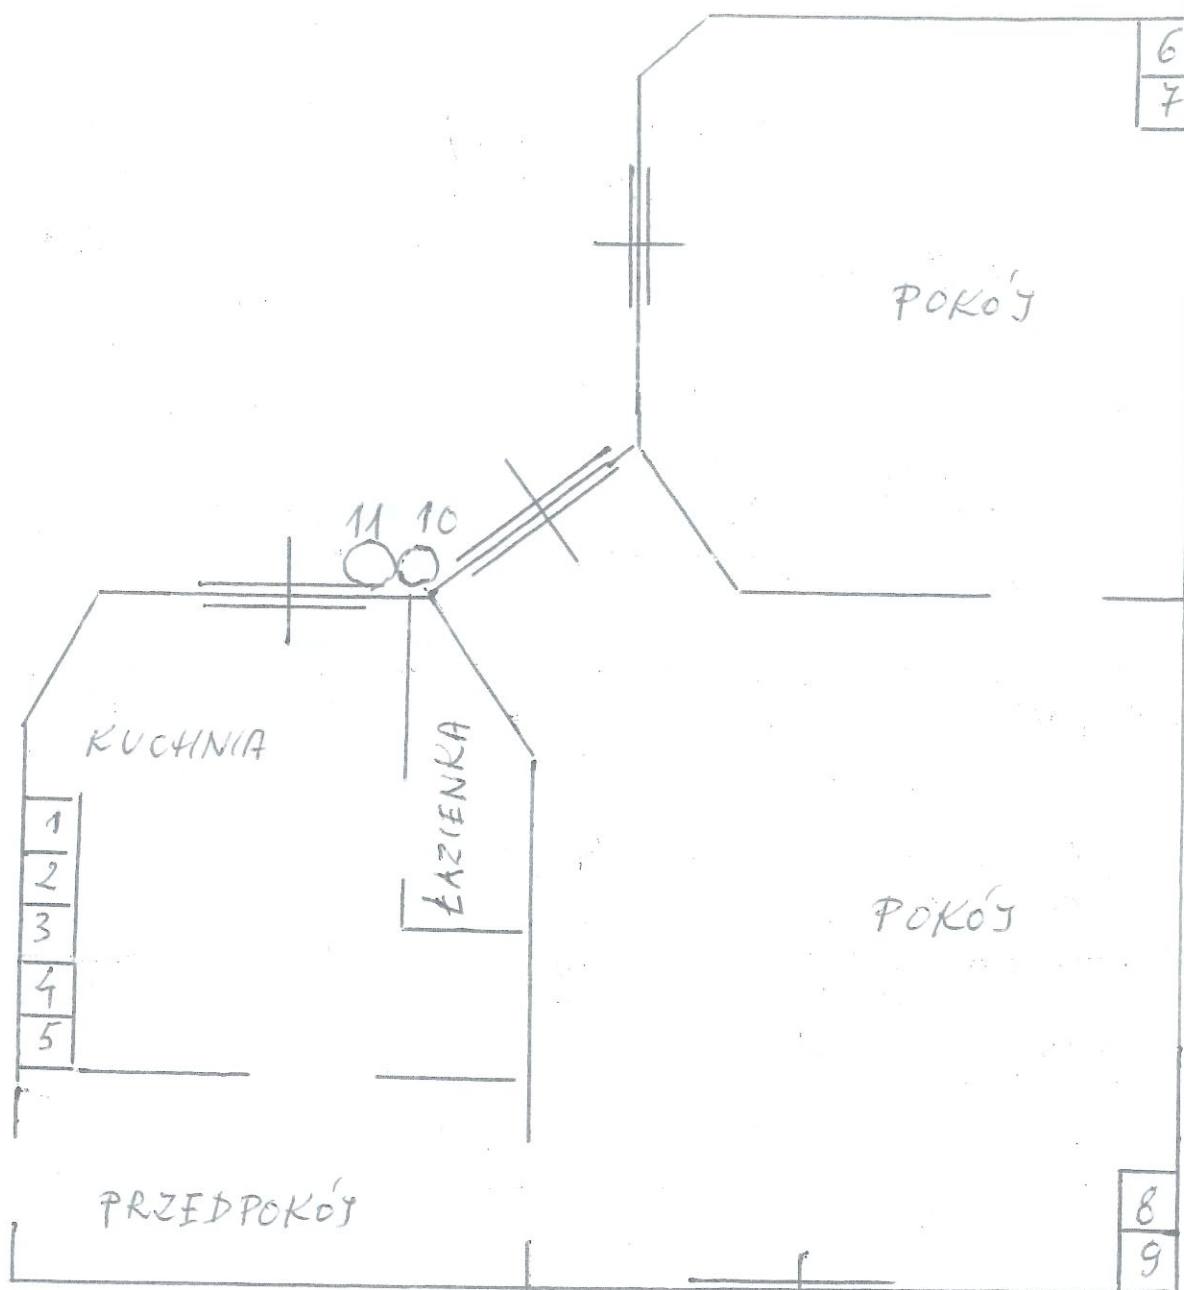

- 1- przewód kominowy wentylacyjny Kuchenny-wspólny: parter M-17, II piętro M-21, III piętro M-23
- 2- przewód kominowy po zdemontowanym piecyku gazowym w kuchni na II p M-21
- 3- wentylacja indywidualna z łazienki na I piętrze M-19
- 4- terma gazowa w kuchni na parterze M-17
- 5- Kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe w kuchni na III p M-23
- 6- przewód kominowy dymowy- obecnie nie używany
- 7- piec kaflowy w pokoju na II piętrze M-21
- 8- piec kaflowy na ~~parterze~~ II piętrze M-21
- 9- piec kaflowy w pokoju na parterze M-17
- 10- spaliny pogażowe z kotła gazowego na I p M-19
- 11- wentylacja indywidualna z I piętra M-19

zędu Miejskiego,
eszkaniowej nie

cyjnym lokalu:
cyfr. rzymskimi
y w m²
nię literą „K”
i i okna

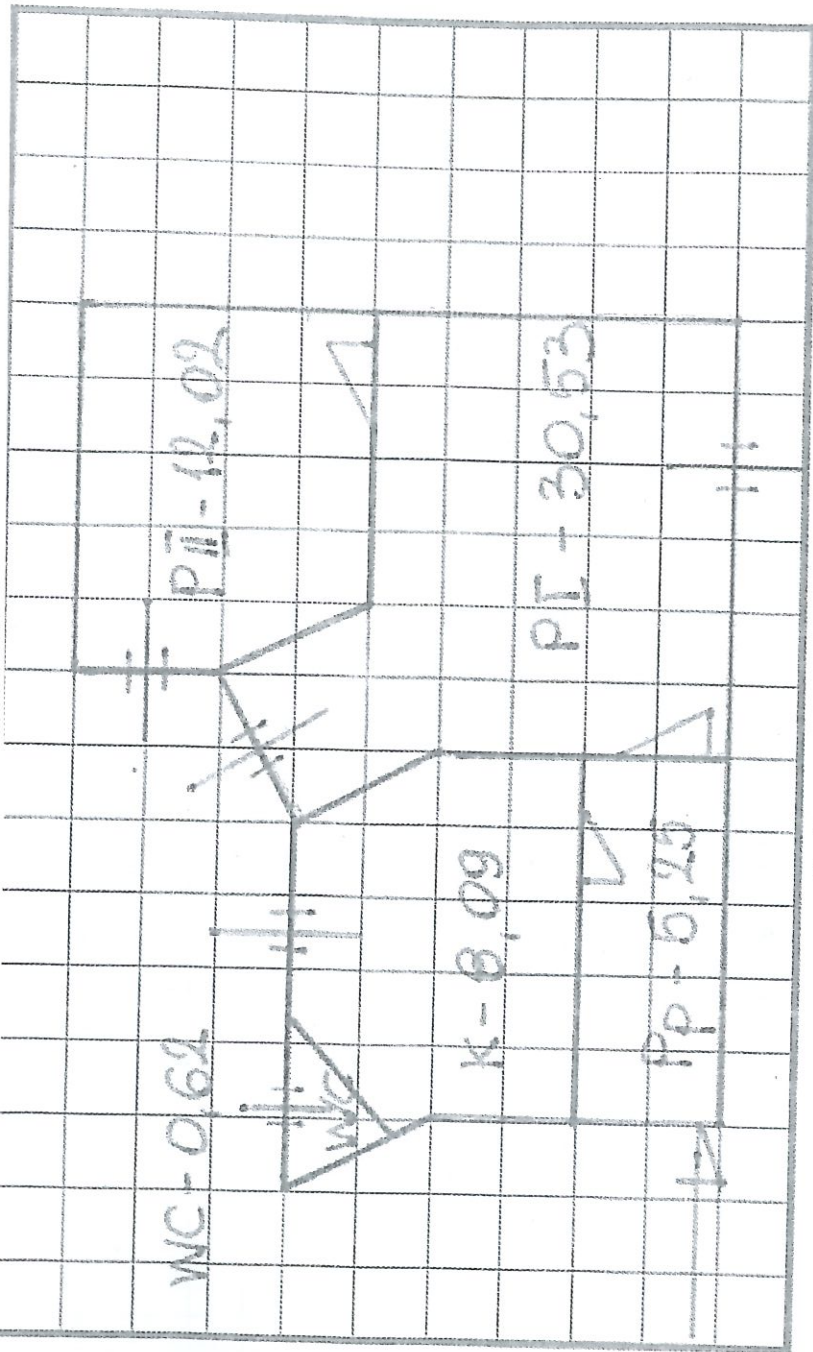


Szkic sytuacyjny lokalu

Wydany przez	Zajmuje				Pokoje ich numery wg szkicu
	Ilość osób	Pow. mieszkalna m ²	Pow. ponad normalną m ²	Wyłącznie kuchnię „K” jej współużywalność „W”	
6	2	42,55	9	10	11
W.			—	K	I - II

.....
 zędu Miejskiego,
 eskaniowej nie

.....
 yjnym lokalu:
 cyfr. rzymskimi
 y w m²
 nię literą „K”
 i i okna

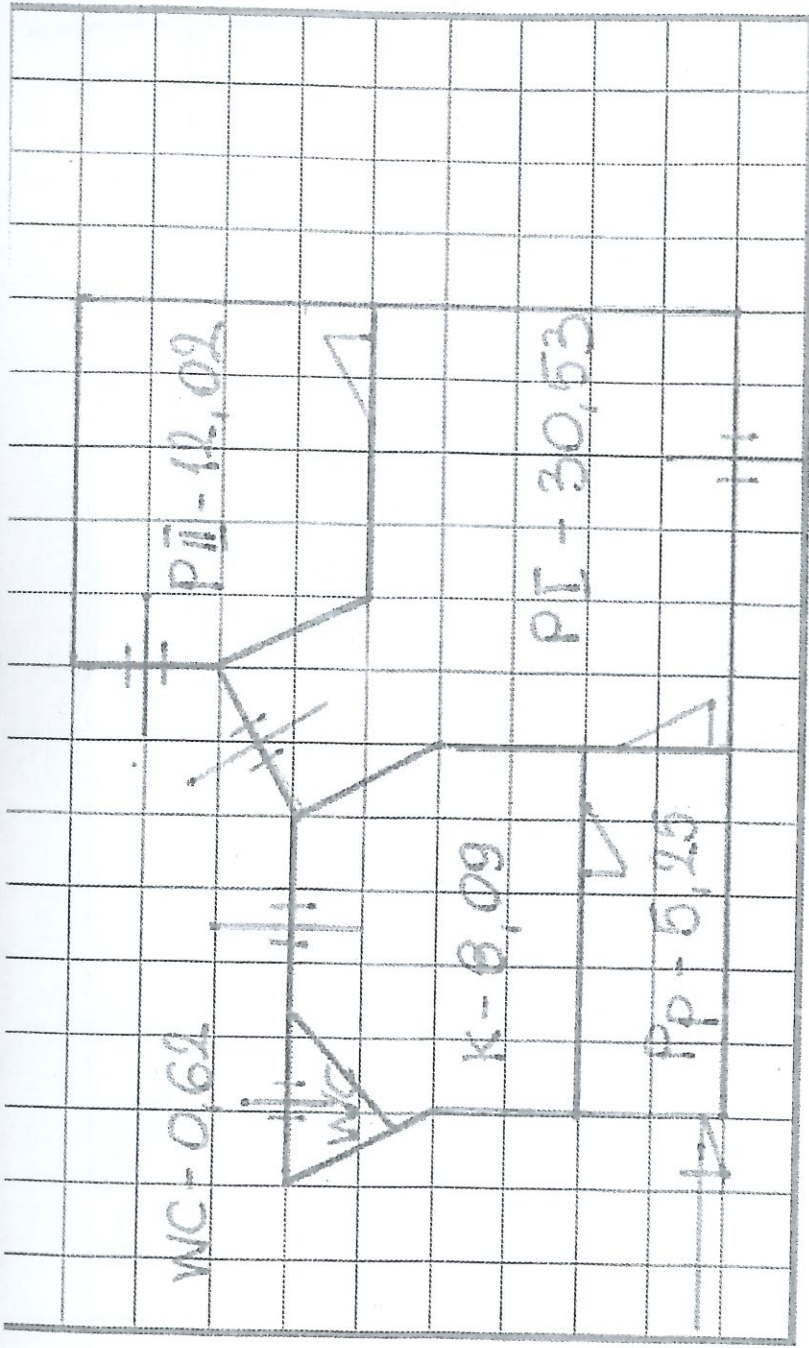

Szkic sytuacyjny lokalu

Wydany przez	Zajmuje				Pokoje ich numery wg szkicu
	Ilość osób	Pow. mieszkalna m ²	Pow. ponad normatywna m ²	Wyłącznie kuchnię „K” jej współużywalność „W”	
6	2	8	6	10	II
W		42,55	—	K	I - II