
SCHEMAT ROZDZIELNI N N STACJI TRAFO SO-2

Mostki z przewodu Cu 300mm²

Odrębna Szafa Wolnostająca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OSW	RB-2 315 A	RB-2 315 A	RB-2 315 A	RB-2 315 A	RB-2 315 A	RB-2 200 A	RB-2 315 A	RB-2 200 A	RB-2 400 A	RB-2 315 A	RB-2 315 A		RB-1
RBK3 630A	400/5 1	300/5 1	400/5 1	50/5 3	400/5 1	300/5 1		300/5 1	400/5 1	300/5 1	400/5 1	300/5 1	Rezerwa
1000/5 3	YKY 3 x300 +150 mm². GRNN (Kotłownia)	Zasilanie Hotelu JUNIOR YAKY 4x240 mm²	YAKY 4x120 mm². Rozdz. TV - 1	Korty YAKY 4x120 mm²	YAKY 4x120 mm². Zasil. Rozdz. RS-1, RS-2	YAKY 4x95 mm². Zasil. Rozdz. RS-3	YKXs 4x1x240 mm². z SO-2 do ZK-3A L= 235mb	Zasilanie Koryt. badaw. YAKY 4x70 mm²	2xYKY 4x240 mm². Rozdz. Oswietl. RO	Zasilanie TV - 2 YAKY 4x150 mm²	YAKY 4 x 120 mm². Bateria Kondensatorów	Rezerwa	HLAN YKY 4x240 mm². Olimpijczyk
DAX 2500													Odnowa Biologiczna YKY 5x35 mm²
Zasilanie z Trafo SO-2 Płaskownik aluminiowy													HLAN YKY 4x240 mm². H. S. Wielofunkc.
2xS301B16 Oświetlenie stacji SO-2													NZM 10 Nowy Hotel CRL

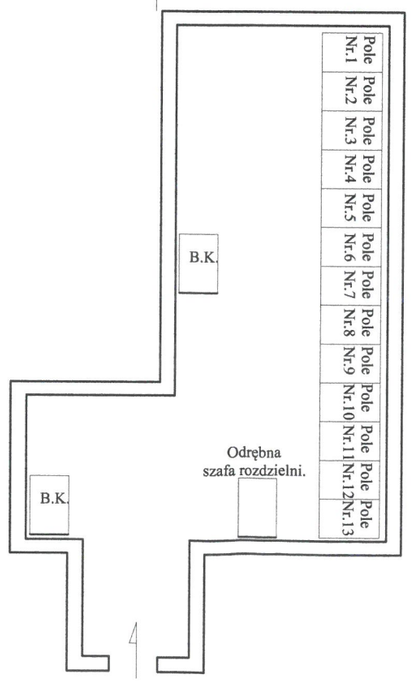

mgr inż. Piotr Nockowski
upr. Nr GP.IV.7342/160/92
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
w specjal.instal.inżynier

Schemat zaktualizowano podczas przegladów rozdzielni - Wrzesień2021r.

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE mgr inż Piotr Nockowski
tel. 605-585-395