

Schemat połączeń urządzeń

WEJŚCIE GŁÓWNE

KD POCZEKALNIA

KD BIURO

KD WINDA

STER WINDY

ROZDZIELNIA





230VAC

DO STEROWNIKA WINDY

DO SYSTEMU PPOŻ

Poczekalnia

RECEPCJA

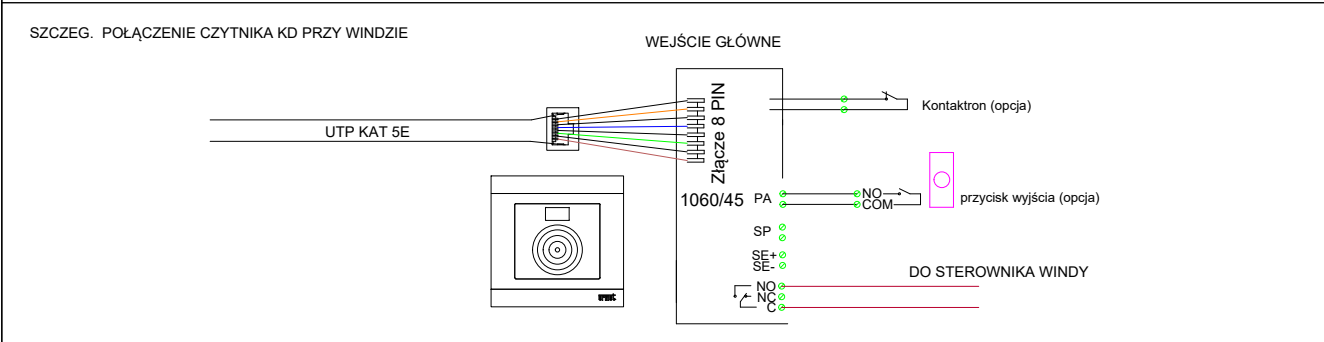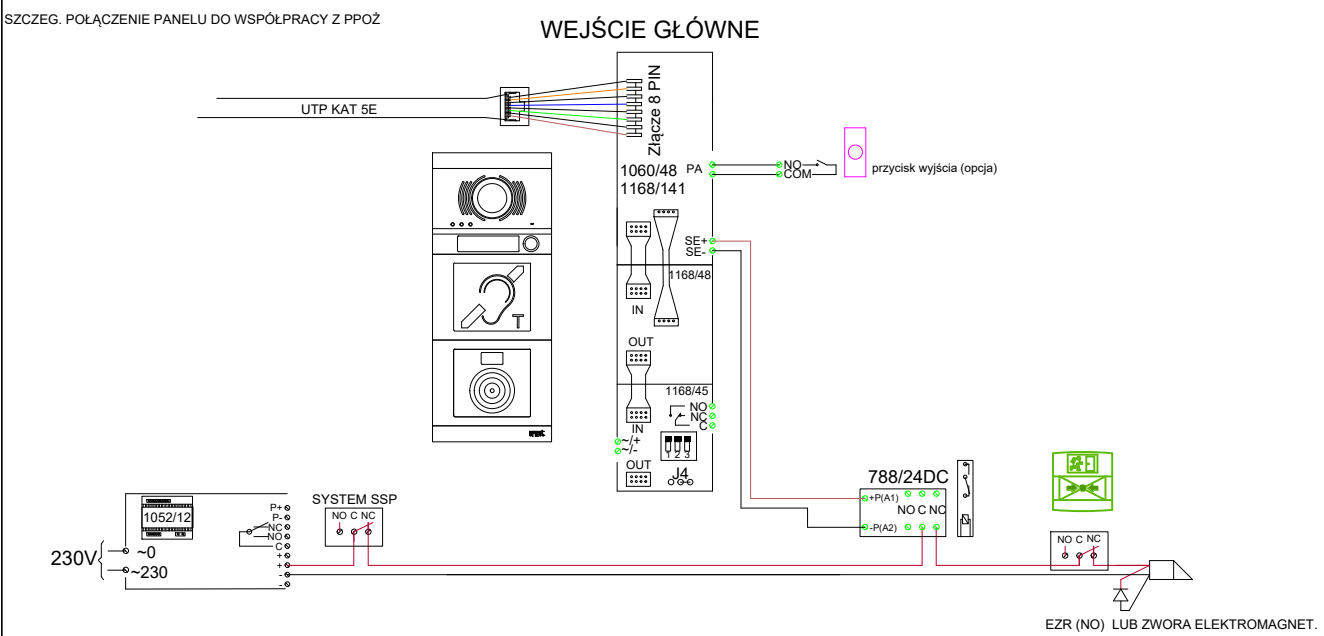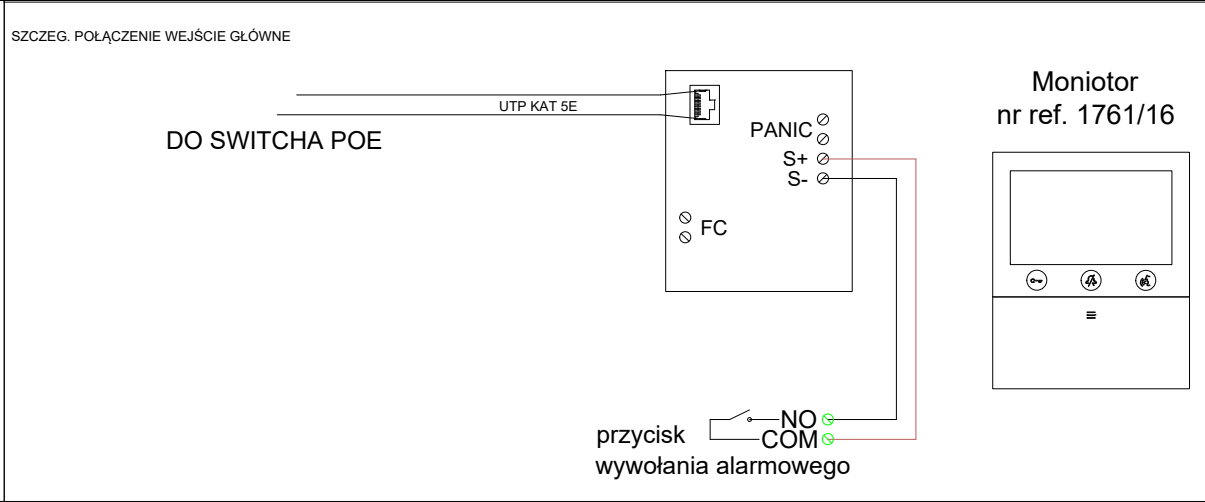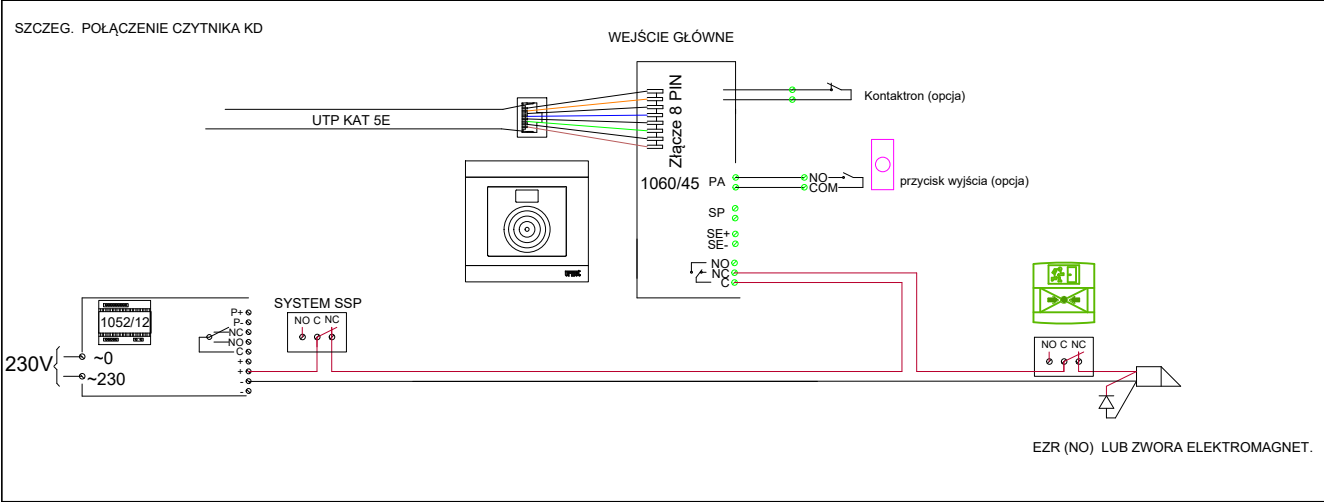

-



1052/12

1

YDYp 3x1,5

Niezależne czytniki i ewentualne elektrozaczepty rewersyjne wymagają osobnego oprzewodowania i osobnego zasilania.

Niezależne czytniki i ewentualne elektrozaczepty rewersyjne wymagają osobnego oprzewodowania i osobnego zasilania.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU WRAZ Z ARANŻACJĄ WNĘTRZ NA POTRZEBY CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA	
ADRES INWESTYCJI: Łódź ul. Zachodnia 60	
INWESTOR MCM Śródmieście, Łódź, ul. Próchnika 13	

plan3D  www.plan3d.pl

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczńska 19
biuro@plan3d.pl; tel. 603-648-300

OPRACOWANIE:	PODPIS:
inż. Kacper Deku	

RYСУNEK:
SCHEMAT UPROSZCZONY KONTROLI DOSTĘPU,
DOMOFONU I SYSTEMU PRZYŻYWOWEGO NA
RECEPCJI

NR PROJEKTU	ROK	FAZA PROJ	BRANŻA:	NR RYSUNKU	REWIZJA
275	26	PW	IE	IE-15	00