
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwody Oświetlenia | Obwody Oświetlenia | Obwody Oświetlenia | Obwody Oświetlenia | Obwody Oświetlenia | Obwody Oświetlenia |
| Obw Pok. korytarz | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa |
| 0,5 | – | – | – | – | – |
| 2,17 | – | – | – | – | – |

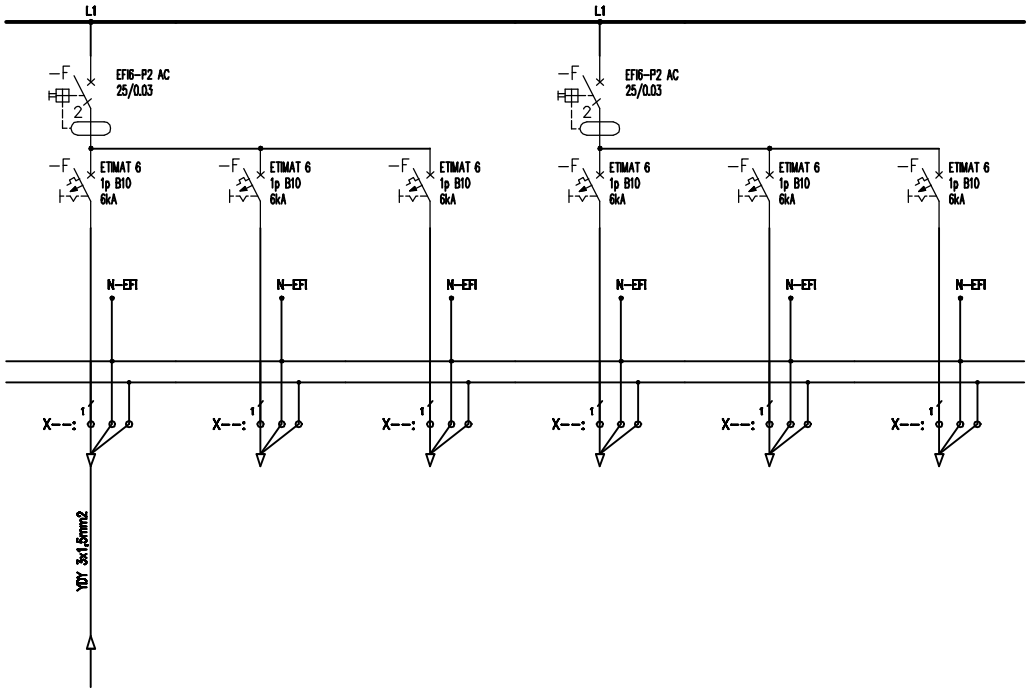


Uwagi:
1. Obwody odpływowe rozdzielni nie podlegają wymianie jedynie "przepięcu" do wymienianych aparatów,
2. Przed wymianą rozdzielni należy zinwentaryzować obwody,
3. W przypadku pojawienia się kabli aluminiowych należy je wymianieć występując do zamawiającego jako osobne zadanie

| | | |
|---|---|---|
| Jednostka projektowa: "PRONAEL" Jakub Jeńć, ul. ABPA W.DYMKA194/45, 61-245 Poznań, kom. 518436940 | | |
| Inwestor: Skrab Państwa - Sąd Okręgowy w Kaliszu, AL. Wolności 13, 62-800 Kalisz | | |
| Adres budowy: Sąd Okręgowy w Kaliszu al. Wolności 11, al.Wolności 13, 62-800 Kalisz | | Branża: ELEKTRYCZNA |
| Nazwa inwestycji: PROJEKT TECHNICZNY Wymiana instalacji elektrycznych ( WLZ) w budynku Sądu Okręgowegow Kaliszu przy al. Wolności 11 i al. Wolności 13 | | Stadium: PT<br>Data: 2024 08 |
| Nazwa rysunku: Modernizacja Schemat instalacji TO-11 | | Strona: 2/3 |
| Projektant: mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WKP/0385/POOE/13 br. instal. elektr. | | Nr rysunku: R-20 |