
Złącze wg odrębnego
projektu dostawcy
energii elektrycznej

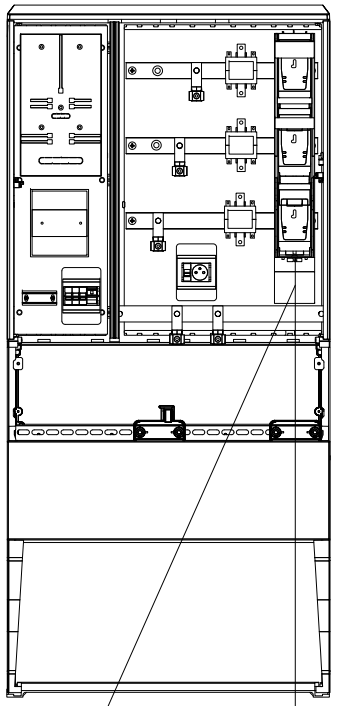

granica stron

RPV

Odbiory wg proj.
rozdzielnicy PV

RB

Odbiory wg proj.
rozdzielnicy RB

N2XH-J 5x25 mm

G

50kW

p.poż.

agregat

kabel (N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 0,6/1kV

RG P=50kW

Odbiory wg proj.
rozdzielnicy głównej

N2XH-J 5x16 mm


N2XH-J 5x25 mm

Parter

5xN2XH-J 1x50mm2

Do istniejącego budynkiu kotłowni
YKY 5x6 tablica bez zmian

ZŁĄCZE KABLOWE NA ŚCIANIE BUDYNKU
WG RYSUNKU NR IE05

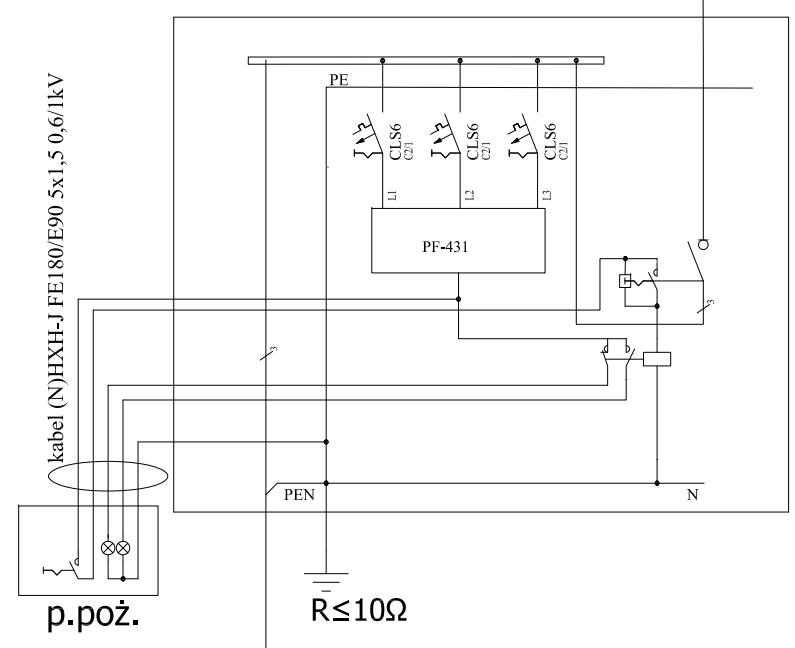

4xYAKY 1x120mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	***HALA SPORTOWA PRZY Z.S. W KRZEPICACH***				
TYTUŁ RYSUNKU	***SCHEMAT ZASILANIA***				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA.	mgr inż. Radosław Sadowski				
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAP/0142/PWOE/13				
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO.	mgr inż. Piotr Markowski				
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAP/0218/POOE/11				
OPRACOWAŁ					
Nr rys.	**IE04**	Skala:	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	06.11.2025	Str.