Poz. SCH1 - szalunek - 1 szt.

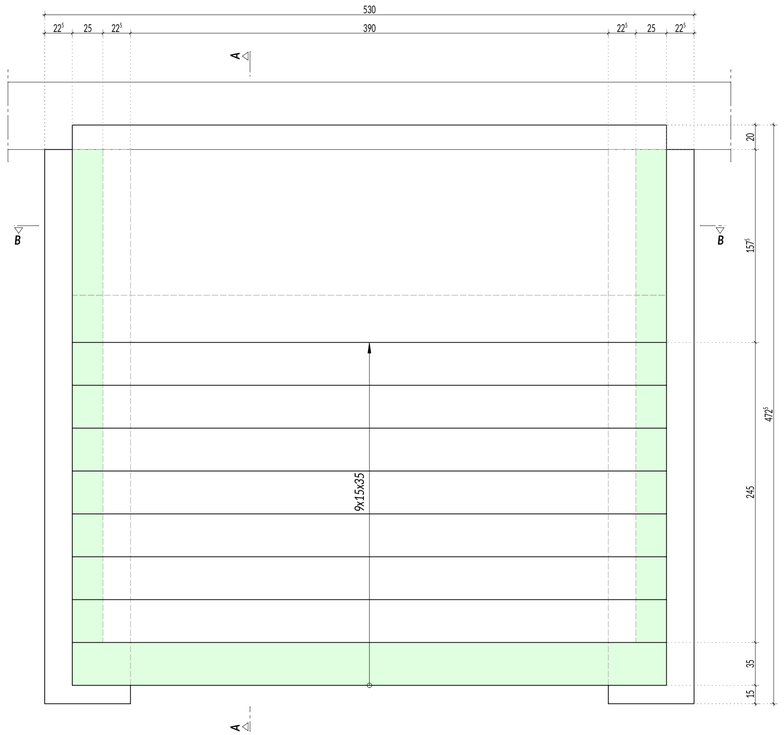

Przekrój A - A

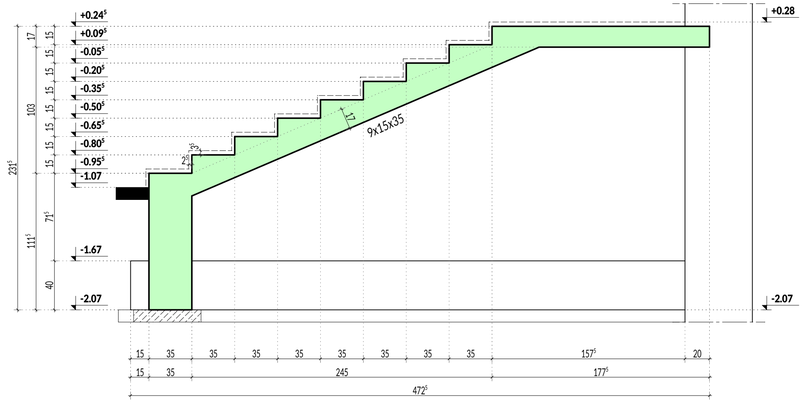

Przekrój B - B

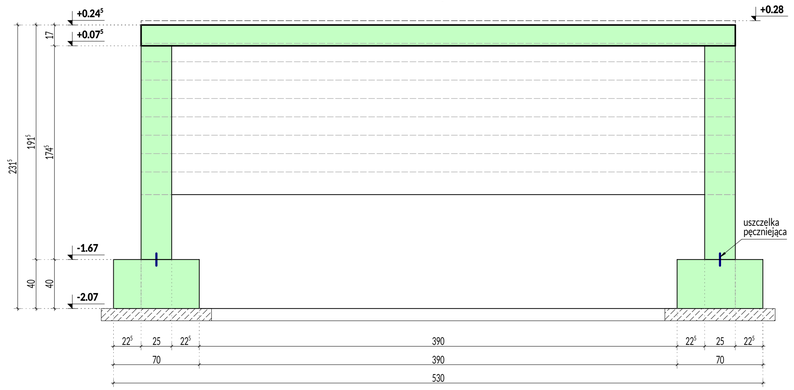

- beton C30/37 wodoszczelny W8,
- stal zbrojeniowa B500SP,
- chudy beton C8/10,

- nominalna grubość otuliny:
  - **5 cm** dla ław,
  - **3 cm** dla ścian, biegu,
- poziom posadowienia min. 1 m poniżej poziomu terenu,
- jeżeli w poziomie posadowienia wystąpią grunty nienośne należy je wybrać, a powstałą pustkę wypełnić chudym betonem lub podsypką z niesortu łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm zagęszczoną do Is=0,98,
- na styku płyty podstawy i ściany należy stosować uszczelkę pęczniejącą,
- przy rozkładzie stopni przyjęto grubość wykończenia schodów 3,5 cm od góry i 2,5 cm od czoła, w przypadku innej grubości wymiary szalunku należy skorygować.

Indeks (rewizja) :	Treść zmiany :	Faza :

Nazwa i adres inwestycji:
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka w Tarnowie Opolskim
Województwo: opolskie, Powiat: opolski, Gmina: Tarnów Opolski, Obręb: Tarnów Opolski
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 160911_2.0135.AR_3.1017/3

Inwestor :
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
os. Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski

Pracownia projektowa :
JW Projekt Jerzy Wójcik
biuro : ul. Sienkiewicza 3/1
47-300 Krapkowice
tel./fax.: 077 4 661 443
e-mail : jerzy.wojcik@jwprojekt.pl
www : www.jwprojekt.pl

Faza:	Rysunek:	Skala:	Sposób oznaczenia rysunków: Faza-Branża-Nr rys.
Projekt wykonawczy	**SCHODY ZEWNĘTRZNE poz. SCH1 - szalunek**	**1:25**	**PW-K-10**
Branża: Konstrukcja			Nr rysunku :

Projektant konstrukcji :
dr inż. Dawid Wójcik
upr. bud. OPL/1745/PWBKb/19
bez ogran. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Data :		
01.04.2026	STRONA -	Prawa autorskie zastrzeżone

w/s = 420 / 841 (0.35m2)