
1. Projektowany wodociąg PE100RC o śr. 90mm
2. Opaska do nawiercania rur PE o śr. 90/32
3. Zasuwa gwintowana DN32
4. Kształtka przejściowa gwint/PE 32/40mm
5. Rura PE100RC SDR17 o śr. 40mm
6. Obudowa zasuwy stała
7. Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN32

UWAGI
- Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone powłoką epoksydową o grubości min. 250 µm.

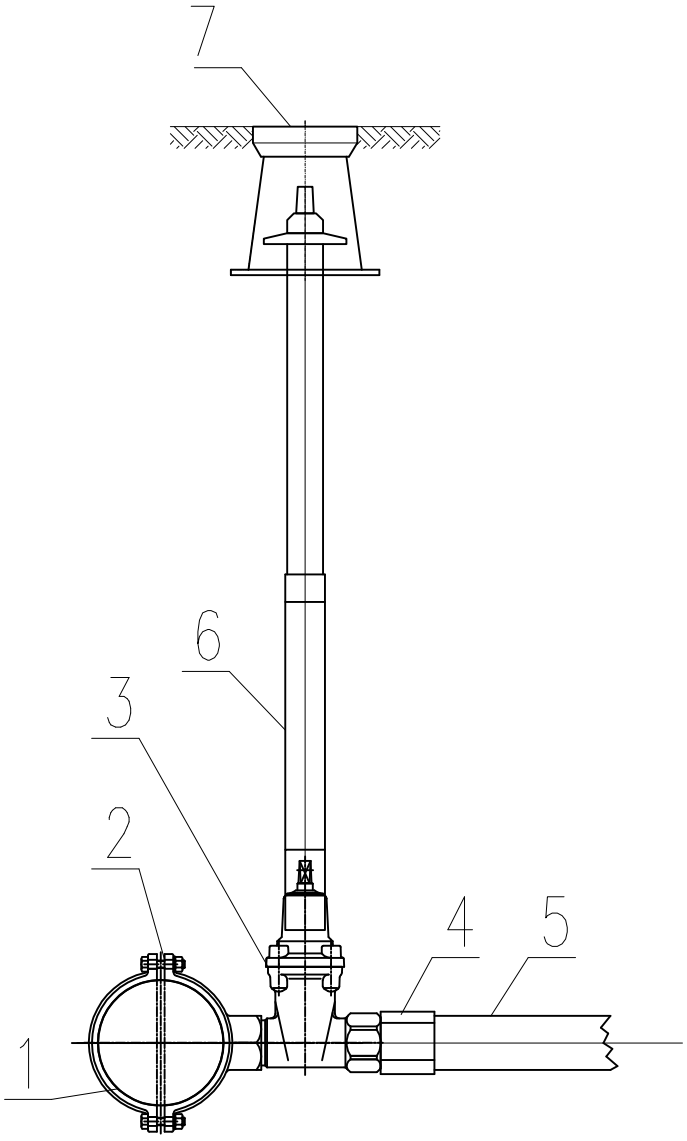

TYTUŁ OPRACOWANIA	**Budowa przyłączy wod-kan do działek zlokalizowanych wzdłuż drogi na działce 394/11**		DATA: 20.07.2026
ADRES OBIEKTU	**JANÓWKA, DZ. NR 267, 377/3, 394/11, 394/10 OBRĘB GEOD. 0011, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200102_2, AUGUSTÓW**		SKALA: schem.
NAZWA RYSUNKU	Schemat węzła wodociągowego		NR RYS. S7
PROJEKTANT BR. SANITARNA	mgr inż. ŁUKASZ GOSK	PDL/0125/PWBS/18	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS