KANALIZACJA SANITARNA					
STUDNIA	ŚREDNICA	RZ.TERENU	RZ.DNA ST.	H [m]	α°
Sk1	ø600	167,20	165,70	1,50	90
Sk2	ø600	167,02	165,40	1,62	90

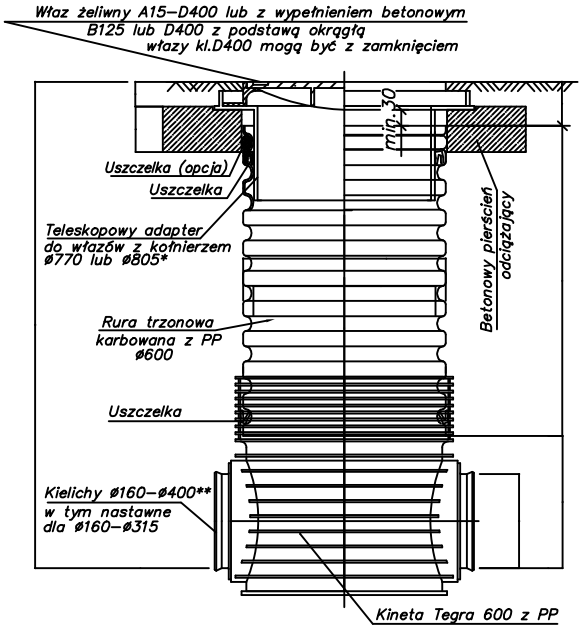

*wybór zależy od średnicy korpusu włazu:
z kołnierzem ø770 dla włazów z korpusem do ø760
z kołnierzem ø805 dla włazów z korpusem > ø760

**kielichy SW do podłączenia systemu rur gładkich z PVC–U
kielichy TW do podłączenia systemu rur Wavin X–Stream

Studzienka inspekcyjna Tegra 600 z teleskopowym adapterem do włazów, betonowym pierścieniem odciążającym oraz włazem klasy A15–D400

WOD-MAX
ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca

Inwestor: GMINA PIONKI, UL. ZWYCIĘSTWA 6A, 26-670 PIONKI

Nazwa inwestycji: BUDOWA KONTENERA MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY CZARNA, GM. PIONKI, DZIAŁKA NR 1180/2

Opracował:

mgr inż. Sławomir Lebica
Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: 09.2024

Studnie kanalizacyjne

Rys .16