
GPD – SZAFA 42U

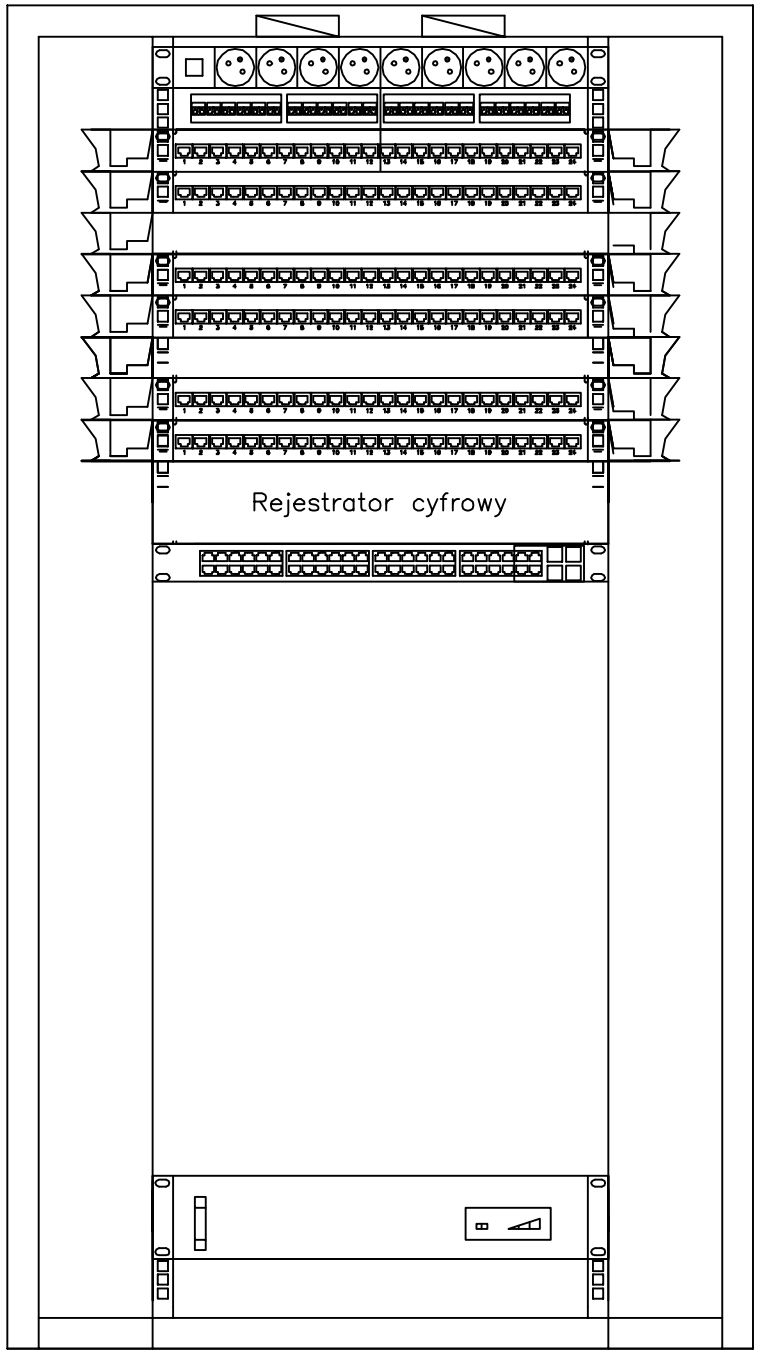

Zespół wentylatorów 4W/4

Listwa zasilająca

Panel na 4x moduł zatrzaskowe/18xLC-D OM3 (LAN)

Panel ekranowany 24 port kat. 6a (LAN)

Panel ekranowany 24 port kat. 6a (LAN)

Wieszak poziomy z pokrywą i mocowaniem kabli, 1U

Panel ekranowany 24 port kat. 6a (CCTV)

Panel ekranowany 24 port kat. 6a (LAN)

Wieszak poziomy z pokrywą i mocowaniem kabli, 1U

Panel ekranowany 24 port kat. 6a (CCTV)

Panel ekranowany 24 port kat. 6a (CCTV)

Rejestrator cyfrowy 16 KANAŁY kamery IP

Przełacznik 24p GigE PoE 370W, 4 x 10G SFP+, LAN Base

UPS 1f/1f 2000VA/2000W 15 min

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
TEMAT:	Zmiana sposobu użytkowania i adaptacjia części pomieszczeń pałacu w Nekli na cele kulturalne (Nekielski Ośrodek Kultury) wraz z budową parkingu, dz. nr geod. 273 obręb Nekla ZAGOSPODAROWANIE SZAFY OKAB. STR

		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
AUTOR:	mgr inż.Wiesław Kapłon	ELEKTRYCZNA WKP/0385/PWOE/09	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
	10.2024r.	00	1:100	E13