ul. Przejazdowa

ul. Wycinki

proj. AROT DVKØ75
L=2m [kolizja: gsD65]

proj. zestaw do uziemiaczy ST 208

proj. AROT SRSØ110, L=18m
[kolizje: wo110, ks200, ks160]

proj. YAKXS 4x35
L=25m(38m)

proj. AsXSn 4x25
L=15m(17m)
Posesja: Przejazdowa 82

2/1179 (istn.)
N-10,5/10/EPV

1/1179 (istn.)
Kk-10,5/10/EPV

3/1179 (proj.)
RNK3-10,5/10/E

4/1179 (proj.)
RKK2-10,5/10/E

5/1179 (istn.)
RNKr/10/200/ZN

3/1/1179 (proj.)
N4-10,5/10/E

3/2/1179 (istn.)
K-10,5/10/E

proj. ZK-1+SL1
lokalizacja ZK w projektowanej linii ogrodzenia posesji "Przejazdowa 83). Istn. układ pomiarowy + WLZ do przełożenia.

proj. ograniczniki przepięć
3x SE.45.350.Ap-5

istn. AsXSn (przyłącze podparte) pozostaje bez zmian

luźny naciąg przewodów

Zgodnie z uwagą PSG wykonano korektę:
Przesunięcie studni z wpustem ulicznym Sw23
skrócenie rury średnicy 200 mm na odcinku S18-Sw23
19.09.2024

AsXSn 2x25 (ośw.)

AsXSn 2x25 (ośw.)

AsXSn 4x50 + 4x16 (ośw.)

kier. ST 11-1179 >>

4xAL50+AL25 (ośw.)

4xAL50+AL25 (ośw.)

proj. AsXSn 4x70 L=24m

proj. AsXSn 4x70 L=29m

proj. AsXSn 4x70 L=45m

proj. AsXSn 4x70 L=39m

proj. AsXSn 4x70 L=38m


proj. AsXSn 4x70 L=24m

R≤10Ω

R≤10Ω

ORIENTACJA

skala 1:25 000

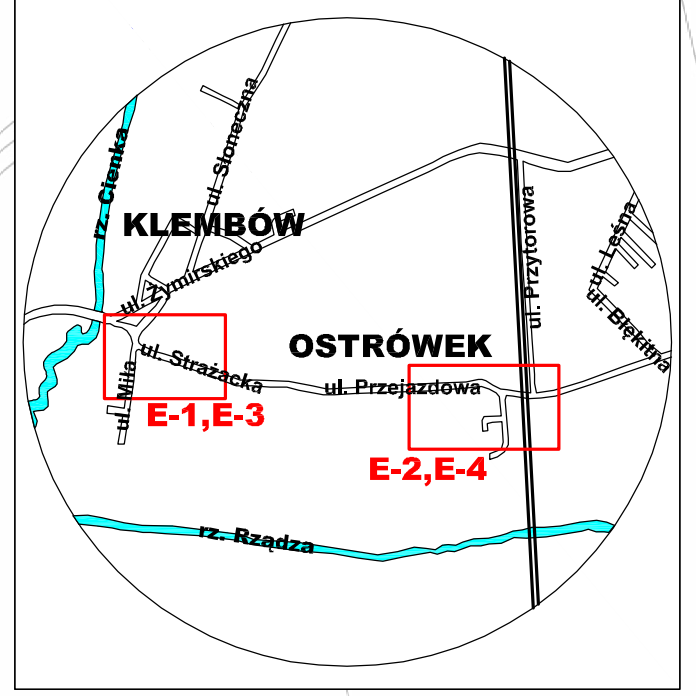

LEGENDA:

- istn. sieć napowietrzna nN 0,4kV
- istn. przyłącze kablowe nN 0,4kV
- proj. sieć napowietrzna nN 0,4kV
- proj. przyłącze napowietrzne nN 0,4kV
- proj. przyłącze kablowe nN 0,4kV
- proj. rura osłonowa
- proj. złącze kablowo-pomiarowe
- proj. ograniczniki przepięć
- proj. zestaw do uziemiaczy

nr porządkowy w dokumentacji — nr stacji transf. zasilającej obwód
10/1265
RPK3-10,5/10/E
funkcja słupa
dł. żerdzi [m]
siła użytkowa żerdzi [kN]
rodzaj żerdzi wirowanej

Projektowana sieć napowietrzna wykonana przewodami AsXSn 4x70mm² wg wytycznych *WBSE TOM 6A LINIE NAPOWIETRZNE NISKIEGO NAPIĘCIA*

- **Przyjęto naciąg podstawowy przewodów 490 / 630 [daN]**
- **Stosować ustoje do gruntu słabego**
- **Przewidziano wymianę przewodów przyłączy napowietrznych na AsXSn 4x25mm²**
- **Przebudowa przyłącza kablowego do posesji przy ul. Przejazdowej 83 obejmuje wymianę kabla oraz złącza kablowo-pomiarowego. Przewidziano wykorzystanie istniejącego WLZ oraz przeniesienie układu pomiarowego do projektowanego złącza.**
- **Numeracja projektowanych stanowisk słupowych jest stosowana wyłącznie na potrzeby zestawienia materiałowego**
- **Sieć napowietrzna oświetlenia ulicznego przeznaczona do przebudowy wg odrębnego opracowania.**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	"JULTREX" inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi gminnej 430304W na odcinku ulicy Strażackiej w miejscowości Klembów oraz na odcinku ulicy Przejazdowej w miejscowości Ostrówek od skrzyżowania z drogą powiatową 4334W ulica Gen. F. Żymirskiego do działki nr ew. 385/3 obręb 0008-Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński				
zespół autorski	FUNKCJA specjalność	Imię i nazwisko		Numer uprawnień	Podpis
w zakresie sieci instalacji elektrycznych	PROJEKTANT	techn. Tadeusz Olszewski specjalność instalacyjno-inżynieryjna		19/94/Os	
	PROJEKTANT	mgr. inż. Piotr Reterski specjalność instalacyjno-inżynieryjna		MAZ/0280/PWOE/14	
TYTUŁ RYSUNKU:	**Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV (usunięcie kolizji). PLAN SYTUACYJNY - STAN PROJEKTOWANY: obwód zasilany ze stacji 15/0,4 kV 11-1179 WYCINKI I**				
BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	strona nr
E	PT	12.2024	1: 500	**E-4**	