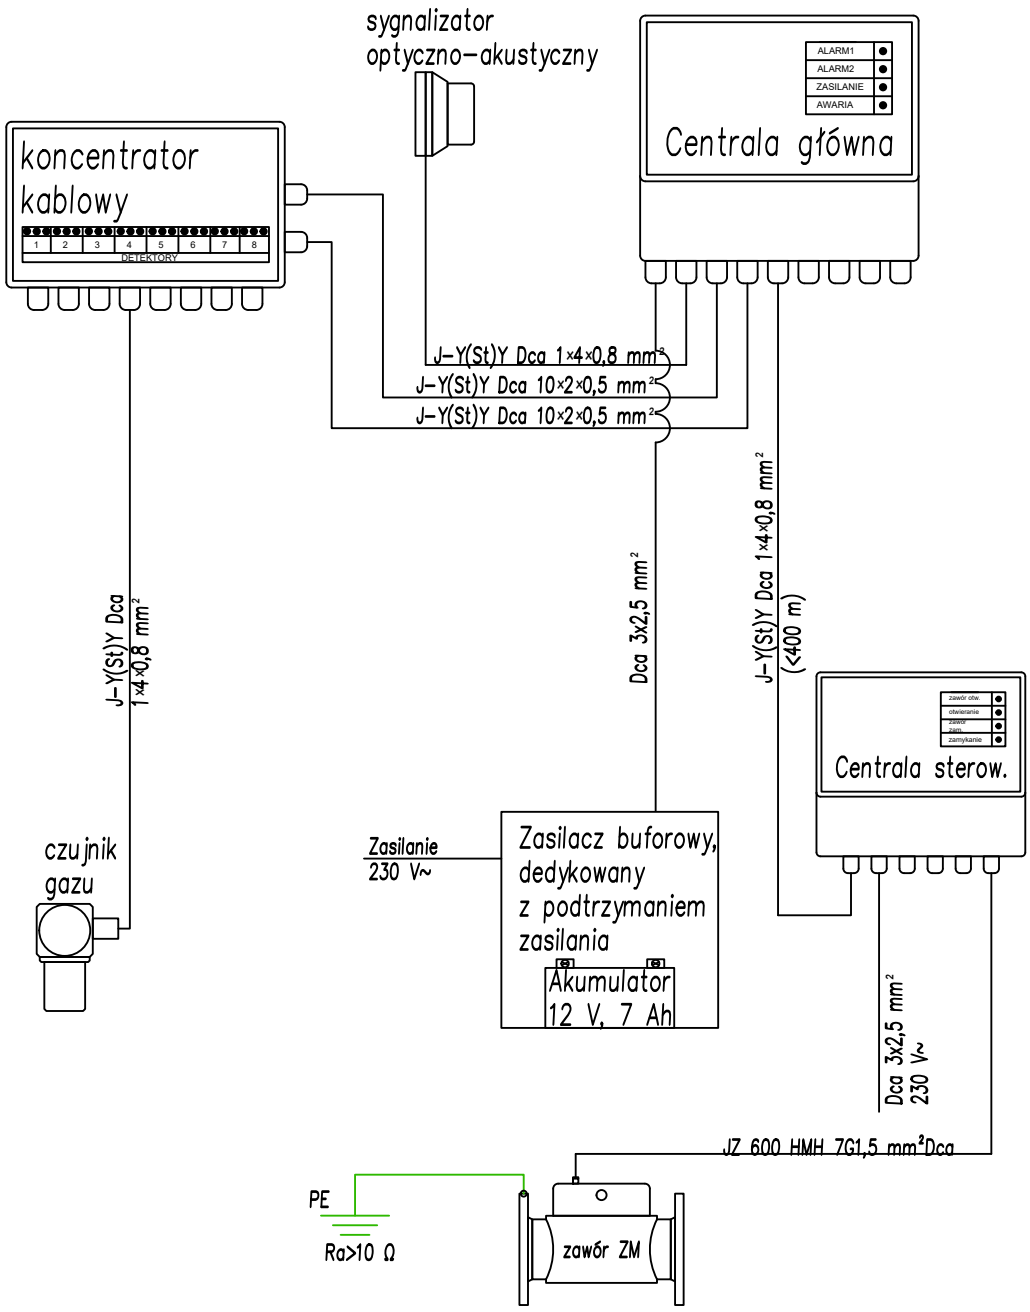

Uwagi:
1. Szczegóły odnośnie przewodów i połączeń elektrycznych są dostępne w biuletynach informacyjnych na stronach prod.
2. Zawory ZM stosowane w przypadku gazociągów o średnicy >DN100.
3. Maksymalna ilość detektorów – 8.
4. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
5. Połączenia należy wykonać według DTR urządzeń.

eko-technologie.com

eko-technologie.com sp. z.o.o.
ul. Borelowskiego 29
42-200 Częstochowa

NIP 5732941093
34 322 12 52
biuro@eko-technologie.eu

Inwestor	GMINA USTROŃ ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.				
Temat	„Budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" przy ul.Daszyńskiego 28 w Ustroniu”				
Adres obiektu budowlanego	Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń, dz. nr 5228/3, 5299,		Nr projektu: 25_032	Faza: PT	
Tytuł rysunku	Schemat ideowy systemu ASBiG		Skala: -/-	Nr rysunku: E6	
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Projektował:	mgr inż. Tomasz Soluch	elektryczna	SLK/1079/ POOE/05		06.2026 r.
Sprawdzał:	mgr inż. Adam Panicz	elektryczna	SLK/0622/ PWOE/05		
Opracował:	mgr inż. Dominik Kluza	elektryczna	-/-		