

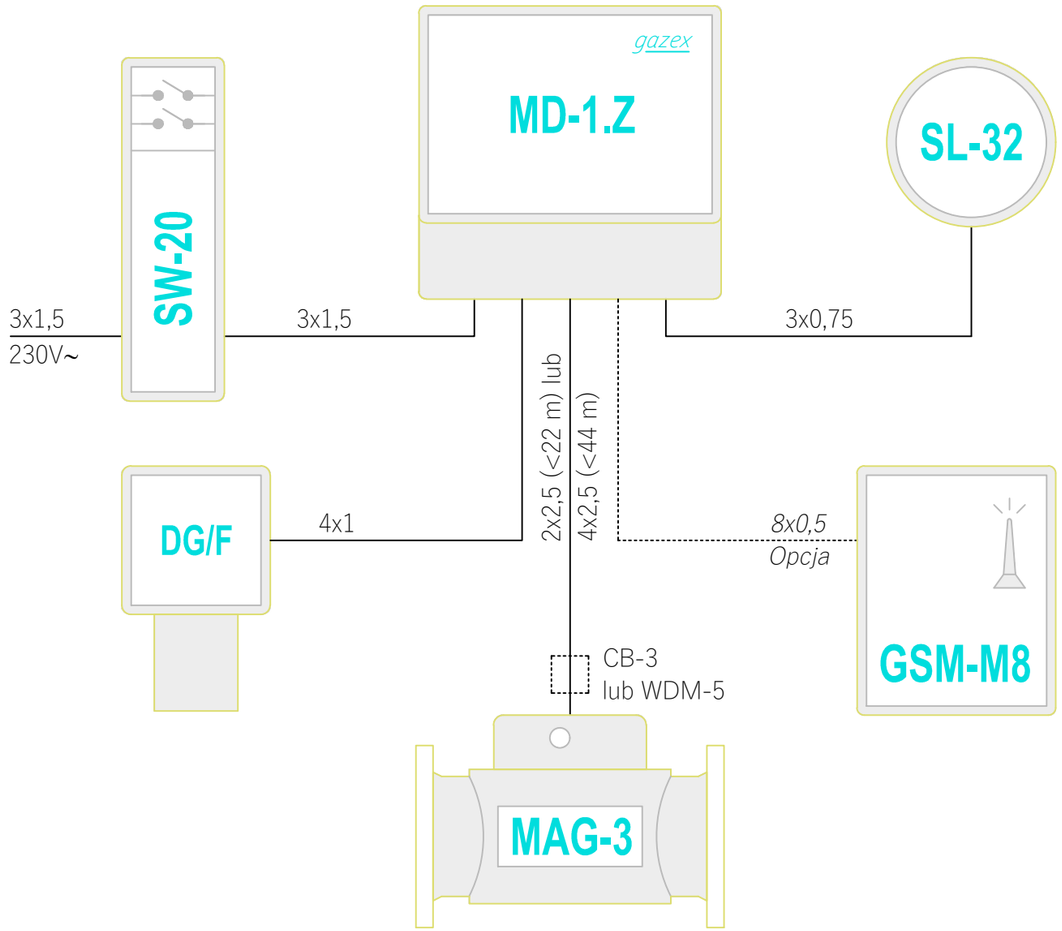


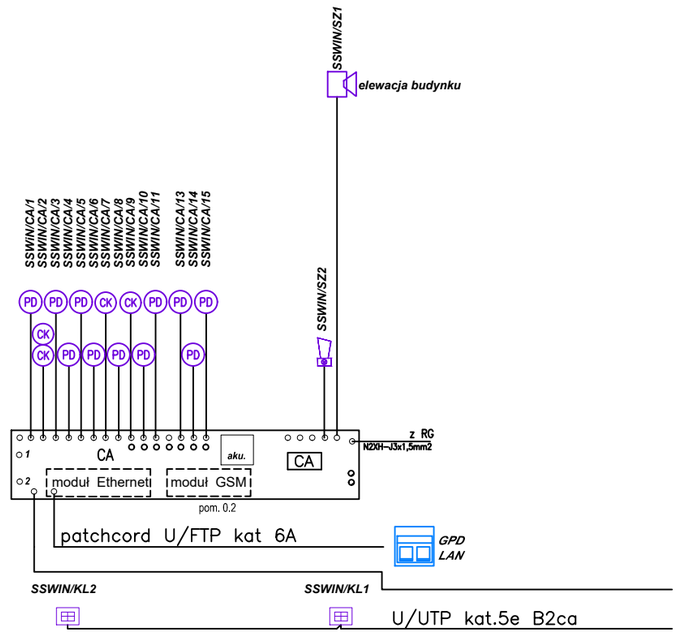

LEGENDA:

SSWIN:

- (PD) ***Czujka dualna PIR + Mikrofala +uchwyt***
- (CK) ***Czujka magnetyczna (kontaktron) 12kpl***
- ***Manipulator LCD 2x16, przyciski funkcyjne+obudowa 2kpl***
- ***Sygnalizator zewnętrzny opt. akust. max 260mA 1kpl***
- ***Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny max 260mA 1kpl***



- Centrala alarmowa z zasilaczem 2A+1,5A+akumulator, tr. 75VA i obudową
16-64 linii,
Obsługa 32 stref
obudowa z miejscem na akumulator 17Ah
+ akumulator 12V/17Ah
Moduł ethernet
Moduł GSM/LTE po RS485

Okablowanie do czujników, sygnalizatorów wykonać przewodem trudnozapalnym U/UTP kat.5e B2ca

UWAGA: Zasilanie elementów systemu alarmowego wykonać z tej samej fazy L1

Rury osłonowe i puszki instalacyjne z materiału bezhalogenowego
KLASA CENTRALI ALARMOWEJ: Grade3
KLASA URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH: Grade2

NAZWA INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ MLECZARNI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK DZIENNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA SENIORÓW

INWESTOR

GMINA ŁAŃCUT
UL. MICKIEWICZA 2A, 37-100 ŁAŃCUT

ADRES

dz. nr ewid. gr.: 1551, 37-124 KRACZKOWA
181004_2.0006.1551

PROJEKTANT GŁÓWNY

mgr inż. JAN JĘDRZEJEC
nr upr. UAN.I-7342/2/97

SPRAWDZAJĄCY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT - SSWIN I SCHEMAT GAZEX

E_08 / 1:100

NUMER RYSUNKU/ SKALA

ŁAŃCUT, CZERWIEC 2025