Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach
Spółka z o.o.
ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce
NIP 657-28-83-110 Regon 260460763
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000381317
Kapitał zakładowy 415 000 PLN
(4)

Znak: ZUK/p/51/2017

Daleszyce, 06.04.2017r.

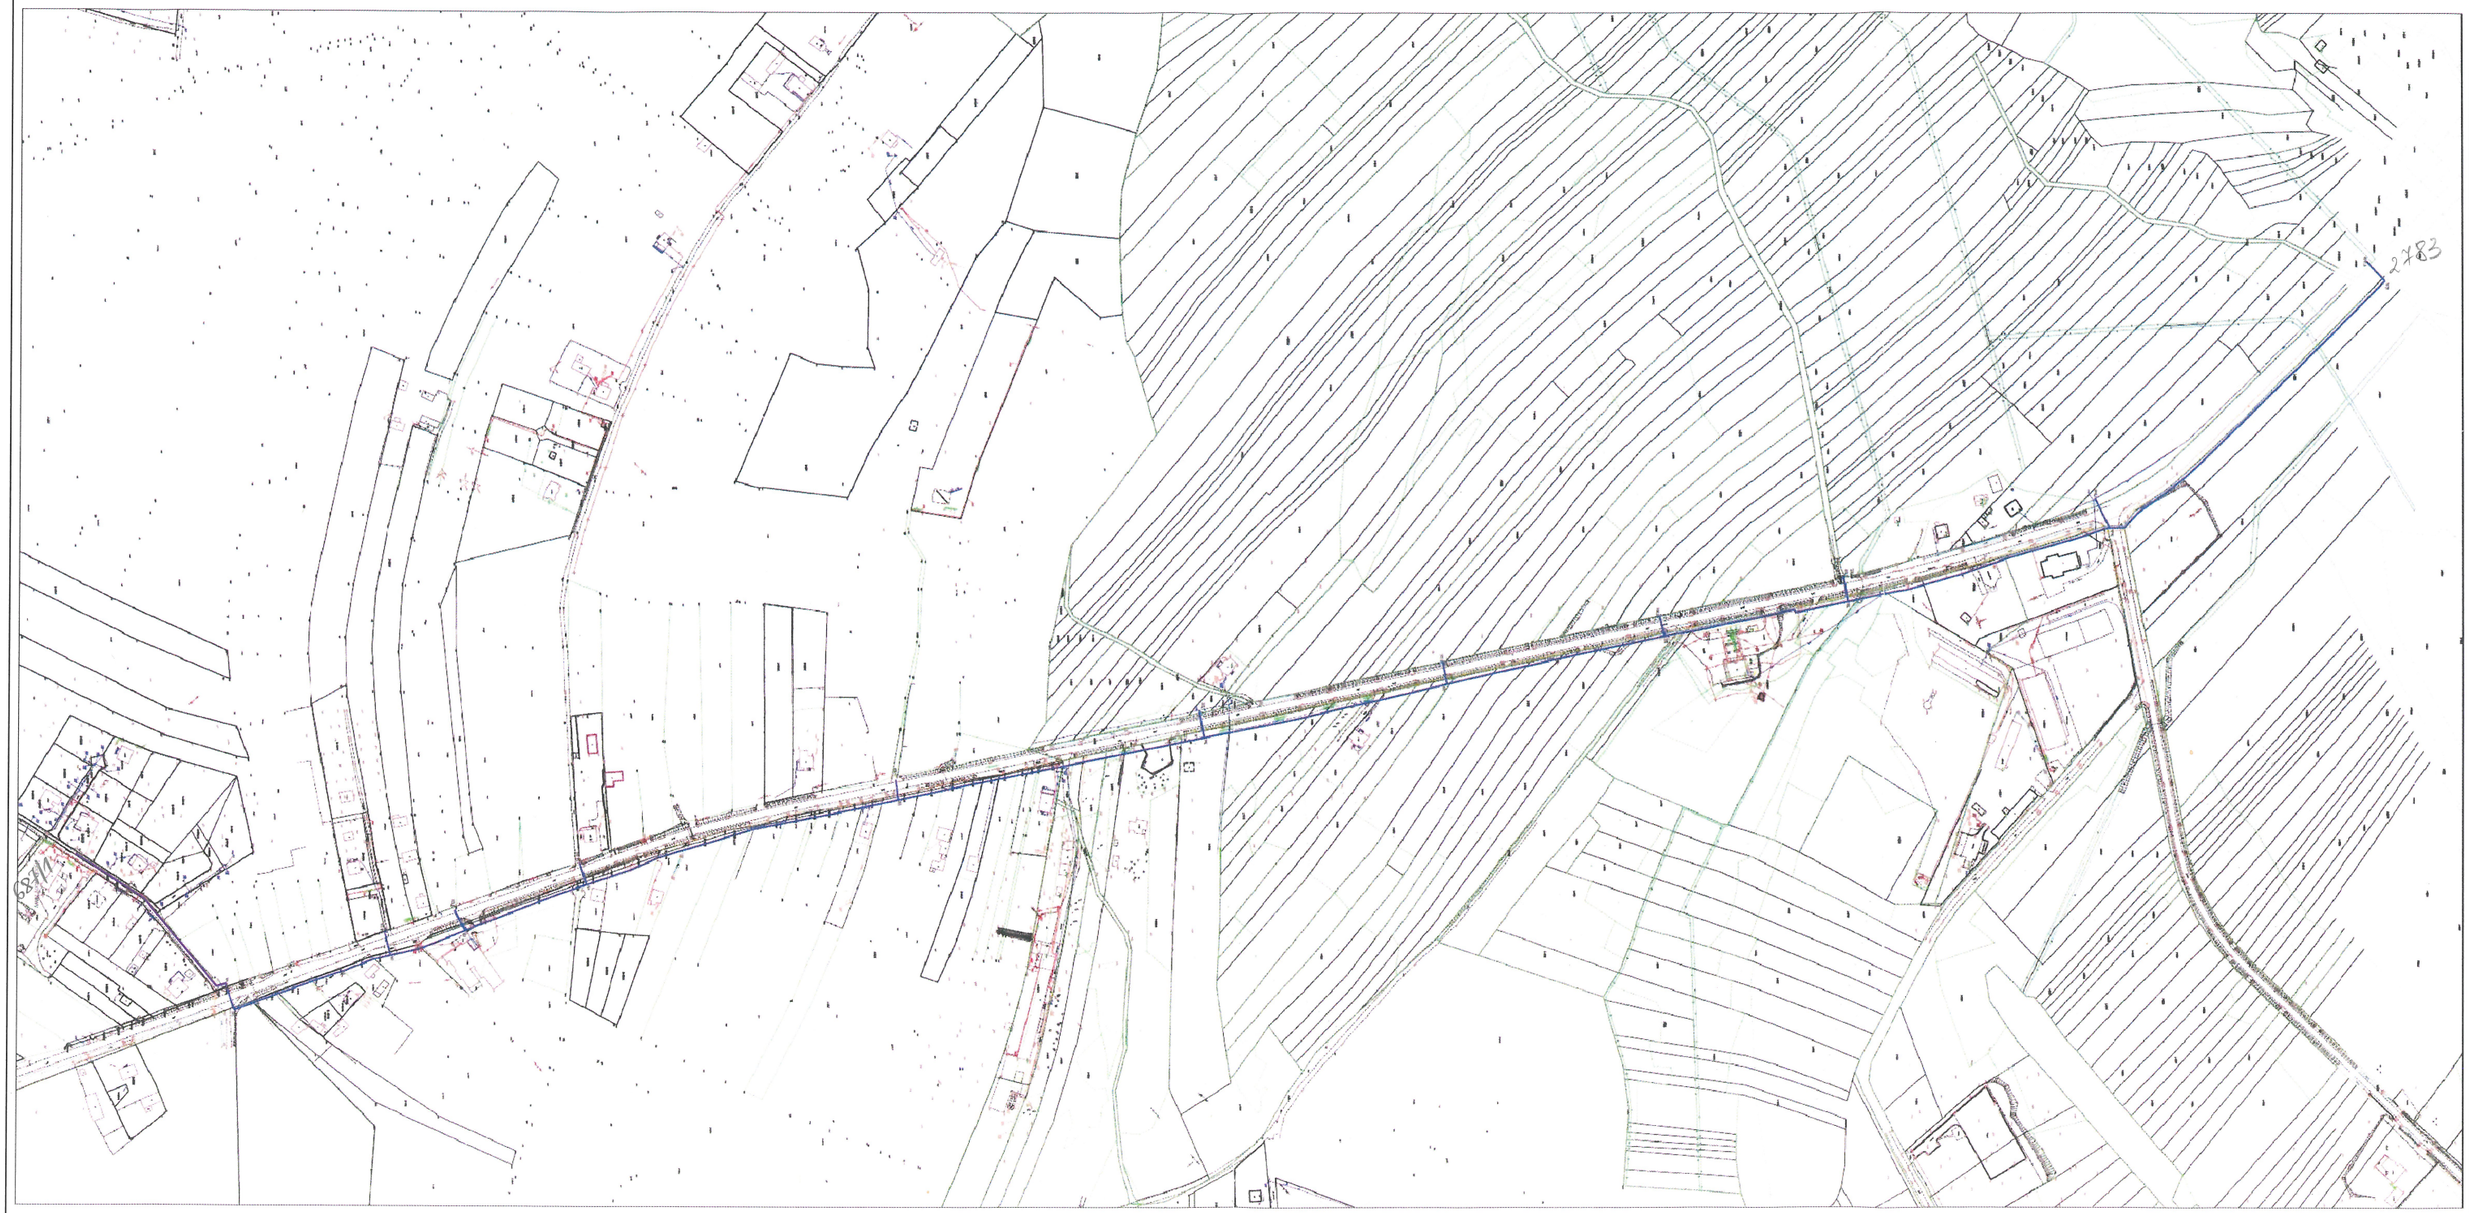
Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy".

1. Zaprojektować sieć wodociągową o długości ok. 2,5 km od działki nr ewid. 687/1, wzdłuż drogi nr 686 i drogi wojewódzkiej nr 76 do wysokości działki nr ewid. 2783 przy ul. Głowackiego w Daleszycach.
2. Należy przewidzieć ok. 9 połączeń projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią zlokalizowaną po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 764 wraz z przejściami pod drogą zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ŚZDW w Kielcach jako zarządcy drogi.
3. Należy przewidzieć i zaprojektować przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do budynków zlokalizowanych po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej oraz podać rozwiązanie trwałego zaślepienia odcinków przyłączy wyłączonych z eksploatacji.
4. Należy przewidzieć system zasuw odcinających w miejscach połączeń projektowanej sieci z istniejącym wodociągiem, umożliwiający wyłączenie poszczególnych odcinków wodociągu w przypadku awarii z jednoczesną dostawą wody do pozostałych odbiorców.
5. Wodociąg należy zlokalizować po wschodniej stronie drogi zgodnie z koncepcją przedstawioną na załączonej mapie. Docelowa trasa sieci wodociągowej zostanie określona na etapie projektowania po uzgodnieniu przebiegu trasy z właścicielami poszczególnych działek.
6. Uzyskanie zgód właścicieli działek na których zlokalizowany zostanie projektowany wodociąg w formie oświadczenia o treści uzgodnionej z Zamawiającym.
7. Średnicę nowo projektowanego wodociągu należy dobrać na pełen bilans zapotrzebowania wody do celów gospodarczych i p.poż. (przy doborze parametrów wodociągu należy uwzględnić docelowe zapotrzebowanie i zagospodarowanie przynależnego obszaru).
8. Wodociąg należy uzbroić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Projektowana sieć wodociągowa winna spełnić wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr 124 poz. 1030).
10. Projekt należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
11. Dokumentację projektową opracować w sposób zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
12. W dokumentacji projektowej zamieścić dokumentację geotechniczną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz. 463) w oparciu o wyniki badań geotechnicznych gruntu wykonanych przez osobę z właściwymi uprawnieniami geologicznymi.
13. Opracowanie należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez starostę. Pozytywny protokół z narady koordynacyjnej oraz orientację w terenie z zaznaczoną lokalizacją inwestycji należy dołączyć do projektu.
14. Dwa egzemplarze projektu należy przedłożyć do uzgodnienia branżowego do ZUK Daleszyce.
15. Powyższe warunki ważne są 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu
mgr inż. Marcin Krogulec
TECHNOLOG


2783
1858