DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

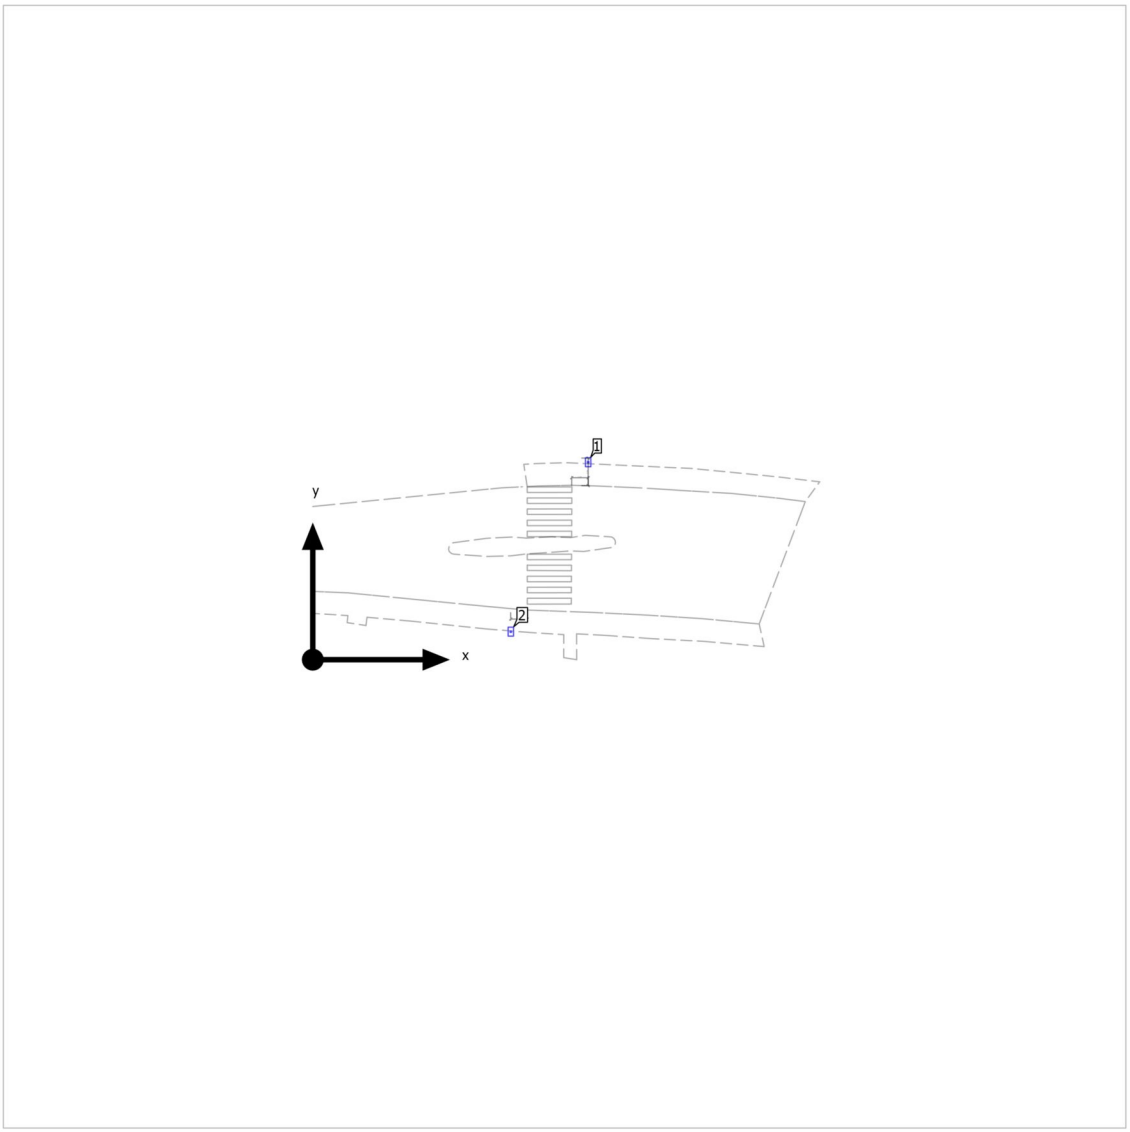

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw



Producent	ROSA	P	79.0 W
Numer artykułu	2223135/6/P2/10kV	Φ_{Oprawa}	10298 lm
Nazwa artykułu	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2		
Wyposażenie	1x 24xHP3535 72 5000K		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
25.008 m	17.925 m	6.000 m	1
17.982 m	2.544 m	6.000 m	2

DIALux

Teren 1

Lista opraw

Φ_{razem}	P_{razem}	Skuteczność świetlna
20596 lm	158.0 W	130.4 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	ROSA	2223135/6/P2/10kV	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2	79.0 W	10298 lm	130.4 lm/W

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

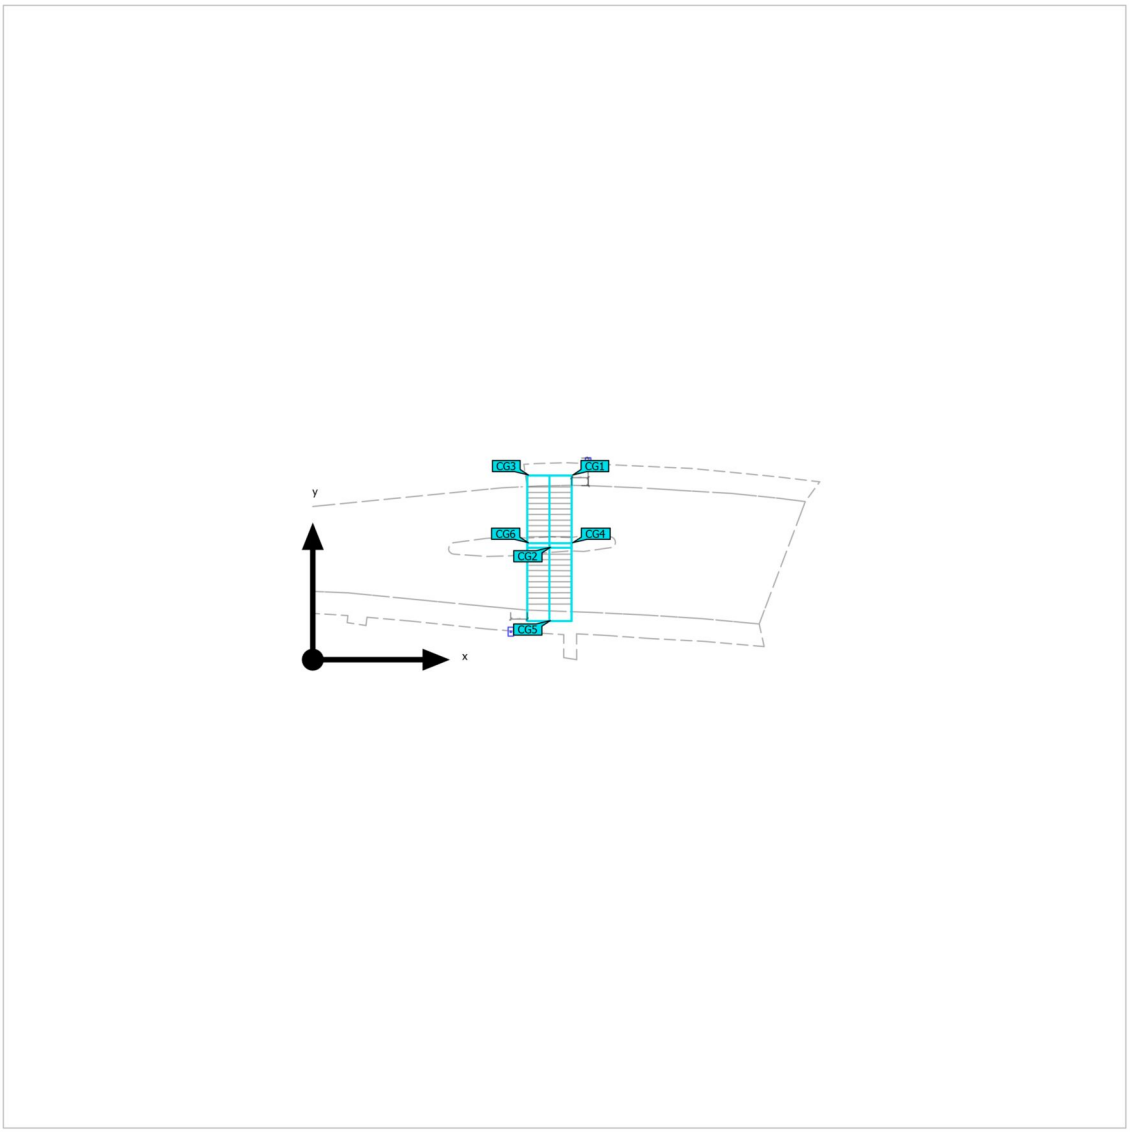

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma 1 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	66.0 lx	28.8 lx	88.8 lx	0.44	0.32	CG1
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	46.9 lx	34.0 lx	62.7 lx	0.72	0.54	CG2
pl. punktów kontrolnych 1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	21.3 lx	13.8 lx	39.1 lx	0.65	0.35	CG3
pl. pozioma 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	65.9 lx	28.2 lx	89.1 lx	0.43	0.32	CG4
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	47.0 lx	33.5 lx	63.6 lx	0.71	0.53	CG5
pl. punktów kontrolnych 2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	21.5 lx	14.0 lx	39.9 lx	0.65	0.35	CG6

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pozioma 1

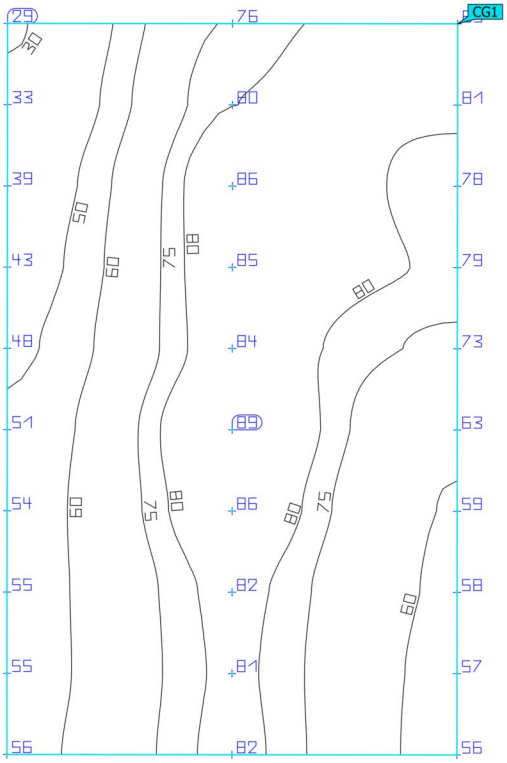

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma 1 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	66.0 lx	28.8 lx	88.8 lx	0.44	0.32	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 1

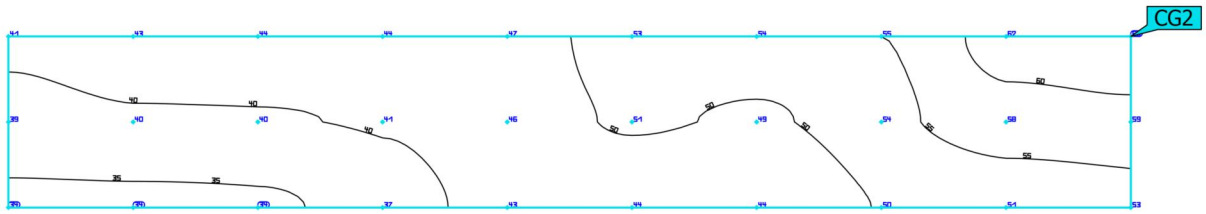

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	46.9 lx	34.0 lx	62.7 lx	0.72	0.54	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych 1

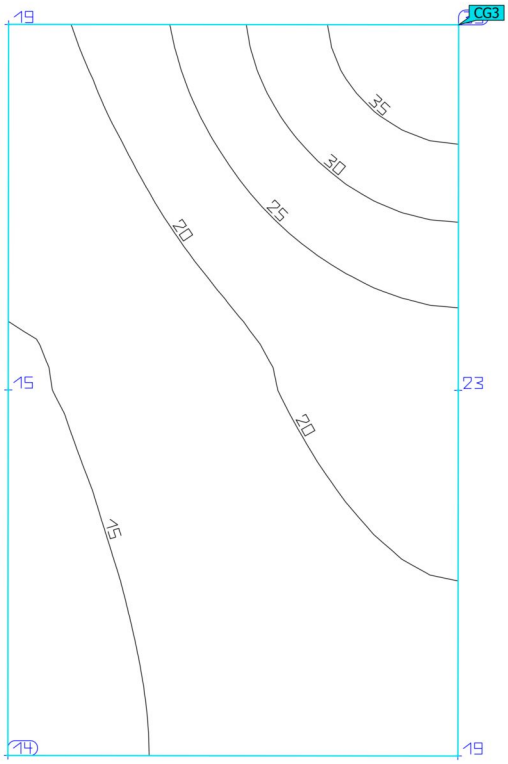

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych 1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	21.3 lx	13.8 lx	39.1 lx	0.65	0.35	CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pozioma 2

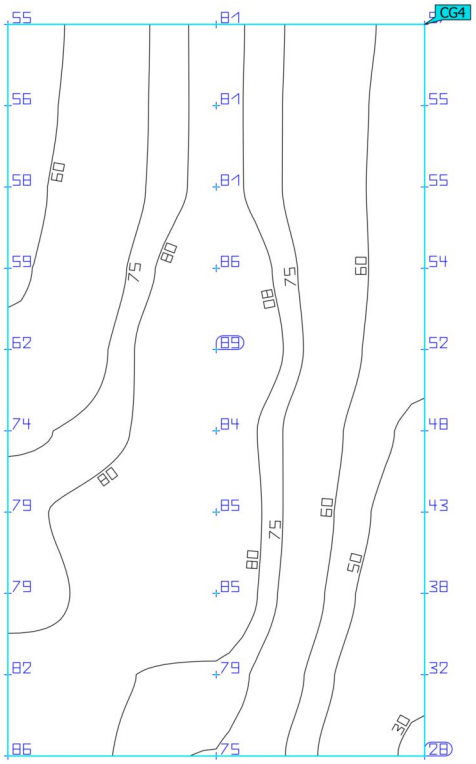

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	65.9 lx	28.2 lx	89.1 lx	0.43	0.32	CG4

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 2

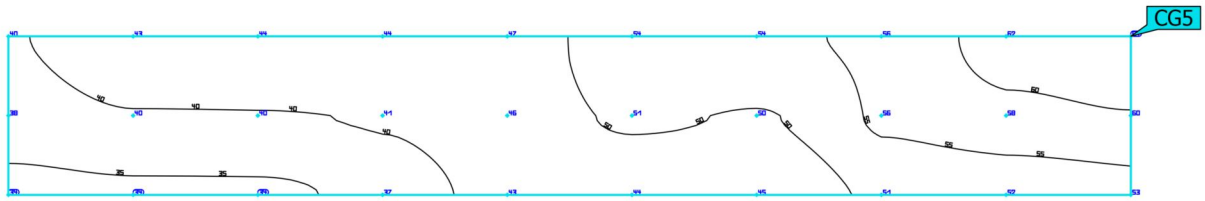

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	47.0 lx	33.5 lx	63.6 lx	0.71	0.53	CG5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych 2

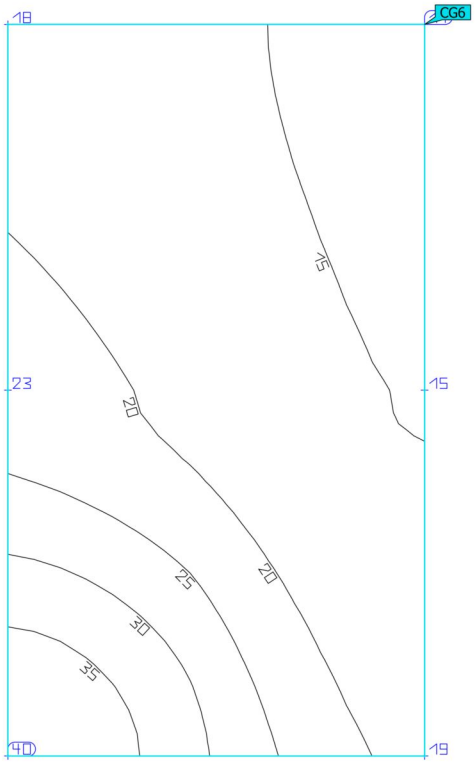

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych 2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	21.5 lx	14.0 lx	39.9 lx	0.65	0.35	CG6

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))