DIALux

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

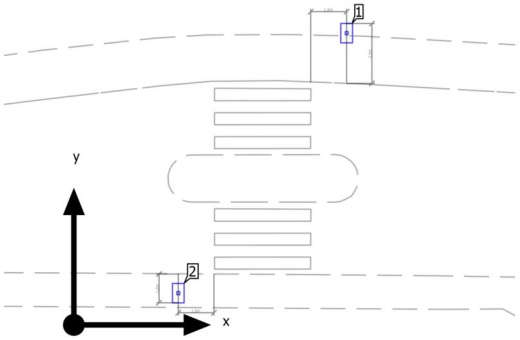

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw





Producent	ROSA	P	79.0 W
Numer artykułu	2223135/6/P2/10kV	Φ_{Oprawa}	10298 lm
Nazwa artykułu	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2		
Wyposażenie	1x 24xHP3535 72 5000K		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
11.399 m	12.191 m	6.000 m	1
4.362 m	1.327 m	6.000 m	2

Teren 1

Lista opraw

Φ_{razem}	P_{razem}	Skuteczność świetlna
20596 lm	158.0 W	130.4 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	ROSA	2223135/6/P2/10kV	CUDDLE II LED REG 72 5000K P2	79.0 W	10298 lm	130.4 lm/W

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

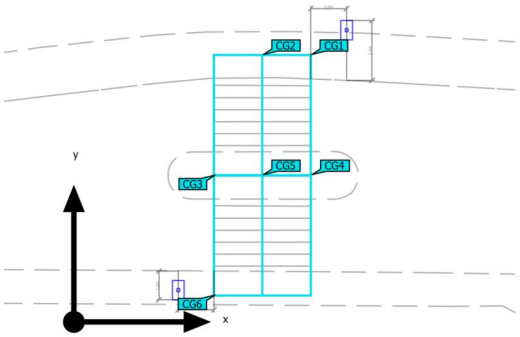

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma 1 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	79.4 lx	56.8 lx	105 lx	0.72	0.54	CG1
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	50.0 lx	35.4 lx	63.4 lx	0.71	0.56	CG2
pl. punktów kontrolnych 1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	23.2 lx	14.9 lx	40.0 lx	0.64	0.37	CG3
pl. pozioma 2 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	81.9 lx	53.0 lx	105 lx	0.65	0.50	CG4
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	54.1 lx	43.3 lx	63.8 lx	0.80	0.68	CG5
pl. punktów kontrolnych 2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	25.6 lx	15.2 lx	42.2 lx	0.59	0.36	CG6

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pozioma 1

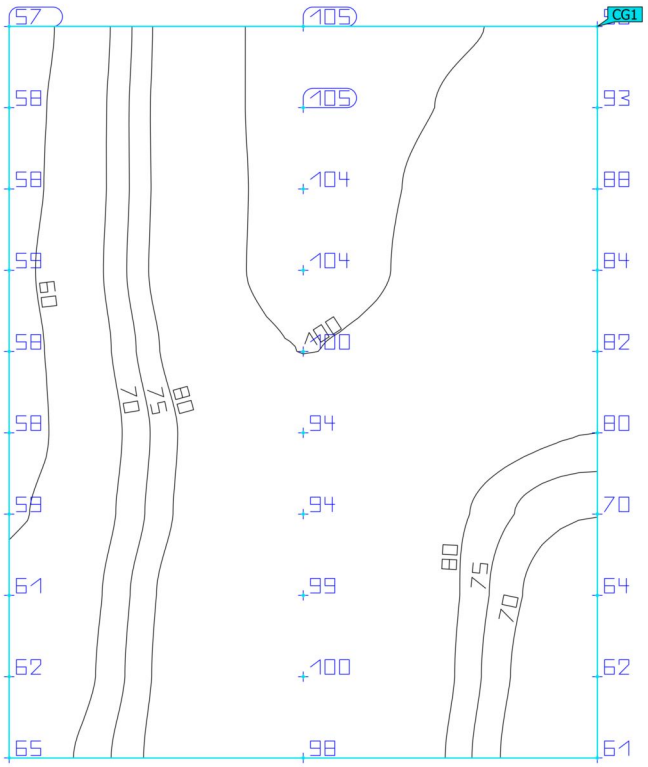

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma 1 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	79.4 lx	56.8 lx	105 lx	0.72	0.54	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 1

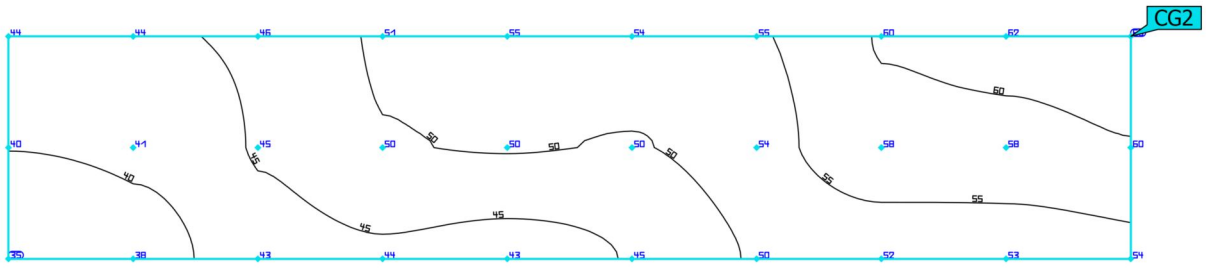

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	50.0 lx	35.4 lx	63.4 lx	0.71	0.56	CG2

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych 1

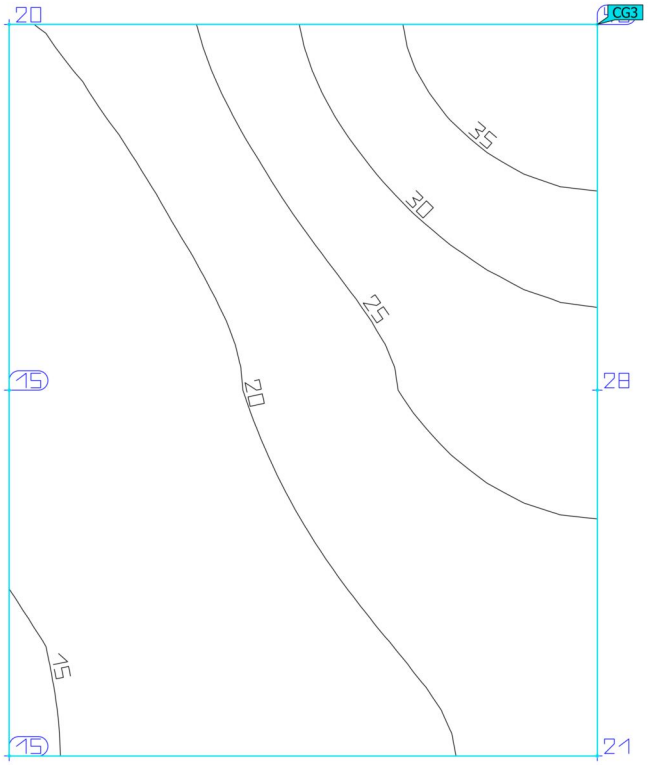

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych 1 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 0.0°, Wysokość: 1.000 m	23.2 lx	14.9 lx	40.0 lx	0.64	0.37	CG3

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pozioma 2

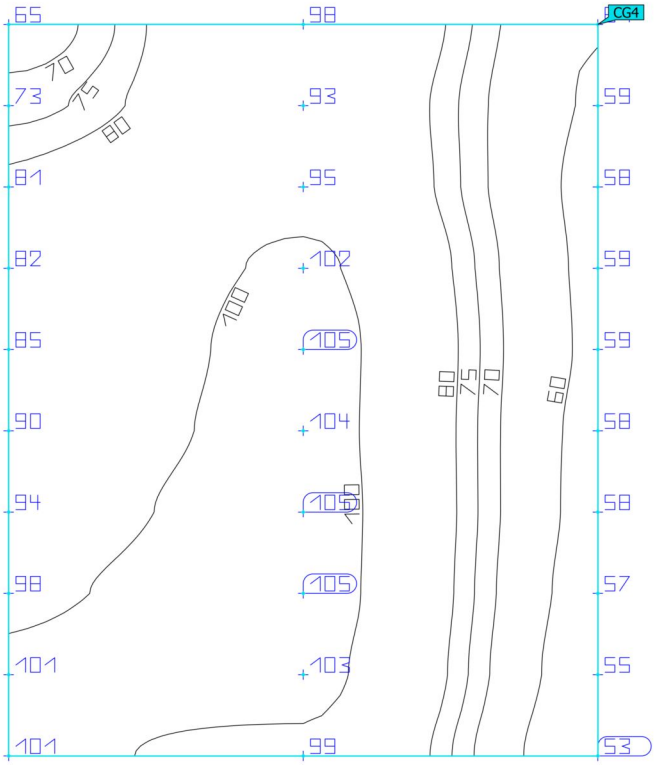

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pozioma 2 Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.000 m	81.9 lx	53.0 lx	105 lx	0.65	0.50	CG4

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. pionowa 2

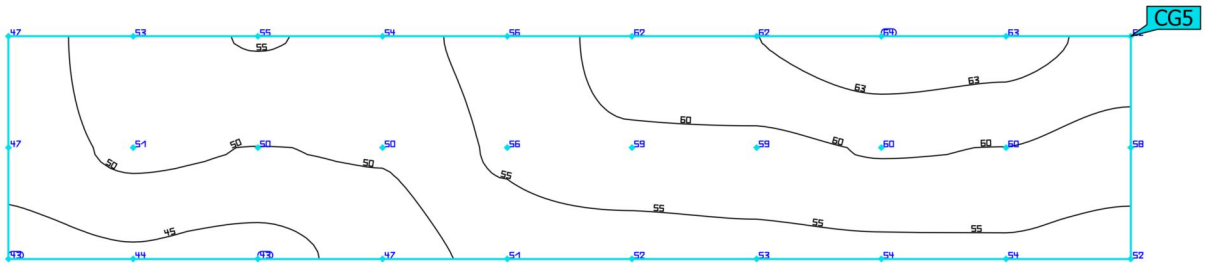

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. pionowa 2 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	54.1 lx	43.3 lx	63.8 lx	0.80	0.68	CG5

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

DIALux

Teren 1 (Scena świetlna 1)

pl. punktów kontrolnych 2

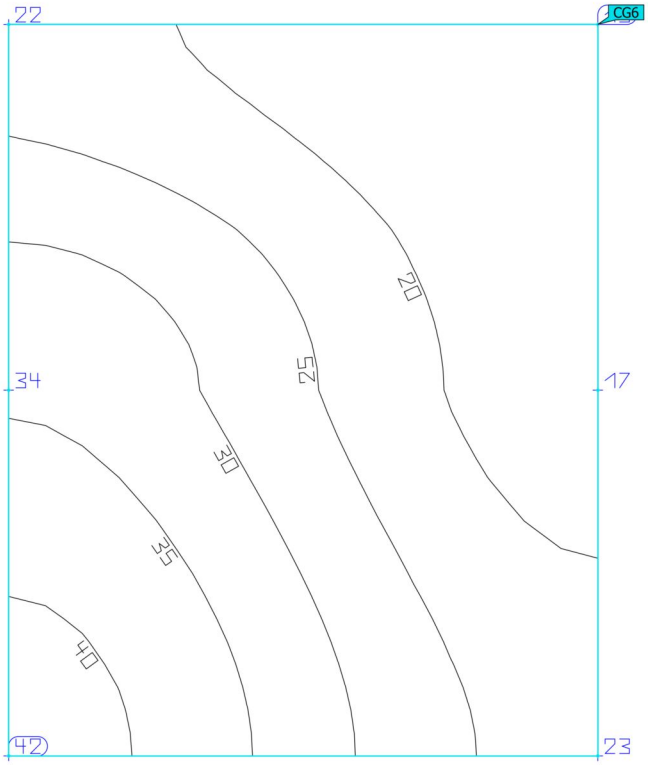

Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
pl. punktów kontrolnych 2 Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 180.0°, Wysokość: 1.000 m	25.6 lx	15.2 lx	42.2 lx	0.59	0.36	CG6

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))