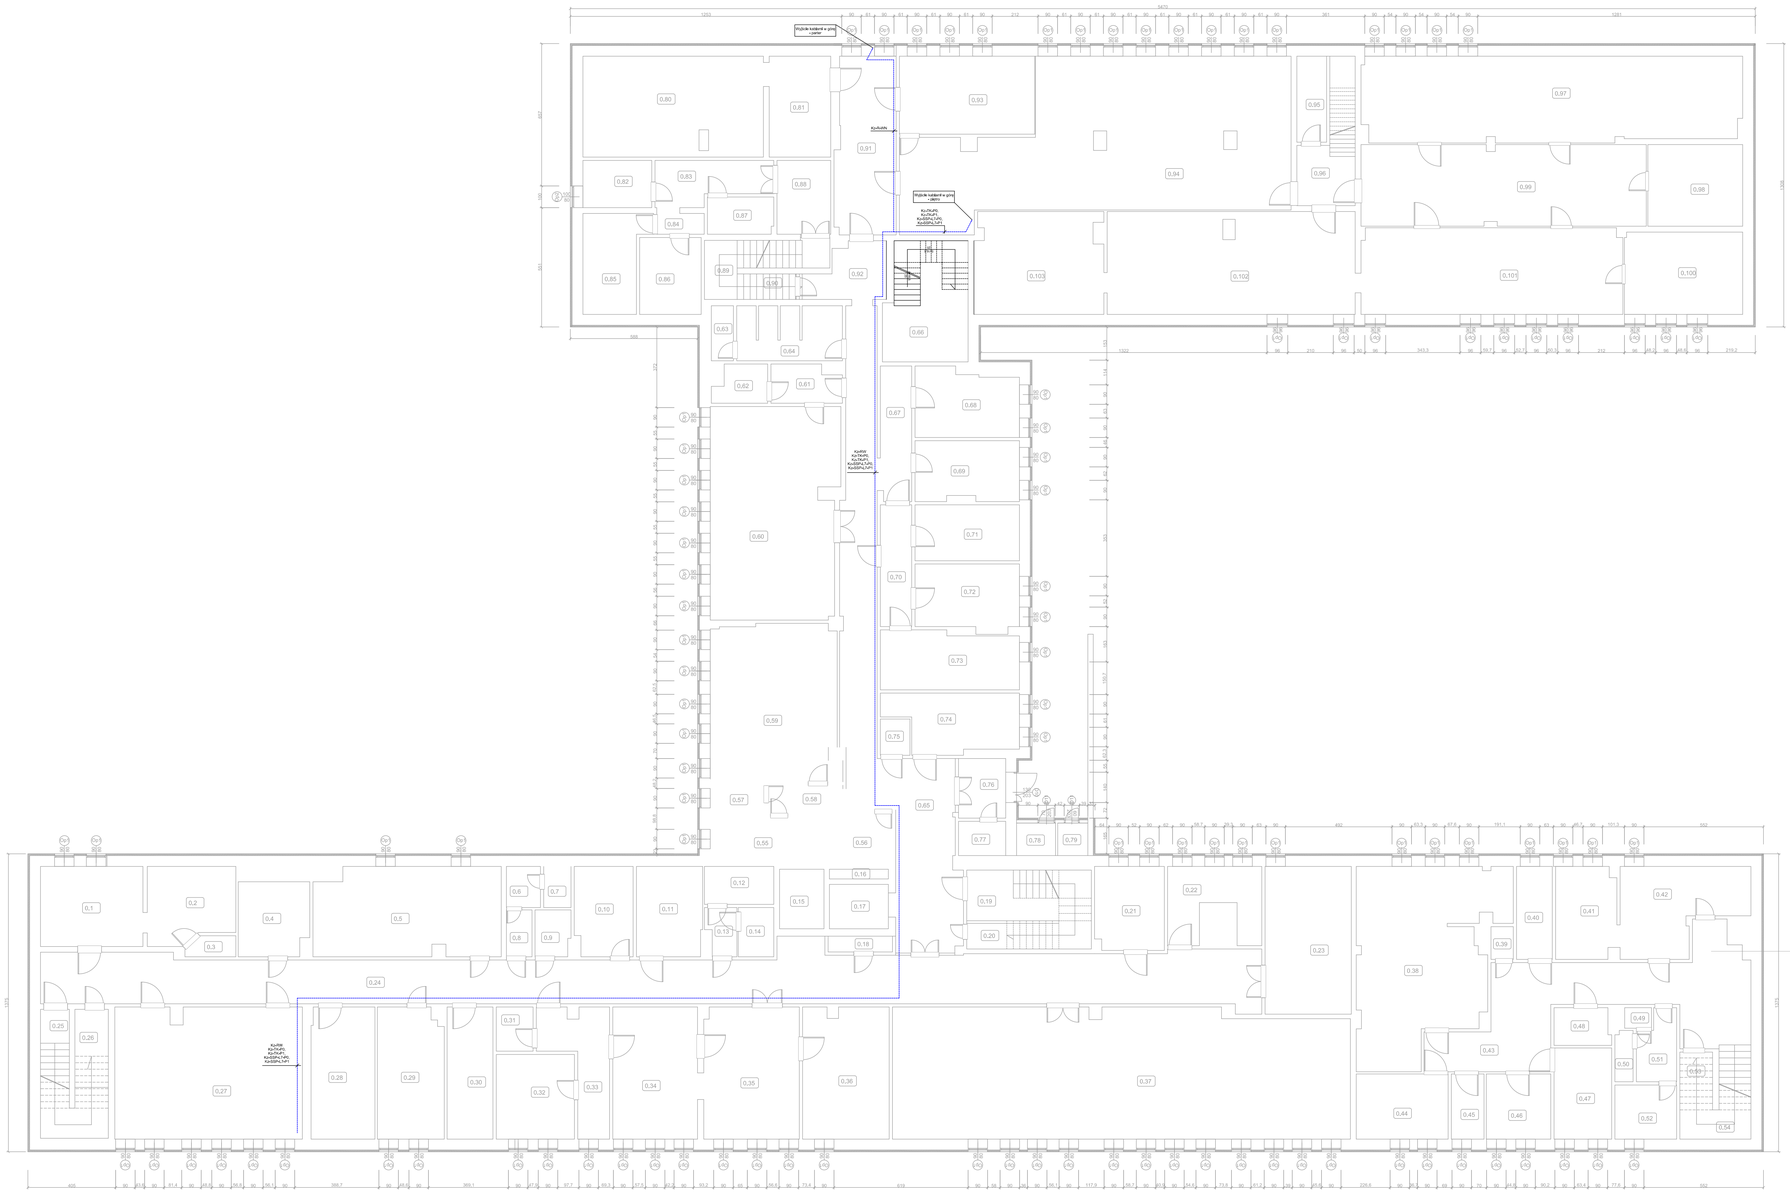


UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
2. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI.
3. ZAKRES NALEŻY DOMIERZAĆ/WYMIAROWAĆ Z RYSUNKU. ANI UŻYWANIGO JAKO SZABLONU, OBOWIĄZKOWEGO WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE.
4. WSZELKIE OTWORY INSTALACYJNE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA OGNIOWEGO (STROPY, ŚCIANY) NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KLASĄ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
5. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z POMOCĄ LOGISTYKA BIEŻĄCĄ, KOORDYNACJA MIĘDZYBRANŻOWA.
6. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANO NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIMI POWINNY CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ ICH USYTUOWANIE, WARUNKÓW TECHNICZNYCH, WYTYCZNYCH I WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE, NORMY POLSKIE, ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ, INSTRUKCJE I WYTYCZNE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ, WYTYCZNE I KATALOGI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW.
7. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH (AKCEPTACYJNYCH) ORAZ ZATWIERDZONYCH PRZEZ INWESTORA.
8. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
9. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ Z INWESTOREM I UŻYTKOWNIKIEM NA ETAPIE REALIZACJI.

LEGENDA:

- ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
- PDA ZŁĄCZE (ZACIĄŻENIOWY)
- ZASILANIE PRZEZ PRZYŁĄCZE ODGROMOWE
- INSTALACJA ODGROMOWA
- INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
- PRZEWÓD LINKA STALOWA FeZn 35mm2 (BETMELACA)
- PRZEWÓD LINKA STALOWA FeZn 35mm2 (BETMELACA)
- ROZDZIELNICA OBIEKTOWA
- ROZDZIELNICA DO ZASILANIA OBR. GNIAŹD KOMPUTEROWYCH
- LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 4X16 AXV
- RURA OSŁONOWA DO KABLI TYPU AKOT
- OPRAWA TYPU ELSKOTEX 4716W ENERGY TECH LED 36W 750 SW
- OPRAWA TYPU ELSKOTEX 4716W ENERGY TECH LED 36W 750 SW
- OPRAWA IP65, 2x23W/1944 lm/840
- ZASILACZ SKO
- ZASILACZ MODUŁU WE/WY SSP
- WANIENKA KABLOWA
- WANIENKA KABLOWA
- WANIENKA KABLOWA