Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 5 / Wyniki jednoarkuszowe

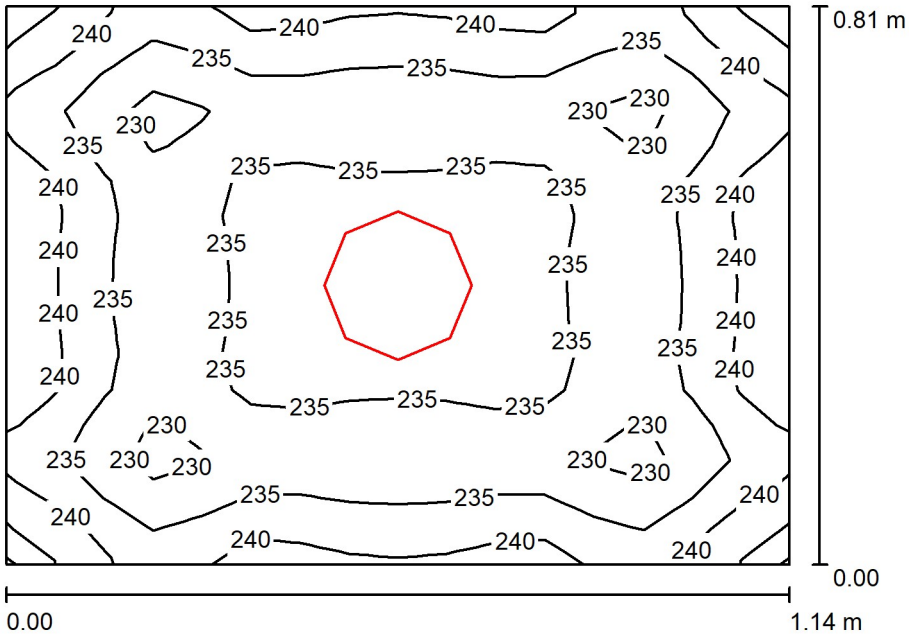

Wysokość pomieszczenia: 3.360 m, Wysokość montażu: 3.360 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:11

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	236	222	245	0.944
Podłoga	20	121	117	127	0.962
Sufit	70	190	145	212	0.764
Ściany (4)	50	314	44	1620	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.850 m
Siatka:	16 x 16 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	OPRAWA TYP 2 (1.000)	2906	4102	25.0
			W sumie: 2906	W sumie: 4102	25.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 27.07 W/m² = 11.48 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 0.92 m²)