Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 6 / Wyniki jednoarkuszowe

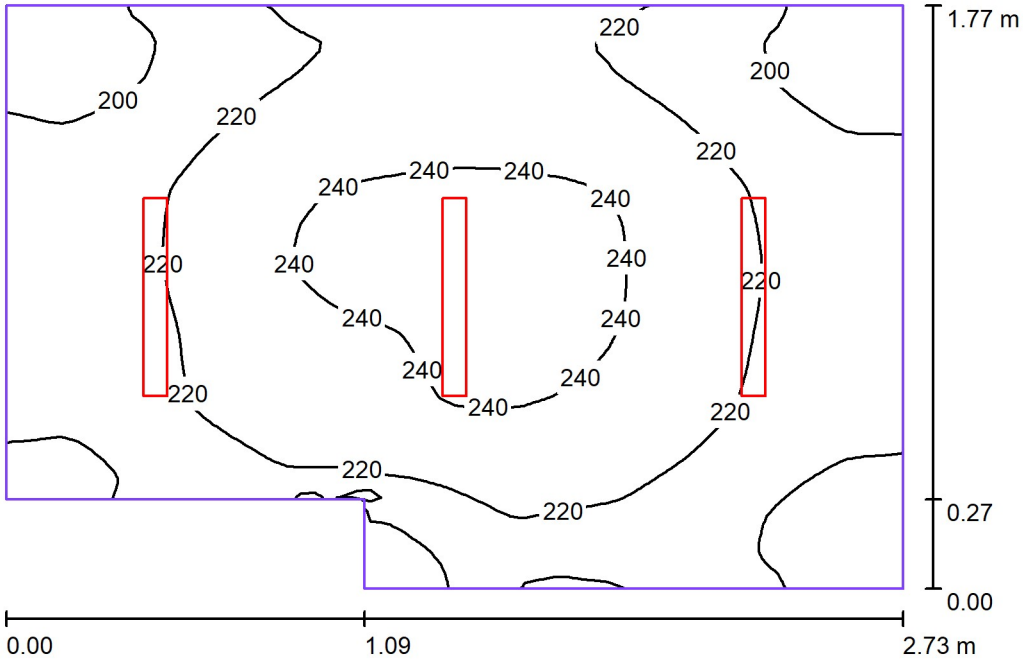

Wysokość pomieszczenia: 3.260 m, Wysokość montażu: 3.260 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	220	181	246	0.824
Podłoga	20	220	181	246	0.822
Sufit	70	158	105	270	0.664
Ściany (6)	50	267	86	970	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	64 x 64 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	OPRAWA TYP 5 (1.000)	2126	2321	12.0
			W sumie: 6379	W sumie: 6963	36.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.93 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.54 m²)