Edytor
Telefon
faks
e-Mail

## Pomieszczenie 9 / Wyniki jednoarkuszowe

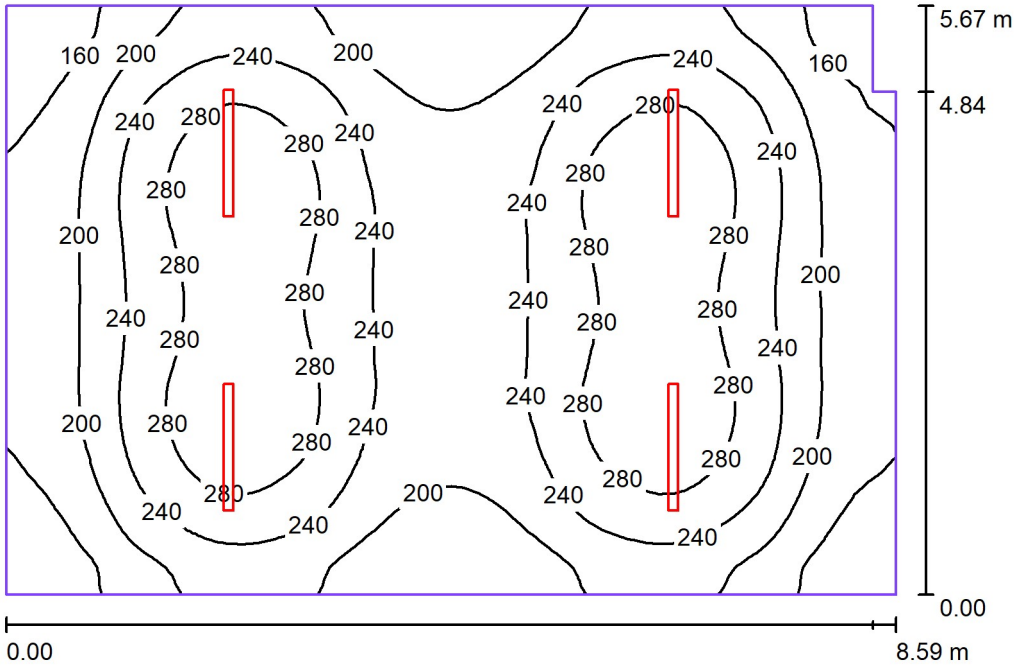


Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

| Powierzchnia | ρ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min}$ / $E_m$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Płaszczyzna pracy | / | 230 | 124 | 310 | 0.537 |
| Podłoga | 20 | 230 | 123 | 310 | 0.536 |
| Sufit | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| Ściany (12) | 50 | 140 | 0.00 | 239 | / |

**Płaszczyzna pracy:**

| | |
|---|---|
| Wysokość: | 0.000 m |
| Siatka: | 64 x 64 Punkty |
| Margines: | 0.000 m |

**Wykaz opraw**

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | OPRAWA TYP 4 (1.000) | 4740 | 5099 | 28.0 |
| | | | W sumie: 18962 | W sumie: 20396 | 112.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.31 W/m² = 1.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 48.52 m²)