



SCHEMAT PODŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ Ø150
DO PROJEKTOWANEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ

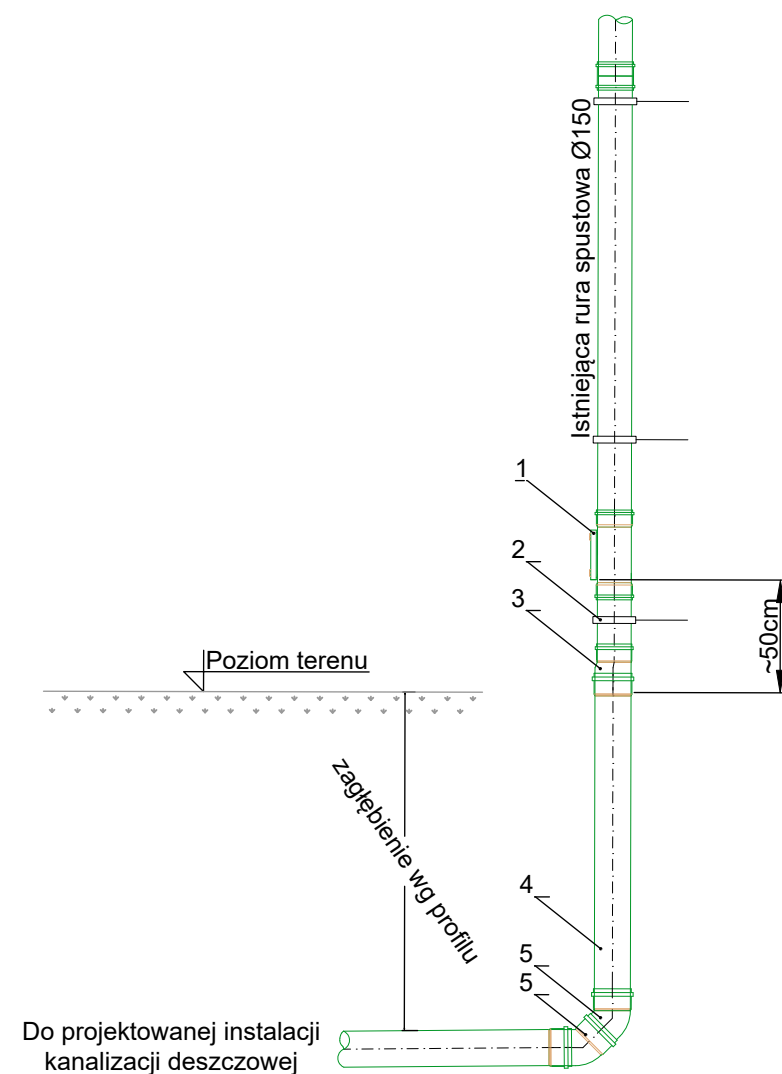

1. Istn. czyszczak wyposażony w kratkę zbierającą zanieczyszczenia oraz w szczelną pokrywę
2. Uchwyt na rurę Ø150
3. Redukcja Ø160/Ø150 mm lub Ø200/Ø150 mm
4. Rura PP-HM AM SN10 Ø160x6,2 mm lub PP-HM AM SN10 Ø200x7,7 mm
5. Kolano PP-HM AM SN10 Ø160 kąt 45° lub PP-HM AM SN10 Ø200 kąt 45°

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ Ø110
DO PROJEKTOWANEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ

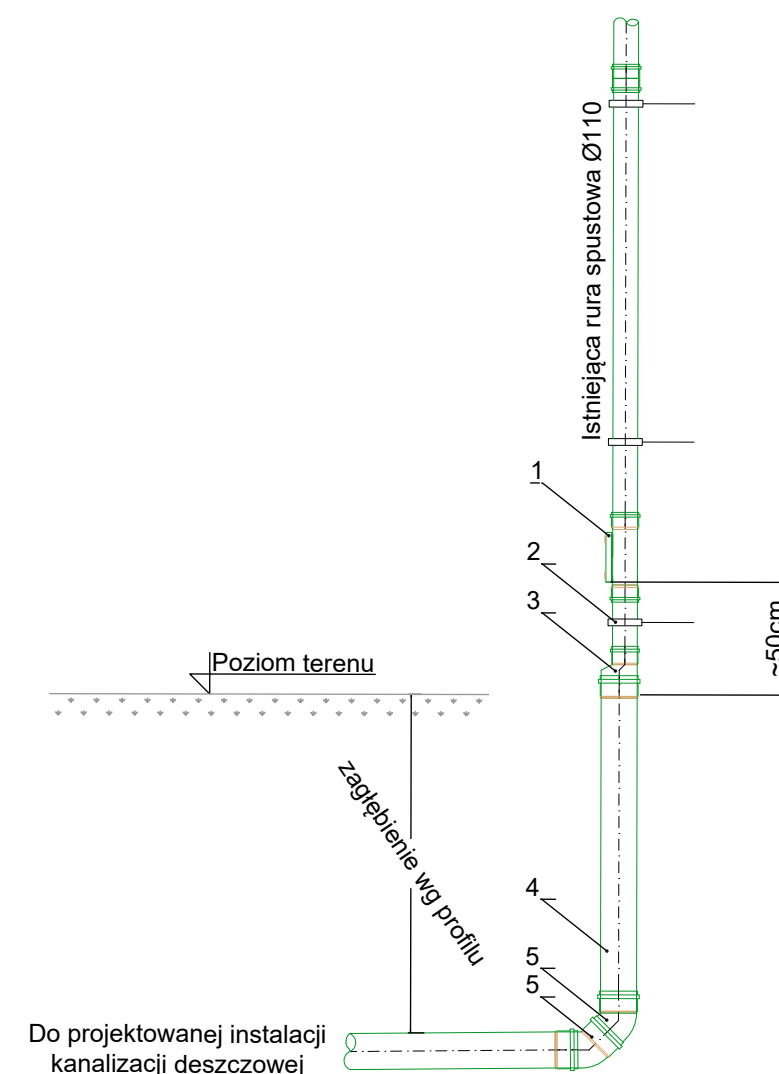

1. Istn. czyszczak wyposażony w kratkę zbierającą zanieczyszczenia oraz w szczelną pokrywę
2. Uchwyt na rurę Ø110
3. Redukcja Ø160/Ø110 mm lub Ø200/Ø110 mm
4. Rura PP-HM AM SN10 Ø160x6,2 mm lub PP-HM AM SN10 Ø200x7,7 mm
5. Kolano PP-HM AM SN10 Ø160 kąt 45° lub PP-HM AM SN10 Ø200 kąt 45°